

Evaluating the Performance of Ardakan Wastewater Treatment Plant and Feasibility of Effluent Reuse for Various Purposes

ABSTRACT

Background and Aim: Establishing wastewater treatment plants alone will not resolve environmental concerns. For achieving optimal environmental standards, the performance of treatment plants must be constantly monitored and evaluated. This study aimed to determine the reuse feasibility of Ardakan wastewater treatment plant effluent.

Materials and Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted for six months from April 2019 to September 2019 with 48 influent and effluent samples. The parameters studied included COD, BOD₅, TSS, total coliform, and fecal coliform, which were measured according to the Standard Methods for Water and Wastewater Examination. Finally, the data were analyzed by statistical tests.

Results: The results showed that the mean COD, BOD₅, TSS, fecal coliform, and total coliform in the effluent were 14.36 mg/L, 4.56 mg/L, 2.6 mg/L, 41 MPN/100 mL, and 11.2 MPN/100 mL, respectively. Also, the removal efficiencies of COD, BOD₅, TSS, total coliform, and fecal coliform were 96.27%, 96.81%, 98.84%, 99.99%, and 99.99%, respectively.

Conclusions: The results showed that the Ardakan wastewater treatment plant could significantly reduce organic matter and microbial contamination and it complied with the standards of effluent reuse in agriculture, discharge into surface water, and discharge into injection wells.

Keywords: Feasibility, Reuse, Wastewater Treatment Plant, Effluent.

Tahereh Zarei Mahmoudabadi

* MSc, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
(Corresponding author):
Email: Taherehzarei92@gmail.com
Laboratory Expert, Wastewater Treatment Plant of Ardakan, Yazd, Iran

Behrooz Behnejad

MSc, Master of Business Administration, Operation Manager of Wastewater Treatment Plant of Ardakan, Yazd, Iran.

Pirooz Pasdar

BSc, Process Expert, Wastewater Treatment Plant of Ardakan, Yazd, Iran.

Saeed Amooee

MSc, Environmental Engineering (Water and Wastewater Sub-field), School of Environment, Tehran University, Tehran, Iran.

Baktash Behnejad

BSc, Department of Laboratory Sciences, Faculty of Paramedicine, Isfahan University of Medical Sciences, Iran

Received: 2019/09/30

Accepted: 2020/07/25

Document Type: Research article

► **Citation:** Zarei Mahmoudabadi T, Behnejad B, Pasdar P, Amooee S, Behnejad B. Evaluating the Performance of Ardakan Wastewater Treatment Plant and Feasibility of Effluent Reuse for Various Purposes. *Iranian Journal of Research in Environmental Health*. Summer 2020; 6(2): 134-144.

ارزیابی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اردکان و امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب خروجی جهت مصارف مختلف

طاهره زارعی محمودآبادی

* کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. (نویسنده مسئول):
taherehzarei92@gmail.com

کارشناس آزمایشگاه تصفیه‌خانه فاضلاب اردکان، یزد، ایران.

بهروز به‌نژاد

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، مدیر بهره‌برداری تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اردکان، یزد، ایران.

پیروز پاسدار

کارشناس فرآیند تصفیه‌خانه فاضلاب اردکان، یزد، ایران.

سعید عمومی

کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست (گرایش آب و فاضلاب)، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

بکتاش به‌نژاد

کارشناس علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

نوع مقاله: مقاله اصیل پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌تنهایی نگرانی‌های زیست محیطی را برطرف نمی‌کند، بلکه برای رسیدن به استانداردهای مطلوب زیست‌محیطی باید عملکرد تصفیه‌خانه‌ها به‌طور مدام تحت بررسی و ارزیابی قرار گیرد، لذا مطالعه حاضر با هدف امکان‌سنجی مجدد از پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اردکان انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی در یک دوره ۶ ماهه از فروردین ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۳۹۸ بر روی ۴۸ نمونه ورودی و خروجی انجام گرفت. پارامترهای مورد بررسی شامل اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD₅)، کل جامدات معلق (TSS)، کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی بود که طبق روش‌های ارائه شده در کتاب استاندارد متد برای آزمایشات آب و فاضلاب اندازه‌گیری شدند. در نهایت نتایج با آزمون‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بر اساس نتایج میانگین BOD₅، COD، TSS، کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی در خروجی به‌ترتیب ۱۴/۳۶، ۴/۵۶، ۲/۶ میلی‌گرم بر لیتر، ۴۱ و ۱۱/۲ تعداد در ۱۰۰ میلی‌لیتر به‌دست آمد. همچنین راندمان حذف برای BOD₅، COD، TSS، کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی به‌ترتیب ۹۶/۸۱، ۹۹/۹۹ و ۹۹/۹۹ درصد به‌دست آمد.

نتیجه‌گیری: سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب اردکان در مجموع موجب کاهش قابل توجهی از مواد آلی و آلودگی میکروبی شده و دارای وضعیت مناسبی می‌باشد و با استانداردها در استفاده مجدد از پساب برای مصارف کشاورزی، تخلیه به آب‌های سطحی و تخلیه به چاه جاذب مطابقت دارد.

کلید واژه‌ها: امکان‌سنجی، استفاده مجدد، پساب خروجی، تصفیه فاضلاب

◀ **استناد:** زارعی محمودآبادی ط، به‌نژاد ب، پاسدار ب، عمومی س، به‌نژاد ب. ارزیابی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اردکان و امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب خروجی جهت مصارف مختلف. *فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط*. تابستان ۱۳۹۹؛ ۶(۲): ۱۳۴-۱۴۴.

مقدمه

افزایش روزافزون جمعیت و توسعه فعالیت‌های کشاورزی و صنعت و در نتیجه فشار بیش از حد به منابع آب شیرین سبب شده است تا به پساب‌ها به‌عنوان یکی از منابع آب نامتعارف و جدید نگریده شود و تلاش‌ها برای بازیافت و استفاده مجدد از آن‌ها در مصارف مختلف رو به افزایش باشد (۱، ۲). این امر در مناطق خشک و نیمه‌خشکی مانند کشور ایران که با تغییرات اقلیمی و کمبود بارش‌های جوی مواجه هستند ضروری‌تر به نظر می‌رسد. فاضلاب‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل آلوده کننده زیست‌محیطی شناخته شده است و از نظر شدت آلودگی به سه نوع فاضلاب‌های خانگی ضعیف، متوسط و قوی تقسیم‌بندی می‌گردد (۳).

چنانچه پساب خروجی حاوی آلاینده‌هایی باشد که غلظت آن‌ها بیشتر از استانداردهای دفع باشد، در نهایت خطرات سوء بهداشتی آن متوجه بهداشت و سلامت جامعه خواهد بود. اثرات نامطلوب محیط زیستی ناشی از دفع نادرست فاضلاب در حدی است که امروزه اجرای طرح‌های فاضلاب در مناطق شهری و صنعتی، امری ضروری و بنیادی تلقی می‌شود. از مهم‌ترین اهداف ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب ارتقاء سطح بهداشت عمومی در جوامع، حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منابع آب و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی و صنعت می‌باشد. ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌تنهایی نگرانی‌های زیست‌محیطی را برطرف نمی‌کند، بلکه برای رسیدن به استانداردهای مطلوب زیست‌محیطی باید عملکرد تصفیه‌خانه‌ها به‌طور مداوم تحت بررسی و ارزیابی قرار گیرد (۴).

از مهم‌ترین پارامترهایی که در بررسی عملکرد تصفیه‌خانه باید مدنظر قرار بگیرد، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، مواد معلق و pH پساب خروجی از تصفیه‌خانه است. فرآیندهای مختلف بیولوژیکی برای کاهش مواد آلاینده موجود در فاضلاب وجود دارد که هرکدام از آن‌ها دارای مزایا و معایب خاص خود می‌باشند، اما در میان فرآیندهای مختلف تصفیه، فرآیند لجن فعال با وجود نیاز به تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و صرف انرژی،

یکی از بهترین و کارآمدترین فرآیندها در تصفیه فاضلاب‌های شهری به‌شمار می‌رود (۵).

در بین سیستم‌های لجن فعال، بیشترین میزان حذف اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) با راندمان ۹۰-۹۸٪ مربوط به فرآیند هوادهی گسترده می‌باشد (۶) که به‌طور وسیع جهت تصفیه فاضلاب جوامع کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد (۷، ۸). در این فرآیند رژیم جریان هیدرولیکی آن از نوع اختلاط کامل و حجم لجن تولیدی در این فرآیند در مقایسه با سایر فرآیندهای لجن فعال کمتر است. علاوه بر این، لجن به‌دست آمده از این روش پایدار بوده و به‌خوبی آبیگری و خشک می‌شود. زمان ماند هیدرولیکی بالای آن (حدود ۱۸-۳۶ ساعت)، تحمل این فرآیند را نسبت به شوک‌های ناشی از افزایش بار آلی، بیشتر کرده و عمل یکنواخت‌سازی به‌خوبی انجام می‌شود (۹).

در مطالعه یزدان‌بخش و همکاران که به ارزیابی عملکرد سیستم لجن فعال به روش آنوکسیک - اکسیک در مهدشهر سمنان پرداختند، راندمان حذف ۸۷/۲۵، ۹۱/۷۷ و ۸۷/۲۹ درصد به‌ترتیب برای پارامترهای اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD₅)، کل جامدات معلق (TSS) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) محاسبه شد و نتایج نشان داد که این فرآیند تصفیه‌خانه کارآمد بوده و پساب تولیدی از نظر پارامترهای مورد مطالعه با استاندارد سازمان محیط زیست ایران مطابقت داشته و دارای قابلیت استفاده مجدد یا تخلیه به آب‌های پذیرنده است (۱۰). در مطالعه شکوهی و همکاران که به مقایسه کارایی سیستم‌های نیزار مصنوعی و هوادهی گسترده در حذف مواد آلی از فاضلاب شهری پرداختند، کارایی سیستم هوادهی گسترده در صورت راهبری مطلوب در حذف تمامی پارامترها در تمام فصول مورد بررسی، بیشتر از سیستم نیزار مصنوعی بود (۱۱).

1. Biochemical oxygen demand
2. Total suspended solids
3. Chemical Oxygen Demand

ایجاد گردد، مطالعه حاضر با هدف امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اردکان انجام شد و نتایج با استانداردهای سازمان محیط زیست ایران (IRNDOE)^۲، سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا (USEPA)^۳، سازمان بهداشت جهانی (WHO)^۴ و سازمان کشاورزی ملل متحد (FAO)^۵ مقایسه گردید.

روش کار

این پژوهش توصیفی - مقطعی در مدت ۶ ماه (فروردین ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۳۹۸) بر روی فاضلاب ورودی و پساب خروجی (بعد از سیستم گندزدایی UV) از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اردکان انجام گرفت.

نمونه‌برداری از فاضلاب ورودی و پساب خروجی به صورت نمونه‌برداری مرکب^۶ انجام شد. در نتیجه تعداد ۸ نمونه در ماه و در طول دوره ۶ ماهه ۲۴ نمونه از فاضلاب ورودی و ۲۴ نمونه از پساب خروجی در مجموع ۴۸ نمونه برداشت شد. برای انجام آزمایشات میکروبی نمونه به صورت لحظه‌ای برداشت گردید.

به منظور آنالیز و بررسی عملکرد تصفیه‌خانه پارامترهای اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD₅)، کل جامدات معلق (TSS)، کلیفرم کل (TC^v) و کلیفرم مدفوعی (FC^a) مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. جهت آزمایشات شیمیایی از ظروف پلی‌اتیلنی به حجم یک لیتر و برای آزمایش‌های میکروبی از ظروف شیشه‌ای سر سمباده‌ای استریل شده به حجم ۳۰۰ لیتر برای نمونه‌برداری استفاده گردید. تمام آزمایشات طبق روش‌های ارائه شده در استاندارد متد برای آزمایشات آب و فاضلاب و در آزمایشگاه تصفیه‌خانه فاضلاب اردکان انجام گرفت. پارامتر COD با استفاده از ویال

شهرستان اردکان یکی از شهرستان‌های استان یزد با مساحت ۲۳۶۶۵ کیلومتر مربع در طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۴۸ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۲۰ دقیقه شمالی با ارتفاع ۱۰۳۸ متر از سطح دریا واقع شده و دارای آب‌وهوای گرم و خشک می‌باشد. تصفیه‌خانه فاضلاب اردکان در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار با طول شرقی ۵۳ درجه و ۵۶ دقیقه و عرض شمالی ۳۲ درجه و ۴۱ دقیقه واقع شده است. موقعیت مکانی این تصفیه‌خانه به گونه‌ای است که فاضلاب به‌طور ثقلی وارد آن می‌گردد.

فرآیند تصفیه فاضلاب در تصفیه‌خانه فاضلاب اردکان از نوع A₂O^۱ که در دو مدول طراحی شده است. این سیستم دارای آشغال‌گیر درشت، آشغال‌گیر ریز، دانه‌گیر، واحد متعادل‌ساز، ایستگاه پمپاژ، حوضچه بی‌هوایی، حوضچه آنوکسیک، حوضچه هوادهی، حوضچه زلال‌ساز، واحد تزریق کلر، دیسک فیلتر و گندزدایی با UV می‌باشد. در حال حاضر سیستم تصفیه فاضلاب اردکان، با فرآیند لجن فعال - هوادهی گسترده در حال بهره‌برداری می‌باشد؛ به این صورت که ابتدا فاضلاب وارد آشغال‌گیر درشت، آشغال‌گیر ریز، دانه‌گیر، واحد متعادل‌ساز و ایستگاه پمپاژ می‌شود و سپس فاضلاب وارد تصفیه بیولوژیکی که شامل حوضچه هوادهی و حوض زلال‌ساز است شده که میکروارگانیسم‌ها در شرایط هوایی به صورت معلق در تانک هوادهی رشد می‌کنند و تثبیت مواد آلی را انجام می‌دهند و سپس در زلال‌سازها ته‌نشین شده و در نهایت ضمن دفع بخشی از لجن به صورت مازاد، قسمت اعظمی از لجن (تحت عنوان لجن برگشتی) به تانک هوادهی برمی‌گردد. سپس فاضلاب وارد واحد تزریق کلر (هیپوکلریت کلسیم ۶۵٪)، دیسک فیلتر و در نهایت وارد واحد گندزدایی با UV می‌گردد. در شهر اردکان ۳۴۰ کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا شده است که ۳۱۰ کیلومتر آن فرعی و ۳۰ کیلومتر آن خط انتقال است.

با توجه به اهمیت دفع بهداشتی فاضلاب و استفاده سالم و مطمئن از پساب حاصل برای مصارف کشاورزی و همچنین تخلیه آن به آب‌های پذیرنده بدون اینکه تهدیدی برای سلامت جامعه

- Iranian Department Of Environment
- United States Environmental Protection Agency
- World Health Organization
- Food and Agriculture Organization
- Composite Sampling
- Total coliform
- Fecal coliform

- Anaerobic/Anoxic/Aerobic

در انکوباتور 35 ± 0.5 درجه و محیط کشت EC در بن ماری 44 ± 0.5 درجه به مدت ۲۴-۴۸ ساعت قرار گرفت و پس از آن وجود کدورت و تولید گاز بررسی شد. تعداد کلیفرم کل با استفاده از نتایج مثبت محیط کشت BGB و تعداد کلیفرم مدفوعی با استفاده از نتایج مثبت محیط کشت EC و با مراجعه به جدول MPN^۴ در استاندارد متد^۵ به دست آمد (۱۲). در نهایت نتایج با استانداردهای مختلف مقایسه گردید.

در این مطالعه از نرم افزار اکسل جهت رسم نمودارها و نرم افزار SPSS، ورژن ۲۳ برای آنالیز داده استفاده گردید. برای آنالیز بین داده‌های ورودی و خروجی فاضلاب از آزمون آماری آنووا و جهت مقایسه داده‌های خروجی با استانداردها از آزمون تی تست یک نمونه‌ای با $p=0.05$ استفاده شد.

یافته‌ها

میانگین کل کیفیت فاضلاب ورودی و پساب خروجی از تصفیه‌خانه فاضلاب اردکان در طی مدت ۶ ماه نمونه‌برداری در جدول ۱ گزارش شده است. بر اساس نتایج ارائه شده در جدول ۱، میانگین کل پارامترهای BOD_5 ، COD، و TSS در فاضلاب ورودی به ترتیب $385/4$ ، $205/54$ و $225/15$ میلی‌گرم بر لیتر و میانگین BOD_5 ، COD، و TSS در پساب خروجی از تصفیه‌خانه $14/36$ ، $6/54$ و $2/6$ میلی‌گرم بر لیتر گزارش گردید.

جدول ۱. میانگین میزان COD و BOD_5 در فاضلاب ورودی و پساب خروجی در طول دوره ۶ ماهه نمونه‌برداری

زمان نمونه‌برداری	انحراف معیار \pm میانگین COD (میلی‌گرم بر لیتر)		انحراف معیار \pm میانگین BOD_5 (میلی‌گرم بر لیتر)		انحراف معیار \pm میانگین TSS (میلی‌گرم بر لیتر)	
	ورودی	خروجی	ورودی	خروجی	ورودی	خروجی
فروردین	$426 \pm 132/32$	$17/7 \pm 62/5$	$211 \pm 64/27$	$7/75 \pm 2/8$	$236/5 \pm 45/3$	$3 \pm 1/63$
اردیبهشت	$354/4 \pm 111/32$	$21/4 \pm 3/13$	$205/5 \pm 51/19$	$8/5 \pm 2/07$	$290/2 \pm 92/04$	$2/8 \pm 1/3$
خرداد	$321 \pm 61/3$	$23/7 \pm 5/25$	$159/75 \pm 34/76$	$10/5 \pm 3$	$202/25 \pm 15/94$	$2/5 \pm 0/57$
تیر	$368/25 \pm 40/63$	$12/2 \pm 5/45$	$191/25 \pm 21/74$	$7 \pm 2/7$	$210/5 \pm 23/3$	$2/75 \pm 0/5$
مرداد	$392/75 \pm 40/16$	$5/69 \pm 1/48$	$210/75 \pm 33/87$	$3 \pm 0/816$	$195/75 \pm 27/86$	$2/5 \pm 0/57$
شهریور	$450 \pm 36/06$	$5/5 \pm 2/82$	$255 \pm 34/64$	$2/5 \pm 2/12$	$215/75 \pm 22/67$	$2/25 \pm 1/5$
میانگین کل	$385/4 \pm 47/49$	$14/36 \pm 13/43$	$205/54 \pm 40/07$	$6/54 \pm 2/25$	$225/15 \pm 37/85$	$2/6 \pm 1/01$


COD (Lovibond) و هضم به مدت ۲ ساعت در دمای 150 درجه سانتی‌گراد با دستگاه هاضم مدل DRB200 ساخت شرکت HACH و در نهایت قرائت با دستگاه فتومتر Lovibond در طول موج 610 نانومتر برای نمونه‌های خروجی و طول موج 430 نانومتر برای نمونه‌های ورودی و BOD_5 توسط دستگاه Lovibond مدل BD600 ساخت Velp ایتالیا مورد سنجش قرار گرفت. اندازه‌گیری TSS با استفاده از روش وزن‌سنجی ($D-2540$) انجام شد.

بررسی آلودگی کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی نیز با روش استاندارد تخمیر چند لوله‌ای^۱ انجام شد. در مطالعه حاضر از روش تخمیر چند لوله‌ای به صورت ۹ لوله‌ای بر اساس روش ذکر شده در استاندارد متد (B-9330) استفاده شد؛ بدین صورت که از محیط کشت لاکتوز براث برای تعیین کلیفرم کل استفاده گردید. بعد از افزودن نمونه به محیط کشت و نگهداری محیط کشت در انکوباتور در دمای 35 ± 0.5 به مدت ۲۴-۴۸ ساعت، کدورت و تولید گاز در لوله‌ها مورد بررسی قرار گرفت. وجود کدورت و گاز در لوله‌ها طی ۴۸ ساعت نشان‌دهنده واکنش احتمالی مثبت بود. در ادامه یک قطره از لوله‌های مثبت در مرحله احتمالی به محیط کشت برلیانت گرین لاکتوز بیل براث (BGB^۱) و یک قطره هم به محیط کشت (EC^۲) اضافه گردید، سپس محیط کشت BGB


4. Most probable number
5. One-Sample T-Test

1. Multiple tube fermentation
2. Brilliant Green Lactose Bile
3. Escherichia Coli broth


راندمان حذف COD، BOD₅ و TSS در تصفیه‌خانه در طول دوره ۶ ماهه در نمودار ۱ نشان داده شده است. استانداردهای سازمان محیط زیست ایران برای مصارف مختلف و EPA برای مصارف آبیاری در پساب خروجی را نشان می‌دهد. نمودارهای ۲، ۳ و ۴ مقایسه مقادیر COD، BOD₅ و TSS با WHO و FAO فاقد استاندارد برای BOD₅، COD و TSS می‌باشند.

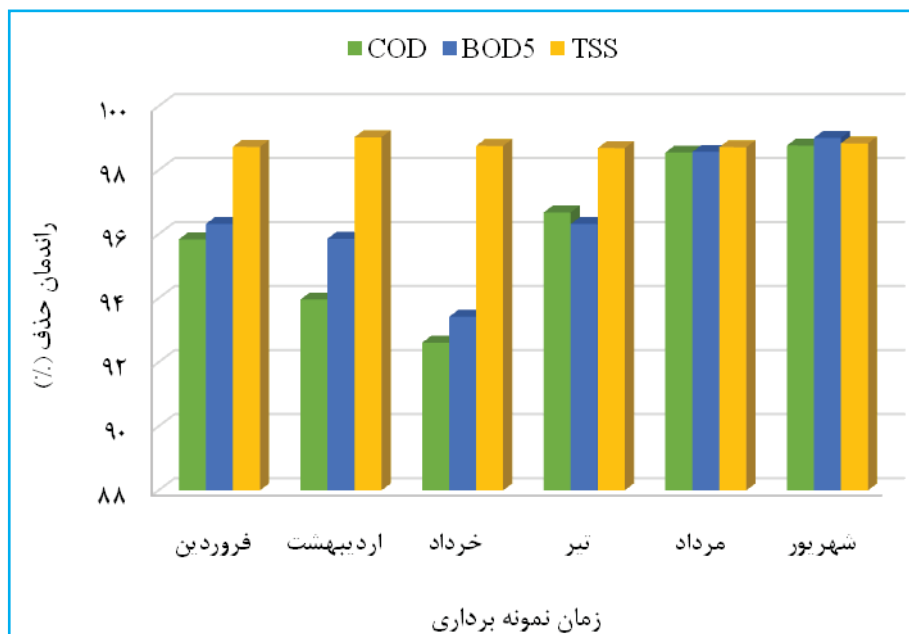


نمودار ۱. راندمان حذف COD، BOD₅ و TSS در طول دوره ۶ ماهه نمونه برداری

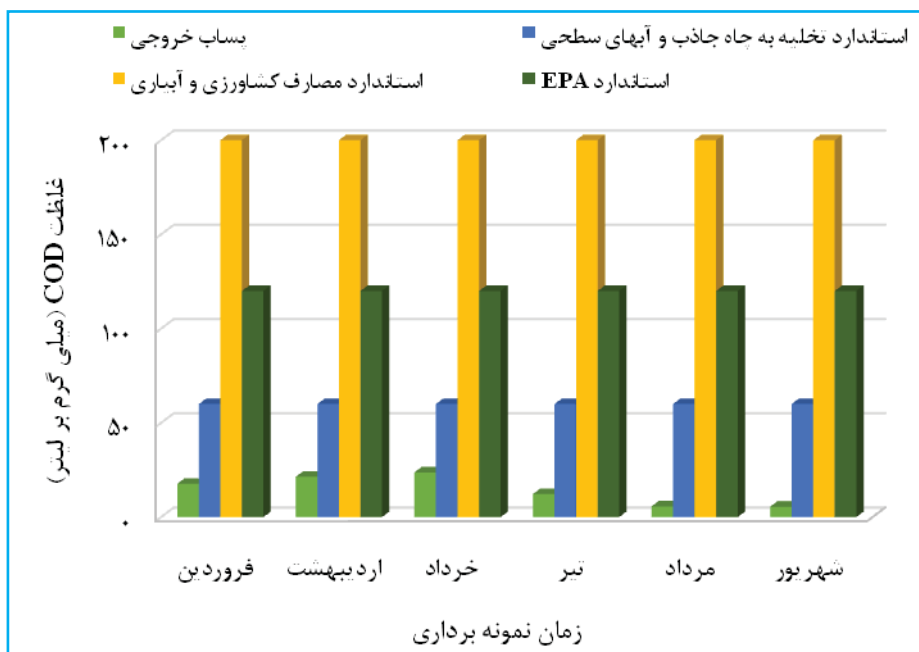

نمودار ۲. مقایسه مقادیر COD در پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اردکان با استاندارد برحسب میلی‌گرم بر لیتر

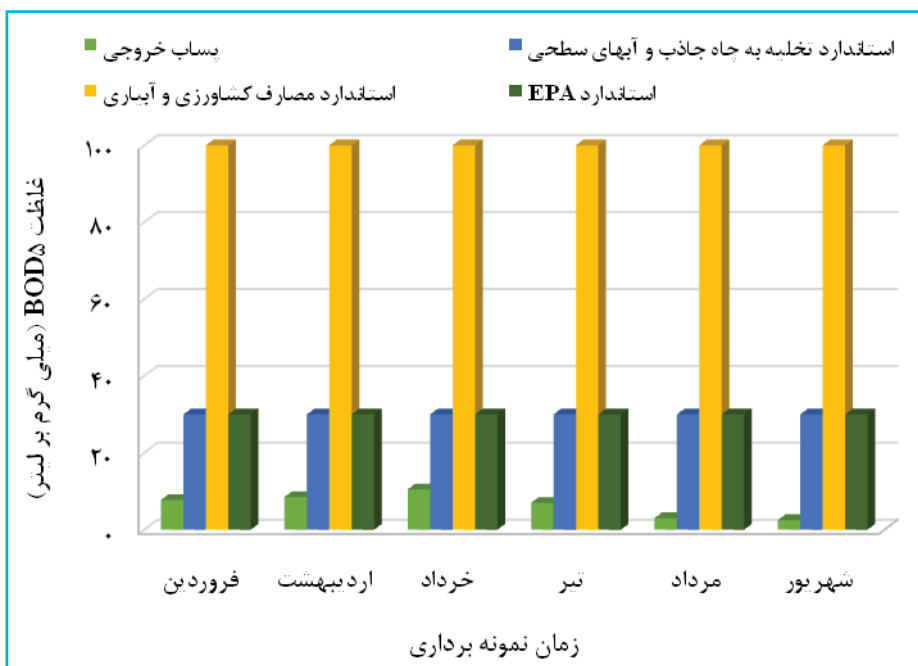

نمودار ۳. مقایسه مقادیر BOD₅ در پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اردکان با استاندارد بر حسب میلی گرم بر لیتر

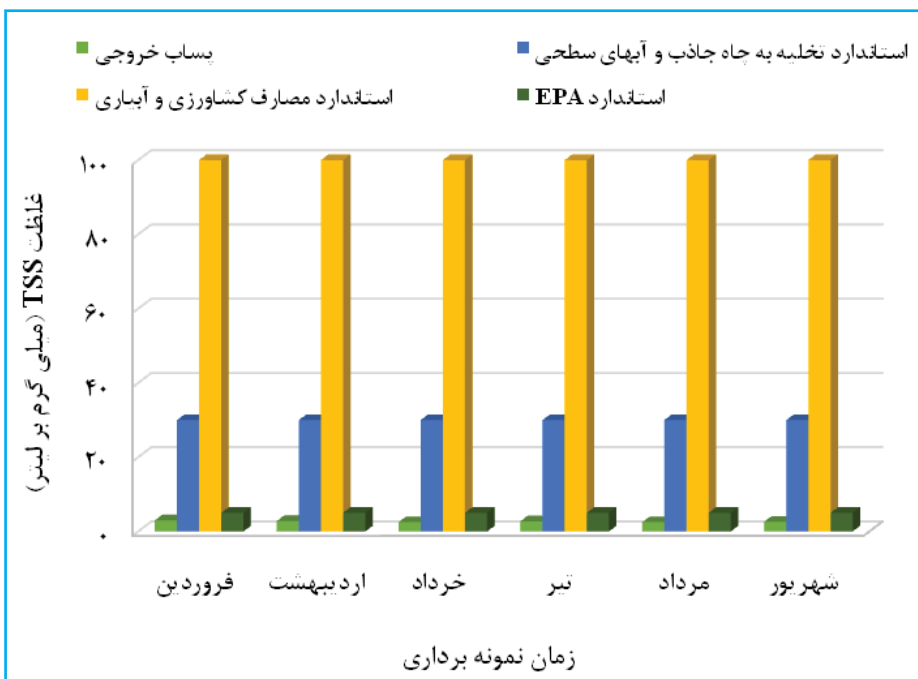

نمودار ۴. مقایسه مقادیر TSS در پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اردکان با استاندارد بر حسب میلی گرم بر لیتر

روند تغییرات کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی در فاضلاب ورودی و پساب خروجی از تصفیه‌خانه فاضلاب در مدت زمان نمونه برداری و مقایسه با استانداردهای مختلف در جداول ۲ و ۳ نشان داده شده است.

جدول ۲. میانگین پارامترهای کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی در فاضلاب ورودی و خروجی در طی ۶ ماه نمونه‌برداری

پارامتر	کلیفرم کل (TC) (۱۰۰ ml/MPN)		کلیفرم مدفوعی (FC) (۱۰۰ ml/MPN)	
	ورودی	خروجی	ورودی	خروجی
فروردین	$7/5 \times 10^6$	$39 \pm 47/56$	$7/5 \times 10^6$	$3/5 \pm 0/7$
اردیبهشت	$7/5 \times 10^6$	$39 \pm 34/7$	$7/5 \times 10^6$	$14 \pm 11/68$
خرداد	$6/3 \times 10^6$	$68 \pm 7/07$	$6/3 \times 10^6$	$33 \pm 19/35$
تیر	$2/1 \times 10^7$	$38 \pm 29/4$	$2/1 \times 10^7$	$4/5 \pm 1/7$
مرداد	$1/5 \times 10^7$	$42 \pm 28/5$	$1/5 \times 10^7$	$9/1 \pm 2/3$
شهریور	$9/3 \times 10^5$	$20 \pm 14/15$	$9/3 \times 10^5$	$3/6 \pm 1/6$
میانگین کل	$9/7 \times 10^6$	$41 \pm 26/8$	$9/7 \times 10^6$	$11/2 \pm 6/22$

جدول ۳. مقایسه تعداد کلیفرم کل (TC) و کلیفرم مدفوعی (FC) در پساب خروجی در مقایسه با استاندارد بر حسب ۱۰۰ mL/MPN

پارامتر	میانگین	استاندارد خروجی							
		IRONED	P value	EPA	P value	FAO	P value	WHO	P value
کلیفرم کل (TC)	۴۱	۱۰۰۰	$P \leq 0/001$	۲۰۰	$P \leq 0/001$	—	$P \leq 0/001$	۱۰۰۰	$P \leq 0/001$
کلیفرم مدفوعی (FC)	۱۱/۲	۴۰۰	$P \leq 0/001$	—	—	۱۰۰۰	$P \leq 0/001$	۱۰۰۰	$P \leq 0/001$

بحث

جمله مطالعه شهرداری و همکاران که به راندمان حذف ۸۳/۷۴٪ برای BOD_5 و ۸۸/۴٪ برای COD در سیستم تصفیه لجن فعال (نوع هوادهی گسترده) در خراسان شمالی دست یافتند (۱۴). نتایج مطالعه نیک‌منش و همکاران در ارزیابی عملکرد سیستم لجن فعال هوادهی گسترده در تصفیه‌خانه فاضلاب نوشهر، راندمان حذف ۵۷/۷٪ و ۶۱/۴٪ را برای COD و BOD_5 نشان داد (۱). شریعتمداری و آقایی در ارزیابی کارایی فرآیند لجن فعال در تصفیه فاضلاب شهر خلخال به راندمان حذف ۹۲/۴٪ برای COD (از ۵۰۲/۳۲ به میلی‌گرم بر لیتر) و ۹۱/۲٪ برای BOD_5 (از ۲۶۹ به میلی‌گرم بر لیتر) رسیدند که از راندمان حذف به دست آمده از تصفیه‌خانه فاضلاب اردکان کمتر بود. البته این می‌تواند به دلیل بیشتر بودن مقدار COD و BOD_5 ورودی نیز باشد (۱۵). در ارزیابی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب زنجان توسط اردبیلیان و همکاران، نتایج نشان داد که با راندمان ۸۴ درصدی تصفیه‌خانه زنجان در حذف آلاینده‌ها، سیستم مورد استفاده در این تصفیه‌خانه کارآمد بوده و پساب با استانداردهای رایج مطابقت دارد (۵). ززولی و همکاران در تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی آق‌قلا گلستان

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۱، در طول دوره ۶ ماهه مطالعه، میزان COD فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه در محدوده ۳۲۱-۴۵۰ میلی‌گرم بر لیتر، BOD_5 در محدوده ۱۵۹-۲۰۵ میلی‌گرم بر لیتر و TSS در محدوده ۱۹۵/۷۵-۲۹۰/۲ میلی‌گرم بر لیتر بود که از نظر آلودگی جزء فاضلاب‌های با شدت آلودگی متوسط تقسیم‌بندی می‌شود (۱۳). نتایج آزمایشات در طی مدت نمونه‌برداری نشان داد که تصفیه‌خانه دارای راندمان حذف ۹۶/۲۷٪ برای COD (از ۳۸۵/۴ به ۱۴/۳۶ میلی‌گرم بر لیتر)، راندمان حذف ۹۶/۸۱٪ برای BOD_5 (از ۲۰۵/۵۴ به ۶/۵۴ میلی‌گرم بر لیتر) و راندمان حذف ۹۸/۸۴٪ برای TSS (از ۲۲۵/۱۵ میلی‌گرم بر لیتر به ۲/۶ میلی‌گرم بر لیتر) بود. حذف قابل توجه COD و BOD_5 در پساب خروجی از تصفیه‌خانه فاضلاب اردکان بیانگر عملکرد مناسب سیستم تصفیه‌خانه است و با این شاخص می‌توان نحوه راهبرد صحیح یا غلط را ارزیابی کرد. بر اساس آزمون آماری آنووا، ارتباط معنی‌داری بین میانگین BOD_5 ، COD و TSS در ورودی و خروجی وجود داشت ($P \leq 0/001$). مطالعات زیادی در زمینه ارزیابی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب انجام شده است؛ از

پیشرفته و صنعتی محسوب می‌شود. در این کشورها سازمان‌های حفاظت محیط زیست با پایش‌های محسوس و نامحسوس به شدت این مسئله را تعقیب می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت اعلام داشته است که علت اصلی کیفیت نامطلوب پساب دفعی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در کشورهای در حال توسعه، عدم گندزدایی این پساب‌ها می‌باشد (۱۷). مقدار مجاز کلیفرم کل و کلیفرم‌های مدفوعی برای تخلیه به آب‌های سطحی، تخلیه به چاه جذب و مصارف کشاورزی بر اساس استاندارد محیط زیست به ترتیب ۱۰۰۰ و ۴۰۰ تعداد در ۱۰۰ میلی لیتر اعلام شده است. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۲، میانگین کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی در طول دوره ۶ ماهه ۴۱ و ۱۱/۲ تعداد در ۱۰۰ میلی لیتر با راندمان حذف ۹۹/۹۹٪ به دست آمد. مقادیر کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی در پساب خروجی بسیار کمتر از حد استانداردها بوده و اختلاف معنی‌داری بین کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی در پساب خروجی با استانداردها وجود داشت ($P \leq 0/001$) (جدول ۳). در نتیجه پساب خروجی تصفیه‌خانه از لحاظ بار میکروبی قابلیت استفاده مجدد در مصارف کشاورزی و آبیاری تخلیه به آب‌های سطحی و چاه جذب را دارد. نورمردای و همکاران در ارزیابی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ایلام در حذف کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی به ترتیب به راندمان حذف ۷۵/۲۳٪ (۶۱۰۰ تعداد در ۱۰۰ میلی لیتر) و ۸۵/۵۱٪ (۱۱/۵) تعداد در ۱۰۰ میلی لیتر) دست یافتند (۱۸). همچنین فرزادکیا و همکاران در ارزیابی کیفیت میکروبی پساب خروجی از چهار تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تهران با سیستم لجن فعال گزارش کردند که هیچ یک از نمونه‌های پساب، استانداردهای محیط زیست ایران را تأمین نمی‌کردند (۱۹). سیستم گندزدایی تصفیه‌خانه فاضلاب اردکان شامل تزریق کلر که قبل از دیسک فیلتر قرار دارد و سیستم UV می‌باشد که با انجام گندزدایی مناسب در فرآیند تصفیه باعث راندمان حذف بالای کلیفرم کل و مدفوعی شده است.

نتیجه‌گیری

استفاده مجدد از پساب دفعی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در صورت

راندمان حذف BOD_5 ، COD و TSS را به ترتیب ۹۶/۶۶، ۹۸/۲ و ۹۷/۶ درصد اعلام کردند (۱۶). همانطور که در نمودارهای ۲ و ۳ مشاهده می‌گردد، میزان مواد آلی در پساب خروجی در طول دوره ۶ ماهه به مراتب پایین‌تر از حد استاندارد بود. استاندارد خروجی سازمان محیط زیست ایران برای COD به منظور تخلیه به آب‌های سطحی و چاه جذب ۶۰ میلی گرم بر لیتر و به منظور مصارف کشاورزی و آبیاری ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر و استاندارد EPA برای مصارف آبیاری ۱۲۰ میلی گرم بر لیتر می‌باشد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که میانگین کل COD پساب خروجی کمتر از حد استاندارد برای تخلیه به آب‌های سطحی، چاه جذب و مصارف کشاورزی و آبیاری می‌باشد. بر اساس آزمون تی تست یک نمونه ای بین میانگین کل COD پساب خروجی با استانداردها اختلاف معنی‌داری وجود داشت ($P \leq 0/001$). در ارتباط با BOD_5 پساب خروجی از سیستم تصفیه، استاندارد سازمان محیط زیست ایران به منظور تخلیه به آب‌های سطحی و چاه جذب ۳۰ میلی گرم بر لیتر و برای مصارف کشاورزی و آبیاری ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر و استاندارد USEPA برای مصارف آبیاری ۳۰ میلی گرم بر لیتر می‌باشد. بر اساس آزمون تی تست یک نمونه ای بین میانگین کل BOD_5 پساب خروجی با استانداردها اختلاف معنی‌داری وجود داشت ($P \leq 0/001$). استاندارد خروجی سازمان محیط زیست ایران برای TSS به منظور تخلیه به چاه جذب ۳۰ میلی گرم بر لیتر و برای مصارف کشاورزی ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر و استاندارد EPA برای مصارف آبیاری ۵ میلی گرم بر لیتر بود. با توجه به نتایج ارائه شده در نمودار ۴، میزان کل جامدات معلق در تمام ماه‌های نمونه‌برداری از حد استاندارد پایین‌تر و دارای راندمان‌های حذف نسبتاً یکسان می‌باشند. پس از این نظر نیز کاربرد پساب برای مصارف مختلف نگران‌کننده نمی‌باشد. بر اساس آزمون تی تست یک نمونه ای بین میانگین کل TSS پساب خروجی با استانداردها اختلاف معنی‌داری وجود داشت ($P \leq 0/001$). گندزدایی پساب و تولید پسابی مطمئن و مطابق با استانداردهای تعریف شده از اقدامات اولیه در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کشورهای

ملاحظات اخلاقی

نویسندگان کلیه نکات اخلاقی شامل عدم سرقت ادبی، انتشار دوگانه، تحریف داده‌ها و داده‌سازی را در این مقاله رعایت کرده‌اند. همچنین هرگونه تضاد منافع حقیقی یا مادی که ممکن است بر نتایج یا تفسیر مقاله تأثیر بگذارد را رد می‌کنند.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از مهندس محمود مصری‌نژاد مدیر عامل مجتمع صنعتی چارملو اردکان به‌منظور حمایت مالی و تأمین امکانات آزمایشگاهی و همچنین از کلیه کارکنان محترم تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اردکان که ما را در انجام این تحقیق یاری رساندند، تشکر و قدردانی می‌شود.

انطباق کیفیت آنها با استانداردها می‌تواند تا حدود زیادی نیاز آبی کشاورزی کشور را تأمین نماید. با توجه به نتایج به‌دست آمده در طی دوره ۶ ماهه این مطالعه، نشان می‌دهد که تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اردکان دارای شرایط مناسب بوده؛ به‌طوری‌که در مجموع موجب کاهش قابل توجهی از BOD_5 ، COD، کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی شده و دارای وضعیت خوب و قابل قبولی می‌باشد و با استانداردهای سازمان محیط زیست ایران، استاندارد USEPA، سازمان جهانی بهداشت و سازمان کشاورزی ملل متحد در استفاده مجدد از پساب در مصارف آبیاری، تخلیه به آب‌های سطحی و چاه جاذب مطابقت دارد.

References

1. Nikmanesh AS, Eslami H, Momtaz SM, et al. Performance Evaluation of the Extended Aeration Activated Sludge System in the Removal of Physicochemical and Microbial Parameters of Municipal Wastewater: A Case Study of Nowshahr Wastewater Treatment Plant. *JEHSD* 2018;3(2):509-17.
2. Mohammadi Moghadam F, Mahdavi M, Ebrahimi A, et al. Feasibility study of wastewater reuse for irrigation in Isfahan, Iran. *Middle East J Sci Res* 2015; 10 (23): 2366-2373.
3. Misiti T, Tezel U, Pavlostathis SG. Fate and effect of naphthenic acids on oil refinery activated sludge wastewater treatment systems. *Water Res* 2013;47(1):449-60.
4. Wang H, Wang H. Mitigation of lake eutrophication: Loosen nitrogen control and focus on phosphorus abatement. *Prog Nat Sci* 2009; 6:1445-1451.
5. Bagheri Ardebilian P, Sadeghi H, Nabaii A, et al. Assessment of Wastewater Treatment Plant Efficiency: a Case Study in Zanjan. *J. Health* 2010; 1(3): 67-75. (Persian)
6. Mousavian S, Takdastan A, Seyedsalehi M, et al. Determining the kinetic's coefficients in treatment of sugarcane industry using aerobic activated sludge by complete-mix regime. *J Chem Pharm Res* 2016; 8(4):1342-9.
7. Pirsaeheb M, Khamutian R, Khodadadian M. A comparison between extended aeration sludge and conventional activated sludge treatment for removal of linear alkylbenzene sulfonates (Case study: Kermanshah and Paveh WWTP). *Desalin Water Treat* 2014; 52(25-27):4673-80.
8. Lopsik K. Life cycle assessment of smallscale constructed wetland and extended aeration activated sludge wastewater treatment system. *Int J Environ Sci Technol* 2013; 10(6):
9. Pirsaeheb M, Dargahi A, Zinatizadeh A, et al. Evaluating the performance of extended aeration process in treatment of hospital wastewater and determining its kinetic coefficients-Case study: Wastewater Treatment Plant of Quds Hospital in Sanandaj. *J Environ Sci Technol* 2017;19(5):1-11. (Persian)
10. Yazdanbakhsh AR, Rafiee M, Feizabadi G K. Evaluating the performance of activated sludge system by anoxic - oxic process (Case study in Mahdishahr). *JSUMS* 2019; 26 (1): 109-118. (Persian)
11. Shokoohi R, Dargahi A, Karami A, et al. Application of response surface method to compare the performance of Wetland and extended aeration system for the removal of organic matter from sanitary wastewater. *PSJ* 2017;15(3):1-9. (Persian)
12. APHA. Standard methods for the examination of water and wastewater. American Public Health Association (APHA), Washington, DC. 2012.
13. Metcalf, Eddy, Burton FL, Stensel HD, Tchobanoglous G. Wastewater engineering: treatment and reuse: McGraw Hill; 2003.
14. Shahmoradi M, Gholami M, Mahae M, et al., Ghorbanpoor R, Investigation into organic matter and nutrient removal in an activated sludge wastewater treatment system: case study of Bojnurd. *J North Khorasan Uni Med Sci* 2013; 5: 927-933. (Persian)
15. Shariatmadari M, Aghaei M. Survey of Activated Sludge

- Process Performance in Khalkhal Wastewater Treatment Plant During 2014. Int J Occup Med Environ Health 2016; 2(2):150-8. (Persian)
16. Zazouli MA, Ghahramani E, Ghorbanian AlahAbad M, et al. Survey of Activated Sludge Process Performance in Treatment of Agghala Industrial TownWastewater in Golestan Province in 2007. IJHE 2010;3(1):59-66. (Persian)
17. Binavapour EM, Koulivand A, Sabzevari A, et al. Investigation of irrigation reuse potential of wastewater treatment effluent from Hamedan Atieh-sazan general hospital. J Water and Wastewater 2008; 64: 83-87. (Persian)
18. nourmoradi h, karimi h, alihosseini a, et al. farokhimoghadam k, Survey on the Performance of Ilam Wastewater Treatment Plant in the Removal of Coliform, Fecal Coliforms and other Parameters Effectuated on Water Quality. IJHE 2014;22(1):77-83. (Persian)
19. Farzadkia M, Mirzaiee R, Ghaffarkhani M, et al. Microbial quality assessment of disposal effluent and sludge from four decentralized wastewater. J Health in the Field 2013;1(3). (Persian)