

مقایسه عملکرد آبیگرهای مدول نیرپیک با سامانه توزیع تناسبی (لت) در فرآیند

تحویل آب تحت نوسانات دبی ورودی

(مطالعه موردی کانال اصلی شبکه رودشت حوضه زاینده‌رود)

سیده مهدی هاشمی شاهدانی^{۱*}، مهدی اروجلو^۲، سونیا صادقی^۳ و اسماعیل ادیب‌مجد^۴

۱ و ۲ به ترتیب: استادیار و دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
۳- کارشناس ارشد سازه‌های آبی و استاد مدعو گروه مهندسی عمران، آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، مازندران، ایران
۴- کارشناس ارشد سازه‌های هیدرولیکی، شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، اصفهان، ایران
تاریخ دریافت: ۹۵/۴/۱۰؛ تاریخ پذیرش: ۹۵/۸/۱۸

چکیده

شبکه آبیاری رودشت در پایین‌دست رودخانه زاینده‌رود واقع شده است و کلیه نوسانات آبدی رودخانه عیناً به شبکه وارد می‌شود. این امر سبب ایجاد جریان ورودی نوسانی به کانال اصلی شده و از این رو بهبود شیوه بهره‌برداری به منظور کاهش اثر نوسانات ورودی در دستور کار بهره‌برداری این شبکه قرار گرفته است. در این تحقیق، بهره‌گیری از سامانه توزیع تناسبی، با نام بومی سامانه لت در اصفهان، که به‌عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌های جایگزینی در پیچه‌های مدول نیرپیک در کانال اصلی شبکه رودشت معرفی شده است، بررسی شد. برای این منظور مدل‌های ریاضی بهره‌برداری کانال اصلی شاخه شمالی شبکه رودشت برای سامانه آبیگری موجود، شامل آبیگرهای نیرپیک، و سامانه تناسبی ایجاد شد و عملکرد بهره‌برداری آنها در یک دوره واقعی بهره‌برداری در شرایط جریان ورودی نوسانی با استفاده از شاخص‌های ارزیابی عملکرد کفایت، راندمان و عدالت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شرایط نوسانات شدید جریان ورودی، شاخص کفایت تحویل آب برای آبیگرهای پایین‌دست و شاخص راندمان برای آبیگرهای بالادست در هر دو سامانه تقریباً یکسان به‌دست آمده است. همچنین شاخص عدالت توزیع، با اجرای سامانه تناسبی در مقایسه با سامانه آبیگر نیرپیک به میزان ۱۹ درصد کاهش عملکرد نشان داده است. جمع‌بندی نتایج نشان می‌دهند که به‌کارگیری سامانه لت به‌عنوان آبیگر کانال اصلی تحت جریان ورودی نوسانی، در هر دو سناریوی نوسانات ورودی ملایم (۲۵ درصد) و شدید (تا ۷۵ درصد)، در مقایسه با سامانه آبیگرهای نیرپیک، سبب وخامت فرآیند توزیع آب شده است. بنابراین با توجه به شرایط بهره‌برداری شبکه آبیاری رودشت، سامانه لت گزینه مناسب تحویل و توزیع آب در این شبکه نمی‌باشد.

واژه‌های کلیدی

آبیگر نیرپیک، سامانه توزیع تناسبی، شبکه آبیاری رودشت، نوسانات ورودی

مقدمه

شبکه است. این مشکل در سال‌های اخیر و به دلیل کاهش دبی انتقال یافته به محل شبکه، و در نتیجه عرضه کم‌آب، تشدید یافته است. عامل تأثیرگذار دیگر در ایجاد نوسانات ورودی به

شبکه آبیاری رودشت وظیفه آبرسانی به آخرین دشت آبخور زاینده‌رود را به‌عهده دارد. مشکل موجود در بهره‌برداری کنونی این شبکه، نوسانات جریان ورودی به

پایه تقاضا در محل آبیگر (مقدار حقا به و مقدار اشتراک آب برای کشاورزانی که حقا به‌ای ندارند) است که در آن دریچه‌های نیرپیک با سرریزهای با عرض متناسب با مقدار تقاضا جایگزین خواهند شد. حامیان پیاده‌سازی سامانه لت معتقد هستند که دریچه‌های نیرپیک موجود در شبکه رودشت، بر پایه مقدار معینی از دبی ورودی به شبکه باز می‌شوند. بنابراین چنانچه در دبی ورودی به شبکه تغییرات و نوسانی ایجاد شود باید برای تحویل عادلانه آب به بهره‌برداران دریچه‌ها نیز هر بار تنظیم مجدد شوند که این کار با توجه به گستردگی شبکه و تعداد زیاد دریچه‌ها در زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست، به‌ویژه آنکه به‌طور طبیعی بخشی از نوسان دبی در ساعت‌هایی از شبانه روز رخ می‌دهد که امکان تغییر دریچه‌های شبکه مقدور نیست. بنابراین برای جلوگیری از اثر نوسانات آب در شبکه و به حداقل رساندن آن، با توجه به سابقه دیرینه استفاده از سامانه لت در حوضه زاینده‌رود، راه برون‌رفت از این وضعیت را بازگشت به روش آبیگری سابق یعنی سامانه لت می‌دانند.

استفاده از سیستم توزیع آب تناسبی سابقه‌ای طولانی در شبکه‌های آبیاری دارد. نمونه‌ای از استفاده این سیستم در شبکه‌های آبیاری هریانا^۱ و راجستا^۲ در هندوستان (Malhotra, 1988) و شبکه آبیاری پنجاب^۳ در پاکستان (Bhutta et al., 1992) گزارش شده است. در مناطق مذکور روند توزیع آب در سامانه‌های توزیع آب از نوع روش وارابندی^۴ و بر اساس روش تحویل و توزیع گردشی است. بزرگترین مزیت روش توزیع تناسبی در سه شبکه آبیاری مذکور، توزیع یکسان کمبود یا مازاد آب بین همه واحدهای کشاورزی در مواقع خشکسالی و پرابی برشمرده شده است (Mollinga, 2003). در تحقیقی مشابه، استفاده از سیستم توزیع آب تناسبی برای توزیع آب در کانال‌های فرعی شبکه آبیاری فیوم^۱ در مصر با هدف توزیع یکسان آب بین واحدهای درجه سه زراعی بررسی شده

شبکه آبیاری رودشت، فقدان کنترل دقیق بر میزان برداشت آب در نهرهای سنتی واقع در مسیر رودخانه زاینده‌رود و در بالادست شبکه است. بر اساس بازدیدهای میدانی و مصاحبه با کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای اصفهان که در جریان این تحقیق صورت گرفته است، تخریب فراوان سردهنه‌های ساخته شده در طول مسیر رودخانه برای برداشت‌های انهار سنتی (شامل تخریب تاج سرریزها، تخریب دریچه‌های قطاعی و کشویی نصب شده و در مواردی انداختن کیسه‌های شنی روی سرریزهای بالادست به منظور کاهش آبیگری بالادستی‌ها) سبب شده تا نتوان تخمین درستی از میزان آب برداشت شده در بالادست شبکه رودشت به دست آورد. بنابراین، با عنایت به نبود سامانه متمرکز تحویل آب به نهرهای سنتی در طول مسیر که بتواند تخمین واقع‌بینانه‌ای از میزان برداشت آب تا ورودی شبکه آبیاری رودشت داشته باشد، مشکل نوسانات جریان ورودی شبکه آبیاری رودشت کماکان پابرجاست.

بررسی خصوصیات فیزیکی و فنی کانال اصلی شاخه شمالی، شامل نوع سازه‌های کنترل و تنظیم سطح آب که از سرریزهای نوک اردکی است، و نیز تعداد زیاد آنها به نسبت تعداد دریچه‌های آبیگر نیرپیک، احتمال ایجاد و تشدید نوسانات احتمالی رقوم سطح آب در داخل کانال را بسیار ناچیز می‌کند. بنابراین، برای بهبود پدیده جریان ورودی نوسانی اهتمام ویژه‌ای شده و به‌سبب وخیم شدن مشکل مذکور، گزینه‌های جایگزینی سامانه تحویل و توزیع آب، شامل گزینه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای، در حال بررسی است.

یکی از گزینه‌هایی که برای این منظور به‌طور جدی مطرح شده است و کشاورزان منطقه نیز به‌سبب عملکرد مطلوب آن در گذشته از حامیان پیاده‌سازی آن هستند، سامانه تحویل و توزیع تناسبی، معروف به سامانه لت در اصفهان است. اساس کار سامانه لت توزیع تناسبی آب بر

1- Haryana

3- Punjab

2- Rajstha


4- Warabandi

امنیت تجهیزات نصب شده سبب شده تا بهره‌گیری از سامانه‌های نوین بهره‌برداری تقریباً امکان‌پذیر نباشد. بنابراین، استفاده از روش‌های ساده‌تر بهره‌برداری مدنظر بهره‌برداران این شبکه قرار گرفته است.

سامانه توزیع تناسبی به‌عنوان یکی از گزینه‌های مدرن‌سازی بهره‌برداری کانال‌های آبیاری مطرح است. بزرگترین مزیت این روش، تقسیم خودکار آب به کمک سرریزهای با عرض متناسب با دبی تحویلی (در محل آبیگر) یا دبی عبوری به پایین‌دست کانال (دبی عبوری از سازه‌های تنظیم)، مطابق شکل ۱، بدون نیاز به بهره‌بردار است (Amiri-Tokaldani *et al.*, 2013). با این همه، ناممکن بودن کنترل جریان توسط بهره‌بردار و تحویل آب به‌صورت حجمی در کانال‌های آبیاری، بزرگترین عیب روش تناسبی به‌شمار می‌آید.

است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هرگونه غیریکنواختی توزیع آب در کانال‌های اصلی آبیاری به‌طور مستقیم بر مدیریت آب در واحدهای زراعی تأثیر می‌گذارد (De-Veer *et al.*, 1993).

توزیع عادلانه آب بین همه آب‌بران کانال آبیاری یکی از بزرگترین هدف‌های بهره‌برداری کانال‌های آبیاری است که مستلزم نوسازی، بهسازی و توسعه زیرساخت شبکه، شامل سازه‌های کنترل و تنظیم و آبیگرها است. با این حال، مشکل اساسی پیش روی بهره‌برداران شبکه آن است که مسئولیت بهره‌برداری، تأمین هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی سامانه‌های جدید چگونه مشخص شود (Perry, 1995). اما در کانال اصلی آبیاری رودشت، علاوه بر آنچه گفته شد، وجود مشکلات اقتصادی فراوان و در نتیجه مقذور نبودن افزایش آب‌بها و ناتوانایی در تأمین

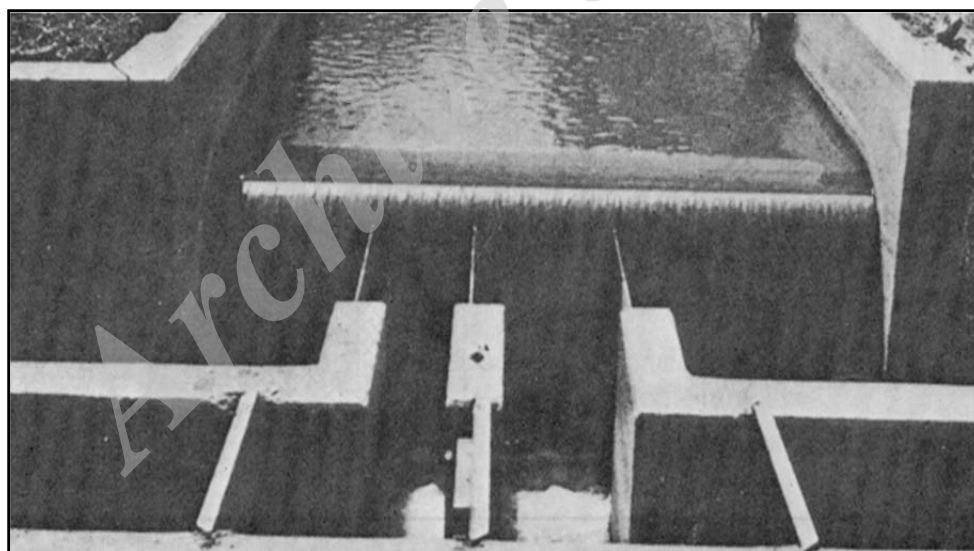

شکل ۱- نمونه‌ای از سازه تقسیم تناسبی آب مورد استفاده در شبکه‌های آبیاری (Van den Bosch *et al.*, 1993)

و نیز طراحی و ارزیابی سامانه مذکور برای کانال اصلی آبیاری شبکه رودشت از نوآوری‌های این تحقیق به‌شمار می‌آید. برای این منظور، با استفاده از مدل هیدرودینامیک ICSS، مدل ریاضی بهره‌برداری کانال مذکور برای هر دو سامانه مورد بحث به‌طور جداگانه ایجاد گردید.


این تحقیق به ارزیابی عملکرد هر دو سامانه آبیگری واقع در کانال اصلی شاخه شمالی شبکه آبیاری رودشت، شامل دریچه‌های نیرپیک و سامانه تناسبی، می‌پردازد. بررسی عملکرد سامانه کنترل تناسبی در شرایط دبی ورودی با نوسانات ملایم و شدید در کانال آبیاری

مواد و روش‌ها

معرفی کانال مورد مطالعه

در این تحقیق، کانال اصلی شاخه شمالی شبکه آبیاری رودشت که مجهز به سازه تنظیم آب از نوع سرریز نوک اردکی و دریچه آبیاری از نوع نیرپیک است، به عنوان کانال مورد مطالعه این تحقیق انتخاب شده است. شکل ۲، تصویر شماتیک از کانال اصلی مدل شده در این تحقیق به همراه تصویری از دو تپ دریچه‌های آبیاری مورد استفاده در کانال رودشت را نشان می‌دهد. مشخصات سامانه آبیاری موجود کانال اصلی، شامل دریچه‌های نیرپیک، در جدول ۱ ارائه شده است.

همچنین، اطلاعات بهره‌برداری کانال مورد مطالعه شامل دبی ورودی به کانال اصلی و مقادیر دبی تحویل روزانه آب در آبیگرهای واقع در کانال اصلی، در یک دوره واقعی ۵۲ روزه بهره‌برداری در سال ۱۳۹۴ جمع‌آوری شد. عملکرد بهره‌برداری کانال اصلی مورد مطالعه بر پایه اطلاعات جمع‌آوری شده و به صورت مجزا، با بهره‌گیری از دو سامانه آبیاری نیرپیک و سامانه لت، تحت نوسانات ملایم و شدید جریان ورودی به کانال اصلی و بر اساس سه شاخص ارزیابی عملکرد کفایت، راندمان و عدالت تحویل بررسی و ارزیابی شد.

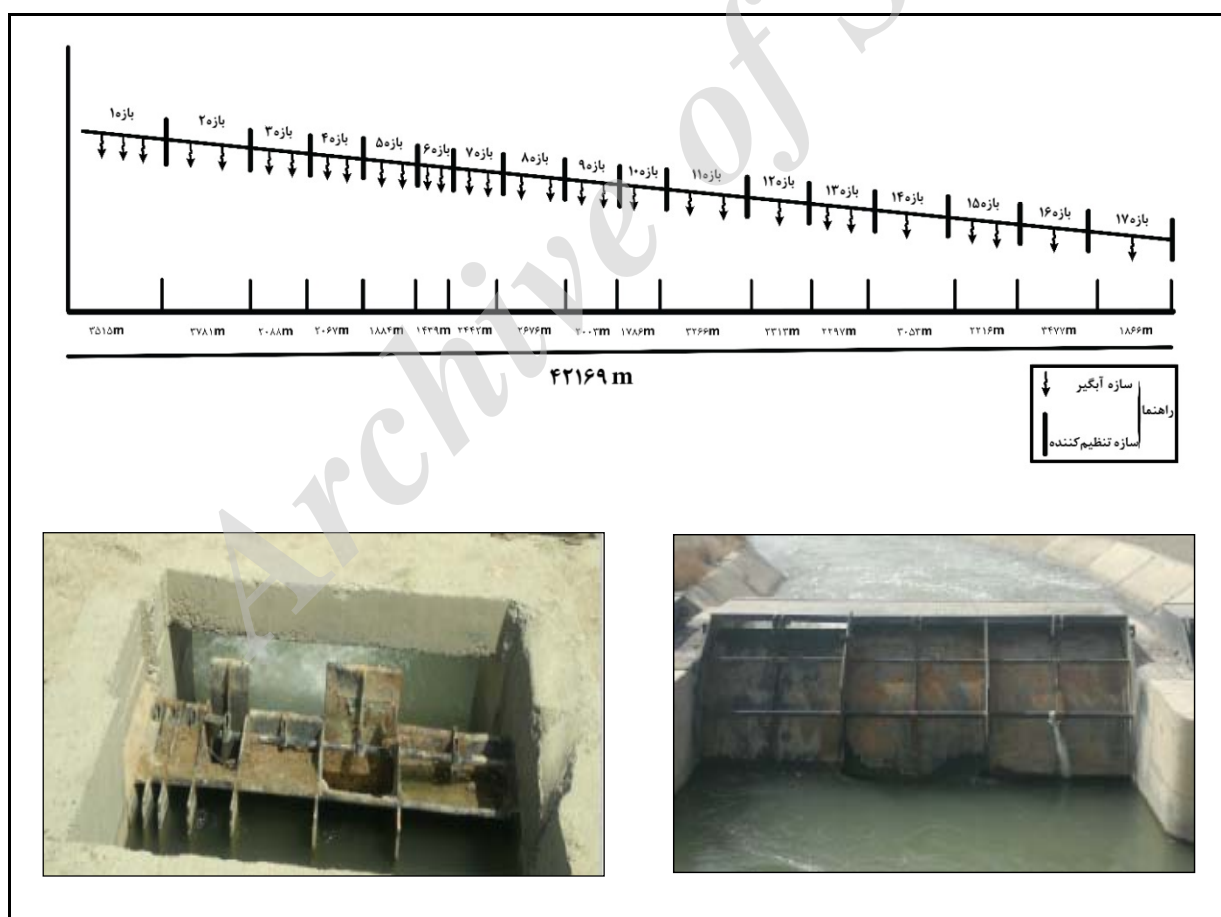

شکل ۲- شمایی از کانال اصلی رودشت به همراه تصویری از تپ آبیگرهای نیرپیک کانال مورد مطالعه

جدول ۱- مشخصات آبیگرهای مدول نیرپیک واقع در کانال اصلی مورد مطالعه

شماره آبیگر	نام دریچه آبیگر	نوع دریچه آبیگر	متوسط دبی برداشتی (مترمکعب بر ثانیه)	شماره آبیگر	نام دریچه آبیگر	نوع دریچه آبیگر	متوسط دبی برداشتی (مترمکعب بر ثانیه)
۱	P0R	L2	۰/۰۵۵	۱۶	CL8	L2	۰/۰۱۲
۲	P0L	L2	۰/۰۲۱	۱۷	PL8	XX2	۰/۰۱۲
۳	CL1	XX2	۰/۰۱۵	۱۸	CL9	L2	۰/۰۵۸
۴	CL2	XX2	۰/۰۷۹	۱۹	PL9	XX2	۰/۰۵۸
۵	PL2	XX2	۰/۰۷۳	۲۰	CL10	L2	۰/۰۵۸
۶	CL3	XX2	۰/۰۲۱	۲۱	CL11	L2	۰/۱۷۵
۷	PL3	XX2	۰/۰۴۹	۲۲	PL11	XX2	۰/۰۶
۸	CL4	XX2	۰/۰۵۵	۲۳	CL12	XX2	۰/۰۶
۹	PL4	XX2	۰/۰۱	۲۴	CL13	L2	۰/۱۷۵
۱۰	CL5	XX2	۰/۰۲۱	۲۵	PL13	XX2	۰/۰۶۱
۱۱	PL5	XX2	۰/۰۲۱	۲۶	CL14	XX2	۰/۱۱۲
۱۲	CL6	L2	۰/۰۲۴	۲۷	CL15	L2	۰/۱
۱۳	PL6	XX2	۰/۰۳۳	۲۸	PL15	XX2	۰/۱
۱۴	CL7	XX2	۰/۰۳۳	۲۹	CL17	L2	۰/۰۵
۱۵	PL7	XX2	۰/۰۱۲	۳۰	CL18	XX2	۰/۰۵

سامانه توزیع تناسبی (لت) طراحی شده

می‌شود، مجموع چند سرریز آب را از کانال اصلی منحرف می‌کنند (Renault et al., 2007).

مدل ریاضی سامانه توزیع تناسبی طراحی شده در این تحقیق از نوع سرریزهای منفرد بهره برده که در محل آبیگرهای فعلی کانال در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه سازه‌های کنترل سطح آب از نوع سرریزهای نوک اردکی و نیز اینکه تقریباً تمامی آبیگرها در مجاورت و به فاصله بسیار کمی از سرریزهای نوک‌اردکی واقع شده است، می‌توان مجموعه یک سرریز نوک‌اردکی با آبیگرهای مجاور را یک سامانه تناسبی چندگانه در نظر گرفت. در اینجا مشخصات هیدرولیکی سرریزهای تناسبی در این تحقیق ارائه می‌شود: - دبی طراحی؛ بر اساس دبی طراحی دریچه نیرپیک فعلی، - رقوم تاج سرریز؛ مطابق با رقوم تاج سرریز نوک‌اردکی واقع در پایین دست هر آبیگر، - عرض سرریز؛ متناسب با دبی طراحی، - ضخامت تیغه سرریز؛ برابر با مقدار مشابه در سرریز نوک‌اردکی پایین دست هر آبیگر.

کانال‌های آبیاری از لحاظ بهره‌برداری به دو نوع قابل بهره‌برداری و غیرقابل بهره‌برداری تقسیم می‌شوند. اساس نوع دوم اغلب یک تقسیم‌بندی ثابت جریان ورودی در طول کانال و معروف است به سیستم تناسبی. این تقسیم‌بندی ثابت، بر اساس مقادیر حقایق از پیش مشخص شده در امتداد کانال تعیین می‌شود. روش کنترل تناسبی به سبب حداقل نیاز به تنظیم‌کننده‌ها و آبیگرهای قابل بهره‌برداری، ساده‌ترین روش بهره‌برداری از کانال آبیاری محسوب می‌شود که کمترین پیچیدگی را نیز داراست. جریان با یک سرریز تقسیم می‌شود که عرض آن به نسبت حقایق هر یک از مشترکان، کانال‌های فرعی یا حقایق پایین دست کانال، با دیواره‌های نازکی جداسازی شده است. در ساده‌ترین حالت، یک سرریز با عرض تقسیم‌بندی شده آب را از کانال اصلی منحرف می‌کند و در مواردی که آبیگری‌های مختلف از یک نقطه آغاز

تهیه مدل ریاضی بهره‌برداری کانال اصلی رودشت

در این تحقیق، به منظور شبیه‌سازی جریان غیرماندگار، از مدل هیدرودینامیک ICSS استفاده شد. مدل هیدرودینامیک ICSS را مانز (Manz, 1985) در سال ۱۹۸۵ تهیه کرد. این مدل می‌تواند جریان‌ات ماندگار و غیرماندگار را در شبکه‌های آبیاری با شکل‌های گوناگون مقطع کانال، همراه با طیف قابل توجهی از سازه‌ها و امکان بهره‌برداری آنها را توأم با جریان‌ات گسترده ورودی و خروجی شبیه‌سازی کند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد چگونگی عملکرد، مبانی مدل، روش شبیه‌سازی و نحوه استفاده و کاربردهای گوناگون این مدل ریاضی در شبیه‌سازی بهره‌برداری کانال‌های آبیاری به مطالعات منعم (Monem, 1999)، منعم و مساح (Monem & Massah, 2003)، محسنی‌موحد و منعم (Mohseni-Movahed & Monem, 2003)، قدوسی و همکاران (Ghodosi et al., 2005) و شاهرودی و منعم (Shahverdi & Monem, 2012, 2015) مراجعه شود.

برای شبیه‌سازی جریان در کانال با این مدل و به منظور پرداختن به محاسبات هیدرولیکی، کانال به تعدادی بازه تقسیم می‌شود. ابتدا و انتهای این بازه‌ها در اغلب موارد سازه‌های آب‌بند و آبگیر در طول کانال هستند که شرایط مرزی آن قطعه محسوب می‌شوند. بنابراین، وضعیت هیدرولیکی این سازه‌ها باید در داده‌های ورودی مدل مشخص و تعریف شود. در مدل ICSS به‌ازای هر سازه‌ای که در روند محاسبات در طول کانال نقش شرط مرزی دارد، باید دو ماتریس اطلاعات مرتبط با آن شرط مرزی در یک فایل ورودی قید شود.

بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از دفتر بهره‌برداری شبکه آبیاری رودشت، شامل نقشه مسیر کانال، مشخصات فیزیکی بازه‌های کانال، محل و ابعاد سازه‌های آب‌بند نوک‌اردکی، نوع و مکان سازه‌های آبگیر نیرپیک، شرایط هیدرولیکی مرزی بالادست و پایین دست در شبیه‌ساز

هیدرودینامیک ICSS، مدل ریاضی کانال اصلی آبیاری مورد مطالعه طراحی شد. مدل بر اساس داده‌های دبی تحویلی به کلیه آبگیرهای کانال رودشت، برای کشت بهاره سال ۱۳۹۴ (از ۲۰ فروردین تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۴) و اسنجی شد. برای مقایسه مقادیر شبیه‌سازی شده با مقادیر مشاهده شده، از رابطه‌های ۱ و ۲ استفاده شد که عیسی‌پور و همکاران (Isapoor et al., 2011) به‌کار برده‌اند.

$$RMSE = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (M_i - S_i)^2 \right]^{0.5} \times \left(\frac{100}{M} \right) \quad (1)$$

$$RMSE = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (M_i - S_i)^2 \right]^{0.5} \times \left(\frac{100}{M} \right) \quad (2)$$

که در آنها،

M_i ؛ S_i ؛ و M به ترتیب مقادیر شبیه‌سازی شده، مشاهده شده و میانگین مقادیر مشاهداتی است.

برای واسنجی مدل ریاضی تهیه شده در نرم‌افزار ICSS، ضریب دبی هر سازه تنظیم به‌عنوان متغیر قابل تغییر جهت انطباق مقادیر شبیه‌سازی دبی عبوری از سرریزهای نوک‌اردکی و نیز رقوم سطح آب بالادست سازه‌های مذکور با مقادیر متناظر اندازه‌گیری شده، استفاده شد. اطلاعات اندازه‌گیری شده توسط شرکت بهره‌برداری شبکه آبیاری رودشت، شامل دبی عبوری از هر سازه تنظیم، رقوم سطح آب بالادست آن و دبی آبگیری شده توسط آبگیرها، به‌عنوان اطلاعات مشاهداتی در نظر گرفته شد. این اندازه‌گیری بر اساس دو مقدار مختلف دبی ورودی به کانال اصلی آبیاری و در دو روز مختلف در فصل آبیاری انجام گرفته است. با تطبیق مقدار دبی عبوری و رقوم سطح آب محاسبه شده توسط مدل ریاضی تهیه شده در این تحقیق با مقدار مشاهداتی، ضریب دبی هر سرریز نوک‌اردکی تعیین گردید.

نوع نوکاردکی و آبیگرهای مدول نیرپیک، و دقیقاً مطابق شرایط فیزیکی کانال آبیاری در زمان اندازه‌گیری بوده است. بررسی مطلوبیت فرآیند واسنجی و صحت‌سنجی مدل ریاضی تهیه شده، که در جدول ۲ آمده است، نشان می‌دهد که مدل به‌خوبی واسنجی شده است و برای شبیه‌سازی سناریوی بهره‌برداری، که هدف اصلی این پژوهش است، دقت خوبی دارد.


پس از واسنجی مدل ریاضی جریان در کانال، بر اساس مقایسه مقدار دبی محاسبه شده تحویلی هر یک از آبیگرهای واقع در کانال اصلی و مقدار دبی اندازه‌گیری شده توسط شرکت بهره‌برداری، فرآیند صحت‌سنجی دنبال شد. یادآوری می‌شود که صحت‌سنجی مدل ریاضی تهیه شده توسط مدل ICSS بر اساس شرایط فعلی بهره‌برداری کانال آبیاری، شامل سازه‌های تنظیم از

جدول ۲- نتایج واسنجی و صحت‌سنجی مدل شبیه‌سازی شده در این تحقیق

شاخص‌های واسنجی و صحت‌سنجی		
CRM	RMSE	
۰/۰۹۹	۰/۰۰۳	واسنجی مدل شبیه‌سازی شده
۰/۰۱۱	۰/۰۱۵	صحت‌سنجی مدل شبیه‌سازی شده

آنها تغییری داده نشد. شکل ۳، نوسانات دبی ورودی به کانال اصلی را به تفکیک هر ماه نشان می‌دهد که سناریوی بهره‌برداری این تحقیق است. با توجه به آنکه جریان ورودی در روزهای مختلف دوره بهره‌برداری با تکرارهای مختلف اندازه‌گیری شده است، محور افقی هر سه نمودار شکل ۳، تعداد اندازه‌گیری‌های دبی ورودی به کانال اصلی در هر ماه و محور افقی مقدار دبی ورودی اندازه‌گیری شده است.

همان‌طور که در مقدمه نیز اشاره شد، عملکرد سامانه‌های تحویل آب در این تحقیق مطابق با یک دوره واقعی کشت بهاره ارزیابی و مقایسه شده است. میزان تقاضای آب در هر آبیگر نیز بر اساس آمار و اطلاعات ثبت شده در دفتر بهره‌برداری شبکه در نظر گرفته شد. برای سامانه آبیگری نیرپیک، آبیگرها تنها یک بار در ابتدای روز تنظیم شدند و در زمان نوسانات بازشدگی شاتل‌های دریچه نیرپیک ثابت بودند و در بازشدگی یا بسته بودن

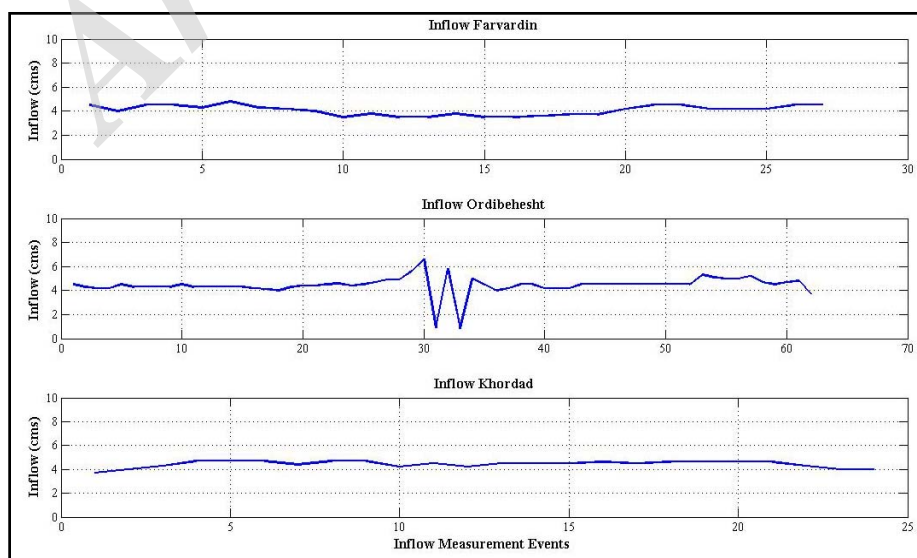

شکل ۳ - مقادیر دبی روزانه ورودی به کانال اصلی مورد مطالعه این تحقیق در دوره بهره‌برداری

$$P_E = \frac{1}{T} \sum C V_R \left(\frac{Q_d}{Q_r} \right) \quad (5)$$

که در آنها،

P_A = شاخص کفایت تحویل؛ P_F = راندمان تحویل؛ P_E = عدالت تحویل؛ R = پارامتر مکانی (تعداد آبیگرها) و Q_r و Q_d = به ترتیب مقدار آب مورد نیاز و مقدار آب تحویل شده در هر آبیگر در دوره زمانی T و CV_R = ضریب تغییرات مکانی که از تقسیم میانگین به انحراف معیار نسبت آبیگری برای هر آبیگر در هر گام زمانی شبیه‌سازی به دست می‌آید.

بر اساس استاندارد ارائه شده توسط مولدن و گیتس (Molden & Gates, 1990)، مطلوبیت بهره‌برداری بر اساس هر یک از سه شاخص مذکور، با استفاده از سه مفهوم «خوب» و «متوسط» و «ضعیف»، مطابق جدول ۳، ارزیابی می‌شود.

شاخص‌های ارزیابی عملکرد

برای ارزیابی جامع فرآیند تحویل آب در هر دو سامانه نیرپیک و لت، میزان کفایت و راندمان تحویل آب در محل هر آبیگر و نیز مقدار عدالت توزیع آب بین آبیگرهای واقع شده در طول کانال اصلی بررسی شدند. برای این منظور، از شاخص‌های ارزیابی عملکرد بهره‌برداری ارائه شده توسط مولدن و گیتس (Molden & Gates, 1990) در این تحقیق استفاده شد (روابط ۳ تا ۵):

$$P_A = \frac{1}{T} \sum \left[\frac{1}{R} \sum (P_a) \right] \quad (3)$$

$$P_a = \frac{Q_d}{Q_r} \quad \text{if } Q_d < Q_r \quad \text{Otherwise } P_a = 1$$

$$P_F = \frac{1}{T} \sum \left[\frac{1}{R} \sum (P_f) \right] \quad (4)$$

$$P_f = \frac{Q_r}{Q_d} \quad \text{if } Q_r < Q_d \quad \text{Otherwise } P_f = 1$$

جدول ۳- مطلوبیت بهره‌برداری کانال بر اساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد مولدن و گیتس (Molden & Gates, 1990)

محدوده عملکرد		شاخص	
ضعیف	متوسط	خوب	
< ۰/۸	۰/۸ - ۰/۸۹	۰/۹ - ۱	کفایت تحویل آب
< ۰/۷۰	۰/۷۰ - ۰/۸۴	۰/۸۵ - ۱	راندمان تحویل آب
> ۰/۲۵	۰/۱۱ - ۰/۲۵	۰ - ۰/۱	عدالت تحویل آب

عملکرد تحویل آب در آبیگرها از لحاظ کفایت توزیع آب در محل هر آبیگر و عدالت توزیع آب بین آبیگرهای بالادستی و پایین‌دستی کانال مورد مطالعه، در قالب شکل ۴ آمده است. برابر راهنمای نقشه، میزان مطلوبیت بهره‌برداری بر اساس استاندارد ارائه شده در جدول ۳، با تکیه بر سه مفهوم «خوب» و «متوسط» و «ضعیف»، قابل تشخیص است.

مطابق شکل ۴، مقادیر شاخص محاسبه شده کفایت نشان می‌دهد که با کاهش جریان ورودی در سراب کانال، دبی تحویلی به آبیگرهای انتهایی تغییرات بیشتری از خود

نتایج و بحث

نتایج شبیه‌سازی وضع تحویل آب موجود در کانال اصلی با دریچه‌های نیرپیک

برای بررسی عملکرد وضع فعلی فرآیند تحویل آب، با بهره‌گیری از دریچه‌های نیرپیک به عنوان سامانه تحویل آب کانال اصلی شاخه شمالی شبکه رودشت، اطلاعات روزانه دبی تحویلی در محل آبیگرها و نیز دبی ورودی به کانال اصلی برای یک دوره ۵۲ روزه بهره‌برداری از تاریخ ۲۱ فروردین تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ تهیه و وضعیت بهره‌برداری شبیه‌سازی شد. نتایج ارزیابی مطلوبیت

مقایسه عملکرد آبیگرهای مدول نیروپیک با سامانه...م

مقایسه با سایر سازه‌های آبیگر، در زمان نوسانات محدود سطح آب در کانال (که در این تحقیق ناشی از نوسان دبی ورودی است)، دبی ثابتی دریافت می‌کنند. بنابراین اگر کانال آبیاری به درستی طراحی شده باشد و یا عملکرد بهره‌برداری خوبی داشته باشد، با نوسانات ملایم دبی ورودی تنها آبیگرهای واقع در انتهای کانال باید به مشکل آبیگری برخورد کنند. منظور از طراحی درست و بهره‌برداری مناسب، صرف‌نظر از سازه‌های انتقال آب، یکی انتخاب تعداد مناسب سازه کنترل و تنظیم است که جایابی آنها درست باشد و دیگری جایابی مناسب محل آبیگرها در طول کانال اصلی است.

نشان می‌دهد و به‌عبارتی با کمتر شدن دبی در سراب کانال، آبیگرهای انتهایی نسبت به آبیگرهای ابتدایی دبی کمتر از آنچه نیاز دارند دریافت می‌کنند. بنابراین، از لحاظ آسیب‌پذیر بودن آبیگرها در دریافت آب، آبیگرهای پایین‌دست کانال آسیب‌پذیرترند. به غیر از روز ۱۴ اردیبهشت ماه (که نوسان دبی ورودی به کانال شدید بوده است) در روزهای دیگر الگوی تقریباً ثابتی در کفایت تحویل آب به آبیگرها دیده می‌شود. برای نوسانات متوسط و شدید، روبرو شدن با این پدیده طبیعی است اما برای روزهایی که دبی ورودی به کانال نوسان کمی دارد قاعدتاً نباید شاهد این اتفاق بود زیرا آبیگرهای مدول نیروپیک در

آبیگر	فروردین	اردیبهشت	خرداد												
آبیگر ۱	۹۹	۹۹	۹۹												
آبیگر ۲	۹۹	۹۹	۹۹												
آبیگر ۳	۹۹	۹۹	۹۹												
آبیگر ۴	۹۸	۹۸	۹۸												
آبیگر ۵	۹۸	۹۸	۹۸												
آبیگر ۶	۹۸	۹۸	۹۸												
آبیگر ۷	۹۵	۹۵	۹۵												
آبیگر ۸	۹۵	۹۵	۹۵												
آبیگر ۹	۹۵	۹۵	۹۵												
آبیگر ۱۰	۹۵	۹۵	۹۵												
آبیگر ۱۱	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۱۲	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۱۳	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۱۴	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۱۵	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۱۶	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۱۷	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۱۸	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۱۹	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۲۰	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۲۱	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۲۲	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۲۳	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۲۴	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۲۵	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۲۶	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۲۷	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۲۸	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۲۹	۸۷	۸۷	۸۷												
آبیگر ۳۰	۸۷	۸۷	۸۷												
شاخص عدالت (I)	۲۳	۲۳	۲۳												
راه‌نمای نقشه	۲۱	۲۱	۲۱												
عملکرد خوب															
عملکرد متوسط															
عملکرد ضعیف															

شکل ۴- پراکندگی زمانی مطلوبیت بهره‌برداری بر اساس مقادیر محاسبه شده شاخص‌های کفایت و عدالت

توزیع آب با استفاده از درجه‌های نیروپیک

ارائه مقایسه‌ای بین عملکرد دریاچه‌های آبیگر نیرویک با سامانه لت، نتایج شبیه‌سازی روز ۱۴ اردیبهشت ماه که حداکثر نوسان ورودی به کانال رخ داده و نیز یک روز قبل (۱۳ اردیبهشت با نوسان اندک جریان ورودی) و یک روز بعد (روز ۱۵ اردیبهشت با نوسان کم تا حدودی متوسط) شبیه‌سازی بهره‌برداری کانال اصلی انتخاب شدند. نتایج این بخش در قالب شکل‌های ۶ و ۷ ارائه شده‌اند و تفسیر نتایج حاصل شده ارزیابی عملکرد دو سامانه به تفکیک شاخص‌های ارزیابی عملکرد کفایت، راندمان و عدالت توزیع آب ارائه شده است.

شاخص کفایت توزیع آب

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای روز ۱۳ اردیبهشت‌ماه که میزان نوسان ورودی اندک است، تقریباً برای کل آبیگرهای سامانه لت ارزیابی کفایت تحویل آب قابل قبول است؛ به جز ۳ آبیگر انتهایی که در آنها نیز میزان شاخص کفایت متوسط نزدیک به خوب بوده است. روند مشابهی نیز برای روز ۱۵ اردیبهشت‌ماه دیده می‌شود که با تشدید نوسانات ورودی، آبیگرهای بالادست عملکرد مطلوب و آبیگرهای میانی عملکرد متوسط داشته‌اند. با مقایسه شاخص مذکور برای روزهای مشابه، در سامانه آبیگرهای نیرویک عملکرد تقریباً ضعیف‌تری دیده شده به طوری که در این دو روز فقط عملکرد آبیگرهای بالادستی خوب بوده است. با ایجاد نوسان شدید در روز ۱۴ اردیبهشت، هر دو سامانه لت و نیرویک عملکرد مشابهی داشته‌اند به نحوی که متوسط مقدار محاسبه شده شاخص کفایت تقریباً در یک محدوده تغییر کرده‌اند. حتی برای آبیگرهای بالادست عملکرد آبیگرهای نیرویک اندکی بهتر از سامانه لت بوده است.

برابر شکل ۵، در آبیگرهای واقع در بالادست کانال اصلی، تقریباً در اکثر روزهای دوره بهره‌برداری، شاخص راندمان عملکرد متوسط داشته است. در همین دوره، روند معکوسی در آبیگرهای انتهایی واقع در پایین‌دست کانال مشاهده می‌شود به صورتی که متوسط روزانه شاخص راندمان افزایش یافته و در محدوده خوب قرار گرفته است. در واقع، این نتیجه نشانگر آن است که مطابق انتظار، جریان ورودی با نوسانات کم (که تقریباً در اکثر روزهای این دوره رخ داده است) سبب هدررفت بیشتر آب در بالادست کانال شده است. به عبارت دیگر، آب مازاد بر میزان حقابه در آبیگرهای بالادست کانال تحویل داده شده است. مقادیر شاخص کفایت نیز این موضوع را تأیید می‌کند زیرا در آبیگرهای انتهایی مقدار این شاخص کاهش یافته و در محدوده ضعیف قرار گرفته است و به سبب این مورد دیگر، آبیگرهای انتهایی دبی تحویلی کمتری از دبی مورد نیاز خود دریافت می‌کنند. با این حال، نتایج ارائه شده شاخص راندمان توزیع آب، مطابق شکل ۵، نشان از عملکرد تقریباً قابل قبول سامانه آبیگری موجود در تأمین راندمان مناسب آبیگری در طول کانال اصلی است. این نتیجه ارتباط مستقیمی با نحوه کارکرد دریاچه‌های نیرویک دارد که می‌توانند با کاهش تأثیر نوسانات رقوم سطح آب بالادست آبیگر (البته تا حد محدودی)، آب را به آبیگرها تحویل دهند.

نتایج حاصل از شبیه‌سازی بهره‌برداری کانال اصلی با سامانه لت

در این قسمت مدل ریاضی سامانه لت با گذاشتن سرریزهای با عرض متناسب دبی مورد تقاضا (حقابه و اشتراکی) به جای دریاچه‌های آبیگر نیرویک ایجاد شد. برای

شاخص بهره برداری عملکرد سامانه نیرپیک										شاخص بهره برداری عملکرد سامانه لت													
عدالت (%)			کفایت (%)			راندمان (%)			آبگیر		عدالت (%)			کفایت (%)			راندمان (%)			آبگیر			
سیزدهم	چهاردهم	پانزدهم	سیزدهم	چهاردهم	پانزدهم	سیزدهم	چهاردهم	پانزدهم	آبگیر ۱	سیزدهم	چهاردهم	پانزدهم	سیزدهم	چهاردهم	پانزدهم	سیزدهم	چهاردهم	پانزدهم	آبگیر ۱	سیزدهم	چهاردهم	پانزدهم	
			۹۸	۸۹	۹۹	۸۲	۸۳	۸۲	آبگیر ۱				۹۹	۸۰	۱۰۰	۲۲	۸۰	۲۰	آبگیر ۱				
			۹۸	۸۹	۹۹	۸۲	۸۳	۸۲	آبگیر ۲				۹۹	۸۰	۱۰۰	۲۲	۸۰	۲۰	آبگیر ۲				
			۹۷	۸۸	۹۹	۸۲	۸۳	۸۲	آبگیر ۳				۹۸	۷۹	۱۰۰	۲۲	۸۰	۲۰	آبگیر ۳				
			۹۷	۸۸	۹۸	۸۲	۸۴	۸۲	آبگیر ۴				۹۸	۷۵	۱۰۰	۲۱	۸۲	۲۰	آبگیر ۴				
			۹۷	۸۵	۹۸	۸۲	۸۴	۸۲	آبگیر ۵				۹۸	۵۵	۱۰۰	۳۸	۸۵	۳۶	آبگیر ۵				
			۹۷	۷۸	۹۸	۸۲	۸۴	۸۲	آبگیر ۶				۹۸	۷۰	۱۰۰	۲۱	۸۲	۲۰	آبگیر ۶				
			۸۹	۷۰	۹۸	۸۲	۸۷	۸۲	آبگیر ۷				۹۸	۷۳	۱۰۰	۱۹	۸۰	۱۹	آبگیر ۷				
			۸۹	۶۰	۹۸	۸۲	۸۷	۸۲	آبگیر ۸				۹۴	۶۳	۱۰۰	۲۱	۷۹	۲۱	آبگیر ۸				
			۸۹	۶۵	۹۸	۸۳	۹۱	۸۳	آبگیر ۹				۹۴	۶۷	۱۰۰	۱۹	۷۹	۱۹	آبگیر ۹				
			۸۸	۵۹	۹۷	۸۳	۹۱	۸۳	آبگیر ۱۰				۹۳	۶۰	۹۹	۱۹	۷۵	۲۰	آبگیر ۱۰				
			۸۷	۵۸	۹۶	۸۳	۹۲	۸۳	آبگیر ۱۱				۹۲	۵۹	۹۸	۲۰	۷۴	۲۰	آبگیر ۱۱				
			۸۵	۵۴	۹۶	۸۳	۹۲	۸۳	آبگیر ۱۲				۹۱	۵۶	۹۸	۲۰	۷۲	۲۰	آبگیر ۱۲				
			۸۵	۵۵	۸۵	۸۳	۹۲	۸۳	آبگیر ۱۳				۸۹	۵۷	۹۸	۱۹	۷۲	۲۰	آبگیر ۱۳				
			۸۵	۴۹	۸۳	۸۳	۹۴	۸۳	آبگیر ۱۴				۸۹	۵۰	۹۷	۱۹	۶۸	۲۱	آبگیر ۱۴				
۲۸			۸۳	۴۹	۸۹	۸۴	۹۴	۸۴	آبگیر ۱۵				۸۸	۵۰	۹۷	۱۹	۶۶	۲۱	آبگیر ۱۵				
	۳۱		۷۹	۴۳	۸۹	۸۴	۹۶	۸۴	آبگیر ۱۶	۴۶			۸۸	۴۵	۹۷	۱۸	۶۰	۲۱	آبگیر ۱۶	۵۰			
		۲۵	۷۹	۴۳	۸۸	۸۴	۹۶	۸۴	آبگیر ۱۷				۸۸	۴۵	۹۷	۱۸	۶۲	۲۱	آبگیر ۱۷				
			۷۹	۴۲	۸۳	۸۴	۹۶	۸۴	آبگیر ۱۸				۸۷	۴۳	۹۶	۱۸	۵۸	۲۰	آبگیر ۱۸				
			۷۹	۴۱	۸۳	۸۵	۹۷	۸۵	آبگیر ۱۹				۸۵	۴۳	۹۵	۱۸	۵۸	۲۰	آبگیر ۱۹				
			۷۹	۳۸	۸۱	۸۵	۹۷	۸۵	آبگیر ۲۰				۸۴	۳۹	۹۵	۱۸	۵۵	۲۱	آبگیر ۲۰				
			۷۸	۳۱	۷۹	۸۵	۹۷	۸۵	آبگیر ۲۱				۷۹	۳۳	۹۴	۱۸	۵۴	۲۱	آبگیر ۲۱				
			۷۸	۳۳	۷۸	۸۵	۹۷	۸۵	آبگیر ۲۲				۷۹	۳۳	۹۴	۲۰	۵۴	۲۰	آبگیر ۲۲				
			۷۸	۲۹	۷۷	۸۶	۹۷	۸۶	آبگیر ۲۳				۷۹	۲۹	۹۳	۲۰	۵۰	۲۲	آبگیر ۲۳				
			۷۸	۲۷	۷۵	۸۶	۹۷	۸۶	آبگیر ۲۴				۷۸	۲۷	۹۳	۱۹	۴۷	۲۲	آبگیر ۲۴				
			۷۷	۲۵	۷۵	۸۶	۹۷	۸۶	آبگیر ۲۵				۷۷	۲۵	۹۲	۲۲	۴۴	۲۲	آبگیر ۲۵				
			۷۷	۲۵	۷۵	۸۶	۹۸	۸۶	آبگیر ۲۶				۷۷	۲۵	۹۲	۲۵	۴۴	۲۳	آبگیر ۲۶				
			۷۶	۲۱	۷۵	۸۶	۹۸	۸۶	آبگیر ۲۷				۷۶	۲۱	۹۰	۲۶	۴۴	۲۵	آبگیر ۲۷				
			۷۶	۲۱	۷۳	۸۷	۹۸	۸۷	آبگیر ۲۸				۷۶	۲۱	۸۵	۲۶	۴۳	۲۵	آبگیر ۲۸				
			۷۵	۱۹	۷۳	۸۸	۹۸	۸۸	آبگیر ۲۹				۷۵	۱۹	۸۵	۲۶	۴۳	۲۳	آبگیر ۲۹				
			۷۵	۱۸	۷۲	۸۸	۹۸	۸۸	آبگیر ۳۰				۷۵	۱۸	۸۳	۲۵	۴۲	۲۴	آبگیر ۳۰				
عملکرد خوب			عملکرد متوسط			عملکرد ضعیف			راهنمای نقشه			عملکرد ضعیف			عملکرد متوسط			عملکرد خوب			راهنمای نقشه		

شکل ۶- مقایسه مطلوبیت بهره‌برداری سامانه لت و آبگیر نیرپیک بر اساس مقادیر شاخص‌های ارزیابی عملکرد

آب مازاد بر تقاضا دریافت نکرده‌اند. سامانه آبگیرهای نیرپیک دقیقاً مطابق انتظار پیش رفته است به طوری که مقدار متوسط روزانه شاخص راندمان تحویل برای ۸۰ درصد آبگیرها (پایین‌دست- میانی و برخی از بالادستی‌ها) عملکرد شاخص خوب به دست آمده است. اما نتایج به دست آمده در سامانه لت عکس این قضیه را نشان می‌دهد. در سامانه لت تقریباً ۵۰ درصد آبگیرها از لحاظ راندمان تحویل آب عملکرد ضعیفی داشته‌اند که نشان می‌دهد در طول روز ۱۴ اردیبهشت، در مجموع

شاخص راندمان توزیع آب
با توجه به اینکه شاخص کفایت عملکرد مطلوبی برای هر دو سامانه لت و نیرپیک در روز ۱۴ اردیبهشت نشان نداده است، انتظار می‌رفت شاخص راندمان برای هر دو سامانه مقدار مطلوب را نشان دهد. به عبارت دیگر، عملکرد متوسط و ضعیف شاخص کفایت حاکی از آن است که به طور متوسط در طول روز ۱۴ اردیبهشت مقدار کل آب تحویل داده شده به آبگیرها کمتر از میزانی بوده است که باید تحویل داده می‌شد. بنابراین، انتظار می‌رود آبگیرها


سامانه لت را تنها می‌توان معطوف به دو عامل کرد: تعداد زیاد سازه کنترل سطح آب نوکاردکی (رگولاتورها) در کانال مورد مطالعه و نامناسب بودن رقوم تاج سرریزهای نوکاردکی و سرریزهای سامانه لت. در مورد عامل دوم، می‌توان با افزایش تاج سرریز از میزان تحویل آب مازاد جلوگیری کرد. اما نباید فراموش شود که سامانه لت، به‌واسطه ماهیت سرریز بودنش نمی‌تواند آب عبوری (آب تحویلی در محل آبیگر) را کنترل کند در حالی‌که دریچه نیرویک علاوه بر آبیگری، می‌تواند آب را در شرایط نوسان محدود سطح آب بالادست آبیگر، به‌طور مطمئن تحویل دهد.

شاخص عدالت توزیع آب

شاخص عدالت نیز در زمان استفاده از سامانه لت به نسبت سازه‌های آبیگر نیرویک افزایش یافته است به‌نحوی که شاخص مذکور از مقدار ۳۱ درصد در روز ۱۴ اردیبهشت به ۵۰ درصد رسیده است. افزایش ۱۹ درصدی مقدار شاخص عدالت به‌معنای ضعیف شدن عملکرد آن است. به‌طور کلی از نظر توزیع عادلانه آب بین آبیگرهای بالادست و پایین‌دست کانال اصلی، سامانه لت عملکرد مطلوبی در فرآیند توزیع آب در کانال ندارد. ماهیت غیرقابل تنظیم بودن سامانه لت سبب می‌شود تا تناسب بین مقادیر تحویلی و مقادیر مورد نیاز در کانال از بین برود و آبیگرها به یک میزان تحت تأثیر جریان نوسانی ورودی قرار نگیرند. جمع‌بندی تمام نتایج به‌دست آمده در بخش دوم این تحقیق، شامل مقایسه عملکرد دریچه‌های نیرویک و سامانه لت، در قالب شکل ۷ نشان داده شده است.

میزان آب تحویلی به سرریزها بیش از میزان انتظار بوده است. دلیل ایجاد شدن این پدیده آن است که سازه سرریز اصولاً نمی‌تواند کنترلی بر جریان عبوری از خود داشته باشد و هر تغییری در رقوم سطح آب بالادست این سازه عیناً جریان عبوری از سرریز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با ایجاد جریان نوسانی در ورودی کانال، موج‌های مثبت و منفی ناشی از نوسان ورودی در بازه کانال ایجاد می‌شوند که رقوم سطح آب بالادست آبیگرهای واقع در امتداد کانال را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

بررسی نتایج شاخص راندمان تحویل حاکی است که میزان آب تحویلی در کانال همواره بیش از مقدار نیاز آبیگرهاست. در روز ۱۴ اردیبهشت نیز وقوع جریان کاهشی شدید سبب بهبود نسبی تحویل آب مازاد در بالادست کانال اصلی شده است. عموماً هرگونه جریان نوسانی در کانال‌های آبیاری (اعم از اینکه منبع نوسان، مانند این تحقیق، در سراب شبکه باشد یا به‌واسطه بهره‌برداری ناگهانی یا خرابی سازه‌های تنظیم باشد) اگر تنظیم‌کننده‌های کانال از نوع زیرگذر (دریچه) باشند، می‌تواند سبب ایجاد نوسانات رفت و برگشتی در بازه‌های کانال شود (که به پدیده تشدید امواج - رزونانس می‌انجامد). جریان‌های رفت و برگشتی یکی از عوامل اصلی تحویل مازاد آب در محل آبیگرها به‌شمار می‌رود. با توجه به اینکه در کانال مورد مطالعه این تحقیق، وجود تنظیم‌کننده‌های نوکاردکی از ایجاد هرگونه جریان رفت و برگشتی جلوگیری می‌کند، فرضیه تحویل آب مازاد به‌واسطه وجود جریان‌های رفت و برگشتی رد می‌شود. بنابراین، توجیه راندمان بالای تحویل آب در

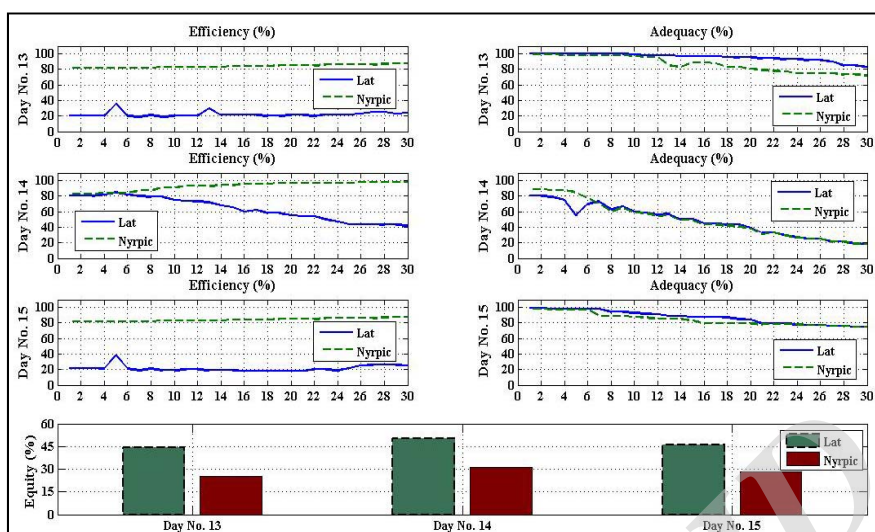

شکل ۷- مقایسه شاخص‌های ارزیابی عملکرد تحویل آب (کفایت، راندمان و عدالت) برای سامانه‌های نیرپیک و لت

نتیجه‌گیری

اجرای سامانه لت نسبت به سامانه آبگیر نیرپیک، به میزان ۱۹ درصد افزایش یافت؛ که نشان‌دهنده عملکرد ضعیف سامانه لت در شرایط نوسانات شدید ورودی است. به‌طور کلی از نظر توزیع عادلانه آب بین آبیگرهای بالادست و پایین‌دست کانال اصلی، سامانه لت عملکرد مطلوبی در فرآیند توزیع آب در کانال نشان نداده است. همچنین، شاخص راندمان تحویل نیز با اجرای سامانه لت نسبت به آبگیر نیرپیک کاهش یافته و عملکرد ضعیف نشان داده است، زیرا سامانه لت به‌واسطه ماهیت سرریز بودنش نمی‌تواند آب عبوری (آب تحویلی در محل آبگیر) را کنترل کند.

در پایان باید گفت که بر اساس نتایج به‌دست آمده در این تحقیق، عملکرد نسبتاً ضعیف بهره‌برداری کانال اصلی آبیاری مورد مطالعه تاییدکننده اقدام مدیران این شبکه در بهبود وضع موجود تحویل آب در کانال اصلی است. با این حال، پیشنهاد می‌شود که توانایی همه گزینه‌های ممکن جایگزینی سامانه کنترل سطح آب در کانال اصلی و نیز سامانه تحویل آب دریاچه‌های مدول نیرپیک، به‌صورت علمی و یک فرآیند سیستماتیک بررسی شود تا بتوان بهترین گزینه (گزینه‌های) موجود را برای بهبود وضعیت بهره‌برداری شبکه انتخاب و معرفی کرد.

در این تحقیق، مطلوبیت عملکرد سامانه لت در شرایط نوسانی و مقایسه عملکرد آن با سامانه آبگیر نیرپیک (سامانه آبیگری موجود) ارزیابی و تلاش شد توانایی این دو سامانه در کنترل جریان ورودی نوسانی به کانال مورد مطالعه مقایسه شود. برای این منظور، مدل ریاضی بهره‌برداری کانال مذکور برای سامانه آبگیر نیرپیک (سامانه آبگیر موجود) و سامانه لت برای یک دوره واقعی ۵۲ روزه بهره‌برداری (۲۱ فروردین تا ۱۱ خرداد) در شرایط نوسانی تهیه و با استفاده از شاخص‌های ارزیابی عملکرد کفایت، راندمان و عدالت ارائه شده توسط مولدن و گیتس (Molden & Gates, 1990) آزمایش شد. نتایج ارزیابی عملکرد توزیع آب سامانه موجود دریاچه‌های نیرپیک در کانال اصلی حاکی از عملکرد نسبتاً ضعیف آن و تایید ضرورت بهبود عملکرد بهره‌برداری کانال اصلی شاخه شمالی کانال مورد مطالعه بوده است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با به‌کارگیری سامانه لت کانال تحت جریان شدید نوسانی ورودی، در مقایسه با سامانه آبیگرهای نیرپیک مزیت خاصی نشان نداده به‌گونه‌ای که شاخص عدالت که بیانگر میزان تناسب موجود بین مقادیر تحویلی و مقادیر مورد نیاز آب است، با

قردانی

این مقاله با حمایت مالی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در قالب پروژه تحقیقاتی شماره ۹۶/۱۲۸ تهیه شده است، نویسندگان بدین‌وسیله از این شرکت سپاسگزاری می‌نمایند.

مراجع

- Amiri-Tokaldani, E., Samadi, A., Ehsani, M. and Jabari, E. 2013. Modernizing Irrigation Management - the MASSCOTE Approach: Mapping System and Services for Canal Operation Techniques. IRNCID, Ltd. Iran. (in Persian)
- Bhutta, M., Vander, N. and Velde, E. L. 1992. Equity of water distribution along secondary canals in Punjab, Pakistan. *Irrig. Drain. Sys.* 6(1): 161-177.
- De Veer, M., Wormgoor, J. A., Rizq, R.G. and Wolters, W. 1993. Water management in tertiary units in the Fayoum, Egypt. *Irrig. Drain. Syst.*, 1 (7): 69-82.
- Ghodosi, H., Monem, M. and Emadi, A. 2005. The use of hydrodynamic models to evaluate the performance of irrigation canals on demand changes. The 5th Conference of Hydraulics, Faculty of Engineering. Shahid Bahonar University of Kerman. Iran. (in Persian)
- Isapoor, S., Montazar, A., Van Overloop, P. J. and Van de Giesen, N. 2011. Designing and evaluating control systems of the Dez main canal. *Irrig. Drain.* 60(1): 70-79.
- Malhotra, S. P. 1988. The Warabandi system and its infrastructure. Research Report. New Delhi. Central Board of Irrigation and Power.
- Manz, D. H. 1985. System analysis of irrigation conveyance system. Ph. D. Thesis. Department of Civil Engineering. University of Alberta. Edmonton, Alberta, Canada.
- Mohseni-Movahed, A. and Monem, M. J. 2003. Introducing ICSS-DOM model to evaluate the performance and optimization of irrigation canal. The 11th Conference of the National Committee on Irrigation and Drainage. Tehran, Iran. (in Persian)
- Molden, D. J. and Gates, T. K. 1990. Performance measures for evaluation of irrigation water delivery systems. *J. Irrig. Drain. Eng.* 116(6): 804-822.
- Mollinga, P. P. 2003. *On the Waterfront: Water Distribution, Technology and Agrarian Change In A South Indian Canal Irrigation System.* Published by Orient Longman LT, New Dehli.
- Monem, M. J. 1999. Using a mathematical model to test in real conditions of irrigation canals. Second Hydraulic Conference. Tehran, Iran. (in Persian)
- Monem, M. J. and Massah, A. 2003. The Development of mathematical model of the Nyrpik gate. 11th Conference of the National Committee on Irrigation and Drainage. Tehran, Iran. (in Persian)
- Perry C. J. 1995. Determinants of function and dysfunction in irrigation performance, and implications for performance improvement. *Int. J. Water Resour. Dev.* 11(1): 25-38.
- Renault, D., Facon, T. M. and Wahaj, R., 2007. Modernising irrigation management- the Masscote approach. FAO Irrigation and Drainage Paper. 63. FAO, Rome. ISBN 978-92-5-105716-2.
- Shahverdi, K. and Monem, M. J. 2015. Application of reinforcement learning algorithm for automation of canal structures. *Irrig. Drain.* 64(1): 77-84.
- Shahverdi, K. and Monem, M. J. 2012. Construction and evaluation of the bival automatic control system for irrigation canals in a laboratory flume. *Irrig. Drain.* 61(2): 201-207.
- Van den Bosch, B. E., Snellen, W. B., Brouwer, C. and Hatcho, N. 1993. Structure for water control and distribution. Irrigation water management. Training Manual. No. 8. Food and Organization of the United Nations, Rome.

Comparing Performance of the Nyrpic Module Off-takes with Proportional Systems (LAT) within Inflow Fluctuations (A Case Study in Roodasht Main Irrigation Canal, Zayanderood Basin)

S. M. Hashemy-Shahdany^{*}, M. Orojloo, S. Sadeghi and E. Adib-Majd

^{*} Corresponding Author: Assistant Professor, Water Engineering Department, College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran. Email: mehdi.hashemy@ut.ac.ir

Received: 30 June 2016, Accepted: 8 November 2016

Roodasht irrigation network is placed at downstream of Zayanderood River. A recent problems in the operation of the network is inflow fluctuations in the main canal because of flow variations at upstream of the river. Thus, enhancing utilization of operational condition of the main canal becomes essential. In this study, the operational performance of the LAT proportional weirs under inflow fluctuations was investigated and compared with the Nyrpic Module Off-takes for a realistic operational period of time. To achieve the mentioned objectives, mathematical models of the both systems were developed and their operational performance was evaluated within equity, adequacy, and efficiency of water delivery point of views. With regards to the obtained results, both systems showed a more or less same performance from of adequacy and efficiency in upstream and downstream off-takes. Comparing the calculated equity performance index revealed that employing the LAT system leads to 19% decreasing of fairly water deliveries along the canal. In conclusion it can be suggested that no advantageous are gained by replacing the existing Nyrpic Module Off-takes employed with the LAT system.

Keywords: Inflow Fluctuations, LAT Proportional Weirs, Nyrpic Off-take, Roodasht Irrigation Network