

## نقش سازه‌ای مخازن نفت در جلوگیری از انتشار آلودگی‌های هیدروکربوری

\*عبدالرضا کرباسی<sup>۱</sup>، غلامرضا ذبیحی بیدهندی<sup>۲</sup>، فرامرز معطر<sup>۳</sup>، المیرا مهین عبدالهزاده<sup>۴</sup>

۱- استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

۲- داشتیار گروه مهندسی محیط زیست دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران

۳- استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

۴- کارشناس ارشد عمران- محیط زیست دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران

تاریخ پذیرش: ۸۶/۸/۱۱ تاریخ دریافت: ۸۶/۱۱/۸

### چکیده

تبخیر مواد نفتی و فرآورده‌های آن از مخازن روزمیانی در سالهای اخیر مورد توجه واقع شده است. در تحقیق حاضر روش‌های متداول محاسبه انتشار از مخازن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. بهدلیل آن با استفاده از نرم‌افزار Tank-4 نسبت به محاسبه مواد نفتی از انبارهای شمال‌غرب تهران اقدام شد. کلیه مشخصه‌های تأثیرگذار بر تبخیر مواد نفتی همراه با شرایط مخازن انبارهای شمال‌غرب وارد نرم‌افزار شد. محاسبات نشان می‌دهد که به صورت سالانه حدود ۸/۷، ۳/۳ و ۲ تن در سال نفت گاز، بنزین و نفت سفید از مخازن شمال‌غرب تهران تبخیر می‌شود. این میزان تبخیر می‌تواند بر آلودگی هوا در محیط اطراف انبارهای شمال‌غرب تهران تأثیر داشته باشد. از نظر اقتصادی میزان تلفات پیش‌گفته با قیمت‌های داخلی و بین‌المللی به ترتیب برای نفت گاز، بنزین و نفت سفید معادل ۱/۷، ۴۵ و ۰/۴ میلیون ریال و ۴۳ و ۱۷۴ و ۱۰ میلیون ریال است. با اقدامات ساده بهینه‌سازی تغییر تعییر رنگ، شرایط داخلی پوسته و نوع درزگیرهای اولیه و ثانویه میزان تبخیر نفت گاز، بنزین و نفت سفید از ۴۴ تن در سال به ۱۶/۴ تن در سال کاهش خواهد یافت. بنابراین سرجمع تلفات معادل ۴۷ و ۲۲۷ میلیون ریال بر اساس قیمت‌های داخلی و جهانی خواهد بود که پس از انجام اقدامات بهینه‌سازی به ترتیب به ۱۴ و ۸۴ میلیون ریال کاهش خواهد یافت. با استفاده از نتایج بدست آمده از انبار شمال‌غرب تهران به صورت تقریبی میزان تلفات سالانه از کلیه مخازن کشور برای سه ماده سابق الذکر بر اساس قیمت جهانی ۹۱۰۰ میلیون ریال بدست آمده است که این مقدار پس از انجام اقدامات بهینه‌سازی به ۳۵۰۰ میلیون ریال کاهش خواهد یافت. با توجه به این که میزان تلفات مواد نفتی در گندلهای نمکی کمتر از مخازن انسان ساخت است، بنابراین پیشنهاد می‌شود که در مکان‌هایی از کشور که وجود گندلهای نمکی محروم است از آنها برای ذخیره‌سازی استفاده شود. با توجه به خروجی نرم‌افزار و یافته‌های این تحقیق سعی می‌شود که در مخازن با سقف ثابت از سقف مخروطی استفاده شود و در مخازن با سقف شناور علاوه بر درزگیر اولیه از درزگیر ثانویه نیز استفاده شود و سطح داخلی مخازن دارای خورگشی کم باشد و در کلیه مخازن از رنگ سفید برای پوسته و سقف به کار رود.

### کلید واژه

تبخیر - مخزن - هیدروکربور - آلودگی هوا - نرم‌افزار Tank-4

### سرآغاز

است زیرا پایه و اساس زندگی بشر را تشکیل می‌دهد. کشور ما ایران با قرار داشتن بر بستر عظیمی از منابع انرژی، بویژه نفت و گاز و نیز با بهره‌مندی از جغرافیای سیاسی و اقتصادی خود، از موقعیتی ارزشمند و کم‌نظیر در جهان برخوردار است. از سوی دیگر طی چند دهه اخیر بهدلیل رشد روزافزون جمعیت و تقاضا برای فرآورده‌های نفتی و نسبت

امروزه انرژی به منزله یکی از اصلی‌ترین عوامل برای شکل‌گیری و پیشرفت جوامع صنعتی شناخته شده است. به طوری که میزان دسترسی کشورها به منابع گوناگون انرژی میان پیشرفت و قدرت سیاسی - اقتصادی آنهاست. نفت و مواد نفتی در دنیا دارای اهمیت بسیار زیادی

## مواد و روش‌ها

برای تخمین میزان تبخیر از انبارهای ذخیره فرآورده‌های نفتی نیاز به اطلاعات جامع قابل اجتناب است. اطلاعات مورد نیاز از شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تهیه شده است. انبار نفت شمال‌غرب تهران در منطقه شهران واقع شده است و فرآورده‌های نفتی غرب تهران را تأمین می‌کند. این انبار شامل یازده مخزن است که پنج مخزن از نوع سقف ثابت و شش مخزن دیگر از نوع سقف شناور است. این مخازن حاوی نفت گاز، بنزین و نفت سفیدند. ده عدد از این مخازن فعال بوده و یکی در حال تعمیر است. این مخازن به شکل استوانه با قطر حدود ۴۴ متر و ارتفاع ۱۴/۶۴ متر هستند. در این تحقیق برآورد میزان تبخیر و ارائه راهکارهای کاهش با استفاده از نرم‌افزاری به نام TANK 4 که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست امریکا برای تمام شرایط آب و هوایی صحت‌سنجی شده، انجام گرفته است (US. EPA, 2000). این صحت‌سنجی طی مطالعه‌ای توسط مارتینز که به برآورد تبخیر از چند مخزن ذخیره با سقف ثابت و شناور پرداخته است، به اثبات رسیده است (Martinez, 2005) و همچنین طی مقاله‌ای در سال ۲۰۰۱ نتایج آزمایشگاهی با نتایج انتشار توسط مدل‌سازی با این نرم‌افزار مقایسه شده که با این مقیاس می‌توان به اعتبار مدل پی‌برد (Rota, 2001). این نرم‌افزار بر اساس کلان فرمول‌های ذیل پایه‌گذاری شده است: (API, 1991 & 2005).

$$L_T = L_S + L_W$$

$$\text{مخازن با سقف ثابت} \\ L_T = \text{کل تلفات، lb/yr}$$

$$L_S = \text{تلفات ذخیره سازی ناشی از حالت سکون، lb/yr} \\ L_W = \text{تلفات ناشی از حالت بهره‌برداری، yr}$$

$$T = L_R + L_{WD} + L_F + L_D$$

$$\text{مخازن با سقف شناور} \\ L_T = \text{کل تلفات ، lb/yr}$$

$$L_R = \text{تلفات ناشی از درزگیر حلقوی، lb/yr} \\ L_{WD} = \text{تلفات ناشی از برداشت، lb/yr} \\ L_F = \text{تلفات ناشی از لوازم عرضه، lb/yr} \\ L_D = \text{تلفات ناشی از درز عرضه، lb/yr}$$

این نرم‌افزار برای محاسبه انتشار از مخازن ذخیره مایعات آلی طراحی شده است و به اطلاعات مشخصی درباره مخزن (بعاد، شرایط

الصادرات به تولید نفت خام، فرآورده‌های نفتی کاهش یافته است. البته رسیدن به سطوح بالاتر تولید نیاز به استفاده از فناوری‌های روز داشته و بیقین باید با توان تولید نفت خام، ایران نیز هماهنگ شود (Karbassi,et al., 2007). همچنین باید در مصرف این ثروت ملی صرفه‌جویی کرد و به فکر نسل‌های آینده نیز بود. راه دیگر، جلوگیری از تبخیر و نشت این مواد نفتی و فرآورده‌های آنها استفاده از مخازن ذخیره است. مخازن ذخیره هیدروکربوها منبع مهم انتشار ترکیبات آلی فرار (VOC)<sup>۱</sup> هستند. این انتشارات هیدروکربوری در معرض نور فرابنفش خورشید قرار می‌گیرند و اکسیدان‌های فوتوفیلمی یا ازن را در ترپوپوفر تشکیل می‌دهند (Martinez, 2005).

تخربی و آسودگی محیط‌زیست، بویژه در نیمه دوم قرن بیستم باعث آن شد تا اندیشه‌گران اعتقاد پیدا کنند اگر رشد اقتصادی و حفاظت محیط‌زیست با یکدیگر سازگار نشوند در آن صورت در آینده امکان زندگی مناسب برای بشر بر کره زمین متصور نخواهد شد. انبارهای ذخیره‌سازی فرآورده‌های قبل مصرف در کشور به دو صورت انبار فرآورده‌های نفتی در پالایشگاهها و انبار فرآورده‌های نفتی قابل عرضه است.

ذخیره نفت و مواد نفتی برای تأمین سوخت‌رسانی مطمئن اجتناب ناپذیر است. در اثر ذخیره کردن نفت امکان تبخیر مواد نفتی وجود دارد. فرض بر آن است که با شناخت دقیق سازه‌ای مخازن نفت بتوان تمهیداتی را برای کاهش انتشار آلاینده‌ها اندیشید. (مهرین عبدالهزاده، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶). نوع نفت و شرایط اقلیمی به همراه خصوصیات مخازن نفتی از متغیرهای اصلی طرح به شمار می‌آیند. در این تحقیق سه فرآورده بنزین، گازوئیل و نفت سفید بررسی شد.

انتشار بخارات بنزین از منابع متعددی است اما موارد اصلی و مهم آن عبارتند از (احمدی، ۱۳۸۵):

۱. مخازن ذخیره‌سازی در پالایشگاهها
۲. مخازن ذخیره‌سازی در ترمینال‌های بارگیری وسایل انتقال این فرآورده (танکرها، قطار، کشتی و...)
۳. مخازن ذخیره سازی در جایگاه‌های عرضه سوخت
۴. باک و سایوط نقلیه و ماشین‌ها

در این تحقیق میزان انتشار فرآورده‌های نفتی از مخازن ذخیره بررسی شده است.

مخزن شماره شش حاوی نفت سفید است. این مخزن از نوع سقف شناور است. میزان تبخیر سالانه با توجه به خصوصیات این مخزن حدود ۰/۵ تن بوده و سهم تلفات ناشی از لوازم عرضه، برداشت از مخزن و درزگیرهای پیرامونی به ترتیب برابر با ۴/۵، ۴۷۷ و ۱۳/۳ کیلوگرم است (جدول شماره ۲). این انبار دارای چهار مخزن نفت سفید بوده بنابراین در حدود ۲ تن تبخیر در سال است. با استفاده از نرم‌افزار میزان انتشار را از کلیه مخازن انبار شمال غرب تهران به دست آورده که انتشار از ده مخزن حاوی نفت گاز، بنزین و نفت سفید به ترتیب برابر با ۸/۷، ۳۳/۳ و ۲ تن در سال است، بنابراین کل برآورد سالانه از این مخازن حدود ۴۴ تن است (شکل‌های شماره ۱ و ۲).



**شکل شماره (۱): میزان تبخیر سالانه از کلیه مخازن انبار شمال غرب تهران (تن در سال)**

ساخت و رنگ‌آمیزی و ...)، نوع مایع (اجزای شیمیایی و دمای مایع و ...) و موقعیت مخزن (نزدیک‌ترین شهر، دمای محیط و ...) نیاز دارد تا میزان انتشار از این مخازن را به هوا مشخص کند. گزارش نهایی شامل انتشار ماهانه و سالانه برای هر ماده شیمیایی، یا ترکیبی از مواد شیمیایی ذخیره شده در مخزن است. میزان تبخیر از سه مخزن شماره یک، پنج و شش به ترتیب حاوی نفت گاز، بنزین و نفت سفید به وسیله نرم‌افزار محاسبه شد. سپس نتایج به دست آمده برای کل مخازن این انبار تعیین داده شد. این نرم‌افزار به صورت پیش‌فرض، اطلاعات ایستگاه‌های هواسناسی امریکا را دارد، در ضمن توانایی تغییر داده‌ها، و یا افزایش ایستگاه جدید را دارد. در این مدل‌سازی اطلاعات هواسناسی ۳۰ سال اخیر شمال تهران (تجريش) وارد نرم‌افزار شده است و همچنان اين نرم‌افزار ۱۶۹ ماده را بصورت پيش فرض دارد که مي‌توان خصوصيات اين مواد را تغيير داد و يا ماده جديدي اضافه کرد. در مدل‌سازی انجام شده، برای نفت گاز و نفت‌سفید از مواد پيش فرض استفاده شد و در خصوصيات ماده بنزین با توجه به بنزین مصرفی در ايران تغييراتی داده شد (US. EPA, 2006).

## نتایج و بحث

### مخازن حاوی نفت گاز

میزان برآورد تبخیر سالانه از مخزن شماره یک حاوی نفت گاز با استفاده از نرم‌افزار، حدود ۲/۹ تن در سال است که ۲/۱ تن سهم تبخیر در شرياط بهره‌برداری و ۰/۸ تن سهم تبخیر در حالت سکون است (جدول شماره ۱). در این انبار سه مخزن دیگر نفت گاز موجود است، پس میزان کل انتشار از مخازن با سقف ثابت حاوی نفت گاز، حدود ۸/۷ تن در سال است.

### مخازن حاوی بنزین

مخزن شماره پنج حاوی بنزین است. به دليل اين که بنزین ماده‌ای بسیار فرار و میزان تبخیر آن قابل توجه است، از مخازن با سقف شناور استفاده می‌شود. میزان تبخیر سالانه با توجه به خصوصیات این مخزن حدود ۱۱/۱ تن بوده که سهم تلفات ناشی از لوازم عرضه، برداشت از مخزن و درزگیرهای پیرامونی به ترتیب برابر با ۲/۸، ۱/۶ و ۱/۷ تن است (جدول شماره ۲). این انبار دارای سه مخزن بنزین بوده بنابراین به طور نسبی دارای ۳۳/۳ تن تبخیر در سال است.

### مخازن حاوی نفت سفید

جدول شماره (۲): میزان تبخیر سالانه از مخزن شماره پنج و شش

معرفی مخزن		
انبار شمال غرب تهران	موقعیت مکانی مخزن	شماره مخزن
شش ۱۳۵۵	پنج ۱۳۵۵	تاریخ نصب مخزن
فعال	فعال	وضعیت فعلی مخزن
شناور	شناور	نوع مخزن (شناور، ثابت و ...)
مشخصات فیزیکی مخزن		
۴۳/۹۴ ۲۰۰۰۹	۴۳/۹۴ ۱۹۹۷۵	قطر مخزن (m) ظرفیت مخزن ( $m^3$ )
۱۵ روز	۴ روز	فاصله زمانی تخلیه مخزن (زمان ماند فرآورده) (روز)
مجله محیط‌گردانی شماره ۵۰		شرایط داخلی پوسته
قرمز	رنگ مخزن	شرايط رنگ مخزن
بد		نوع سقف
پل موقت		نوع لوازم سقف
Typical اتصال جوشی Mechanical shoe		نوع ساخت مخزن
---		درزگیر اولیه درزگیر ثانویه
مشخصات محل مخزن		
شمال تهران ۱۴/۵۴ ۲۰/۴ ۱۰/۵ ۱/۸ ۱۲۸۱۴/۰۲ ۱۰۱۰/۴	نزدیکترین ایستگاه هواشناسی متوسط دمای روزانه محیط ( $^{\circ}\text{C}$ ) متوسط حداقل دمای سالانه ( $^{\circ}\text{C}$ ) متوسط حداقل دمای سالانه ( $^{\circ}\text{C}$ ) متوسط سرعت باد (KNOTS) متوسط ضربی ایزولاسیون سالانه (cal/cm <sup>2</sup> ) فشار اتمسفری (HPA)	
مشخصات فرآورده داخل مخزن		
نفت سفید ۰/۸۰۴ ۳۵ تا ۲/۷	بنزین ۰/۷۵۴ ۳۵ تا ۲/۷	نوع فرآورده داخل مخزن وزن مخصوص فرآورده ( $\text{gr}/\text{cm}^3$ ) حداقل و حداکثر دمای فرآورده داخل مخزن ( $^{\circ}\text{C}$ )
۴۹۶	۱۱۰۳۷	میزان تبخیر سالانه (kg)



شکل شماره (۲): درصد تبخیر سالانه از کلیه مخازن انبار شمال غرب

۷۶

تهران

صورت جداگانه تغییر داده و سپس در هر حالت میزان انتشار ارزیابی می‌شود. نتایج هر کدام از تغییرات برای هر سه نوع ماده نفت گاز، بنزین و نفت سفید به صورت خلاصه در جداول شماره (۳) و (۴) گردآوری شده‌اند. با توجه به جدول شماره (۳) در مخزن شماره یک زمانی که از سقف مخروطی در مخزن استفاده می‌شود میزان تبخیر حدود ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. شرایط دیگر نیز بر این مخزن اعمال شده و نتایج نشان می‌دهد که هرچه رنگ مخزن تیره‌تر باشد و شرایط پوسته و سقف بدتر باشد میزان تبخیر افزایش می‌یابد. با توجه به جدول شماره (۴) با تغییراتی در خصوصیات مخزن شماره پنج، در حالات مختلف میزان تبخیر به دست آمده است.

بیشترین میزان تبخیر مربوط به پوشش داخلی قیرگونی است و کمترین میزان زمانی است که پوسته داخلی دارای خوردگی کم باشد. نتایج نشان می‌دهد که با تغییر پوشش از حالت خوردگی زیاد به خوردگی کم و همچنین با تغییر در شرایط رنگ مخزن می‌توان به ترتیب تا ۱۱/۷ و ۰/۸ درصد از میزان تبخیر کم کرد. هرچه رنگ مخزن روشن‌تر می‌شود به دلیل این که جذب نور خورشید در رنگهای روشن کمتر است، میزان تبخیر کاهش می‌یابد.

برای مثال استفاده از رنگ سفید به جای رنگ قرمز در این مخزن، میزان تبخیر سالانه را ۱۸/۶ درصد کاهش می‌دهد. همان‌طور که دیده می‌شود با تغییر نوع سقف از پل موقت به عرشه دوبل، میزان تبخیر حدود ۲۰۲ کیلوگرم کاهش یافته است و با تغییر در نوع لوازم سقف در میزان تبخیر تغییری به وجود نیامده است و با تغییر نوع اتصالات از جوشی به پیچی میزان تبخیر افزایش یافته است. چنانچه دیده می‌شود در مواردی که از درزگیر ثانویه استفاده نشده است بیشترین میزان تبخیر به دست آمده است پس باید سعی شود از درزگیر ثانویه استفاده شود. چنانچه از «درزگیر اولیه تماسی»<sup>۴</sup> با مایع استفاده شود میزان تبخیر نسبت به سایر درزگیرهای اولیه کمتر است بنابراین توصیه‌می‌شود در صورت امکان از درزگیر اولیه تماسی و درزگیر ثانویه حلقه‌ای استفاده شود.

چنانچه در جدول شماره (۴) دیده می‌شود با تغییراتی در خصوصیات مخزن شماره شش، در حالات مختلف میزان تبخیر به دست آمده است. روند تغییرات در میزان تبخیر در این مخازن به دلیل این که از مخازن با سقف شناور استفاده شده است، مشابه مخازن حاوی بنزین

جدول شماره (۱): میزان تبخیر سالانه از مخزن شماره یک

معرفی مخزن	
انبار شمال غرب تهران	موقعیت مکانی مخزن
یک	شماره مخزن
۱۳۵	تاریخ نصب مخزن
فعال	وضعیت فعلی مخزن
ثبت	نوع مخزن (شناور، ثابت و ...)
مشخصات فیزیکی مخزن	
۱۴/۶۴	ارتفاع مخزن (m)
۴۳/۹۲	قطر مخزن (m)
۱-۱۳/۶۹	حدائق و حداکثر ارتفاع مایع داخل مخزن (m)
۱۰ روز	فاصله زمانی تخلیه مخزن (زمان ماند فرآورده) (روز)
سفید	رنگ پوسته مخزن
بد	شرایط پوسته مخزن
سفید	رنگ سقف مخزن
بد	شرایط سقف مخزن
گندی	نوع سقف
مشخصات محل مخزن	
شمال تهران	نزدیکترین ایستگاه هواشناسی <sup>۲</sup>
۱۴/۵۴	متوسط دمای روزانه محیط (°C)
۲۰/۴	متوسط حداکثر دمای سالانه (°C)
۱۰/۵	متوسط حداقل دمای سالانه (°C)
۱/۸	متوسط سرعت باد (KNOTS)
۱۲۸۱۴/۰۲	متوسط ضریب ایزولاسیون سالانه (cal/cm <sup>2</sup> )
۱۰۱۰/۴	فشار انمسفری (HPA)
مشخصات فرآورده داخل مخزن	
نفت گاز	نوع فرآورده داخل مخزن
۰/۸۳۷	وزن مخصوص فرآورده (gr/cm <sup>3</sup> )
۳۵ تا ۲/۷	حدائق و حداکثر دمای فرآورده داخل مخزن (°C)
۲۸۶۴	میزان تبخیر سالانه (kg)

در  
جهت  
بهینه‌سازی  
ی  
مخازن  
موارد  
شرایط  
موجود  
با  
صورت  
شاهد در  
نظر  
گرفته  
سپس  
هریک از  
مشخصه  
های  
موجود در  
نرم افزار  
را به

است.

هر کدام از حالت‌ها گرینه‌ای که منجر به کمترین میزان تبخیر می‌شود در نظر گرفته و ترکیب آنها به عنوان حالت بهینه درج می‌شود (جداول شماره ۵ و ۶).

این انبار دارای سه مخزن نفت گاز، سه مخزن بنزین و چهار مخزن نفت سفید است. پس از بهینه‌سازی مخازن، میزان کل انتشار از این

مخازن  $16/4$  تن در سال است که نسبت به حالات موجود  $63$  درصد کاهش یافته است. مقایسه میزان انتشار قبل و بعد از بهینه‌سازی در شکل شماره (۳) نشان داده شده است.

**جدول شماره (۳): برآورد تبخیر سالانه از مخزن شماره یک حاوی نفت گاز در حالت‌های مختلف**

**جدول شماره (۴): برآورد تبخیر سالانه از مخزن شماره پنج حاوی نفت سفید در حالت‌های مختلف**

میزان افزایش، یا کاهش تبخیر نسبت به حالت اولیه * (کیلوگرم در سال)	میزان تبخیر (کیلوگرم در سال)	انواع حالت‌ها
-۲۲۴	۲۸۶۴	سفید بد گندی
+۱۸۷۸	۴۷۴۲	سفید بد مخروطی قرمز
-۵۷۸	۲۲۷۷	رنگ پوسته و سقف مخروطی بد گندی سفید خوب مخروطی

\* علامت منفی به معنای کاهش و علامت مثبت به معنای افزایش تبخیر است.

مخزن شماره شش		مخزن شماره پنج		انواع حالتها	
میزان افزایش ، یا کاهش تبخیر نسبت به حالت اولیه * (کیلوگرم در سال)	میزان تبخیر (کیلوگرم در سال)	میزان افزایش ، یا کاهش تبخیر نسبت به حالت اولیه * (کیلوگرم در سال)	میزان تبخیر (کیلوگرم در سال)		
-۳۸۲	۴۹۶	-۱۲۷	۱۱۰۳۷	خوردگی زیاد	شرایط داخلی بسته
۹۰۶۲	۹۵۵۸	۳۰۷۹۳	۹۷۴۰	خوردگی کم	
.	۴۹۶	.	۴۱۸۳۰	قیر گونی	
-۰/۵	۴۹۵/۵	-۸۴	۱۱۰۳۷	بد	شرایط رنگ مخزن
.	۴۹۶	.	۱۰۹۵۳	خوب	
-۲/۷	۴۹۳/۳	-۱۰۶	۱۱۰۳۷	قرمز	رنگ مخزن
-۵	۴۹۱	-۲۰۵۵	۹۹۵۱	خاکستری روشن	
.	۴۹۶	.	۸۹۸۲	سفید	
-۰/۷	۴۹۵/۳	-۲۰۲	۱۱۰۳۷	پل موقت	نوع سقف
.	۴۹۶	.	۱۰۸۳۵	عرشه دوبل	
.	۴۹۶	.	۱۱۰۳۷	typical detail	نوع لوازم سقف
.	۴۹۶	.	۱۱۰۳۷	جوشی	
۹/۶	۵۰۵/۶	۴۹۶۳	۱۶۰۰۰	بیجی	نوع ساخت مخزن
.	۴۹۶	.	۱۱۰۳۷	Mechanical shoe	
-۸/۸۵	۴۸۷/۱۵	-۴۳۰۳	۶۷۳۴	---	
-۱۱	۴۸۵	-۵۲۵۸	۵۶۷۹	Mechanical shoe Shoe mounted	
-۹	۴۸۷	-۴۳۶۶	۶۶۷۱	Mechanical shoe Rim mounted	درزگیر
-۱۱	۴۸۵	-۵۳۶۷	۵۶۷۰	Liquid mounted ---	اولیه
-۱۱/۷	۴۸۴/۳	-۵۷۱۴	۵۳۲۳	Liquid mounted Weather shield	درزگیر
۲	۴۹۸	۱۲۰۳	۱۲۲۴۰	Liquid mounted Rim mounted	ثانویه
-۵/۸۵	۴۹۰/۱۵	-۲۷۸۹	۸۲۴۸	Vapor mounted ---	درزگیر
-۹	۴۸۷	-۴۵۷۶	۶۴۶۱	Vapor mounted Weather shield	
				Vapor mounted Rim mounted	

\* علا

مت منفی به معنای کاهش و علامت مثبت به معنای افزایش تبخیر است

**جدول شماره (۶): میزان تبخیر سالانه از مخزن شماره پنج و شش  
پس از بهینه‌سازی**

معرفی مخزن		
انبار شمال غرب تهران	موقعیت مکانی مخزن	
شش	پنج	شماره مخزن
۱۳۵۵	۱۳۵۵	تاریخ نصب مخزن
فعال	فال	وضعیت فعلی مخزن
شناور	شناور	نوع مخزن (شناور، ثابت و ...)
مشخصات فیزیکی مخزن		
۴۳/۹۴	۴۳/۹۴	قطر مخزن (m)
۲۰۰۹	۱۹۹۷۵	ظرفیت مخزن ( $m^3$ )
۱۵ روز	۴ روز	فاصله زمانی تخلیه مخزن (زمان ماند فرآورده) (روز)
خوردگی کم		شرابیط داخلی پوسته
سفید		رنگ مخزن
خوب		شرابیط رنگ مخزن
عرضه دوبل		نوع سقف
detail		نوع لوازم سقف
اتصال جوشی		نوع ساخت مخزن
Liquid mounted		درزگیر اولیه
Rim mounted		درزگیر ثانویه
مشخصات محل مخزن		
شمال تهران	نژدیکترین ایستگاه هواشناسی	
۱۴/۵۴	متوسط دمای روزانه محیط (°C)	
۲۰/۴	متوسط حداقل دمای سالانه (°C)	
۱۰/۵	متوسط حداقله دمای سالانه (°C)	
۱/۸	متوسط سرعت باد (KNOTS)	
۱۲۸۱۴/۰۲	متوسط ضربی ایزولاسیون سالانه ( $cal/cm^2$ )	
۱۰۱۰/۴	فشار اتمسفری (HPA)	
مشخصات فرآورده داخل مخزن		
نفت سفید	نوع فرآورده داخل مخزن	
۰/۸۰۴	بنزین	وزن مخصوص فرآورده ( $gr/cm^3$ )
۳۵ تا ۲/۷	۰/۷۵۴	حداقل و حداکثر دمای فرآورده داخل مخزن (°C)
۱۰۰ (۴۹۶) <sup>x</sup>	۳۰۲۶ (۱۱۰۳۷) <sup>x</sup>	میزان تبخیر سالانه (kg)

<sup>x</sup> اعداد داخل پرانتز، میزان تبخیر قبل از بهینه‌سازی است.

**جدول شماره (۵): میزان تبخیر سالانه از مخزن شماره یک  
پس از بهینه‌سازی**


معرفی مخزن		
انبار شمال غرب تهران	موقعیت مکانی مخزن	
یک	شماره مخزن	
۱۳۵۵	تاریخ نصب مخزن	
فعال	وضعیت فعلی مخزن	
ثابت	نوع مخزن (شناور، ثابت و ...)	
مشخصات فیزیکی مخزن		
۱۴/۶۴	ارتفاع مخزن (m)	
۴۳/۹۲	قطر مخزن (m)	
۱-۱۳/۶۹	حداقل و حداکثر ارتفاع مایع داخل مخزن (m)	
۱۰ روز	فاصله زمانی تخلیه مخزن (زمان ماند فرآورده) (روز)	
سفید	رنگ پوسته مخزن	
خوب	شرابیط پوسته مخزن	
سفید	رنگ سقف مخزن	
خوب	شرابیط سقف مخزن	
مخروطی	نوع سقف	
مشخصات محل مخزن		
شمال تهران	نزدیکترین ایستگاه هواشناسی	
۱۴/۵۴	متوسط دمای روزانه محیط (°C)	
۲۰/۴	متوسط حداقل دمای سالانه (°C)	
۱۰/۵	متوسط حداقله دمای سالانه (°C)	
۱/۸	متوسط سرعت باد (KNOTS)	
۱۲۸۱۴/۰۲	متوسط ضربی ایزولاسیون سالانه ( $cal/cm^2$ )	
۱۰۱۰/۴	فشار اتمسفری (HPA)	
مشخصات فرآورده داخل مخزن		
نفت گاز	نوع فرآورده داخل مخزن	
۰/۸۳۷	وزن مخصوص فرآورده ( $gr/cm^3$ )	
۳۵ تا ۲/۷	حداقل و حداکثر دمای فرآورده داخل مخزن (°C)	
۲۲۷۷ (۲۸۶۴) <sup>x</sup>	میزان تبخیر سالانه (kg)	

<sup>x</sup> اعداد داخل پرانتز، میزان تبخیر قبل از بهینه‌سازی است.

### جدول شماره (۷): سود سالانه ناشی از اقدامات بهینه‌سازی انبار

#### شمال‌غرب تهران

قیمت جهانی		قیمت داخلی		فرآورده
(دلار)	(هزار ریال)	(دلار)	(هزار ریال)	
۹۶۵/۶	۸۹۸/۹	۳۸/۱	۳۴۹/۴	نفت گاز
۱۳۵۷۱/۶	۱۲۶۲۳۲/۴	۳۵۳/۹	۳۲۷۰۲/۷	بنزین
۸۵۸/۴	۷۹۸۳/۱	۳۳/۹	۳۱۰/۶	نفت سفید
۱۵۳۹۵/۶	۱۴۳۴۹۶/۴	۳۶۰۳/۹	۳۳۳۶۲/۷	کل

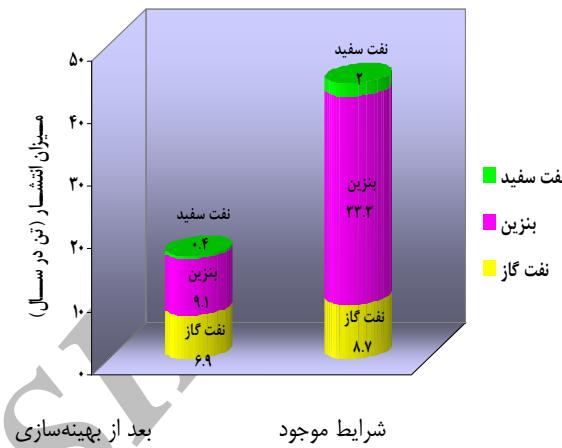

حال با توجه به این که ظرفیت انبارهای پخش کل کشور در سال ۱۳۸۴ به برای سه ماده نفت گاز، بنزین و نفت سفید به ترتیب معادل ۲۹۳۵۶۸۲، ۲۳۳۷۴۲۵ و ۲۰۸۰۳۲۱ متر مکعب است (ترازنامه انرژی، ۱۳۸۵)، بنابراین با استفاده از نتایج بهدست آمده از انبار شمال‌غرب تهران به صورت تقریبی میزان تبخیر سالانه از کلیه مخازن کشور برای سه ماده پیش‌گفته در شرایط موجود و حالت بهینه محاسبه شد. نتایج نشان داد که می‌توان با تغییراتی جزئی در مخازن ذخیره به ترتیب برای نفت گاز، بنزین و نفت سفید حدود ۱۱۰، ۱۲۷۵ و ۴۹ هزار لیتر صرف‌جویی کرد. سرجمع سود سالانه ناشی از اقدامات بهینه‌سازی انبارهای پخش کشور برای سه ماده نفت گاز، بنزین و نفت سفید با قیمت‌های داخلی، معادل ۱۳۰ میلیون ریال (۱۳۰ هزار دلار) و با قیمت جهانی معادل ۵۵۵ میلیون ریال (۵۹۷ هزار دلار) است (جدول شماره ۸).

### جدول شماره (۸): سود سالانه ناشی از اقدامات بهینه‌سازی کل انبارهای پخش کشور

قیمت جهانی		قیمت داخلی		فرآورده
(دلار)	(هزار ریال)	(دلار)	(هزار ریال)	
۴۵۶۰۰	۴۲۴۱۰۰	۱۸۰۰	۱۶۵۰۰	نفت گاز
۵۲۹۴۰۵	۴۹۲۴۱۰۸	۱۳۷۷۸۳	۱۲۷۵۶۷۵	بنزین
۲۲۳۱۷	۲۰۷۵۵۹	۸۸۰	۸۰۷۵	نفت سفید
۵۹۷۳۲۲	۵۵۵۵۷۶۷	۱۴۰۴۵۳	۱۳۰۰۲۵۱	کل

### شکل شماره (۳): مقایسه میزان انتشار از مخازن قبل و بعد از بهینه‌سازی انبار شمال‌غرب تهران

حال با توجه به قیمت داخلی و جهانی سه ماده نفت گاز، بنزین و نفت سفید به برآورد هزینه سالانه تلفات این مواد در انبار شمال‌غرب تهران اقدام شد. سپس میزان تلفات سالانه بهدست آمده از ده مخزن این انبار با توجه به وزن مخصوص آنها از تن به لیتر تبدیل و در نهایت هزینه تلفات سالانه بر حسب ریال و دلار قیمت داخلی و جهانی بهدست می‌آید.

میزان هزینه تلفات سالانه ناشی از تبخیر برای هر سه ماده در ده مخزن بر حسب قیمت داخلی، حدود ۴۷ میلیون ریال (۵۰۸۷ دلار) و بر حسب قیمت جهانی، معادل ۲۲۷ میلیون ریال (۲۴۴۰ دلار) قابل محاسبه است.

پس از بهینه‌سازی، هزینه تلفات بار دیگر محاسبه می‌شود. میزان هزینه تلفات سالانه هر سه ماده در ده مخزن بر حسب قیمت داخلی، حدود ۱۳/۷ میلیون ریال (۱۴۸۳ دلار) و بر حسب قیمت جهانی، معادل ۸۴ میلیون ریال (۹۰۲۰ دلار) است.

این اعداد میان آن هستند که با اقدامات بهینه‌سازی میزان تبخیر کاهش می‌یابد. بنابراین سود ناشی از اقدامات بهینه‌سازی هر یک از سه ماده نفت گاز، بنزین و نفت سفید در جدول شماره (۷) آورده شده‌اند. سرجمع میزان صرف‌جویی برای سه ماده سابق الذکر با قیمت‌های داخلی معادل ۳۳ میلیون ریال (۳۶۰۴ دلار) و با قیمت جهانی، معادل ۱۴۳ میلیون ریال (۱۵ هزار دلار) است.

۳- انجام این تحقیق برای کلیه انبارهای کشور.

#### یادداشت‌ها

1-Liquid mounted

2-Volatile Organic Carbon

3- Rim mounted

۴- از آمار و اطلاعات ۳۰ سال اخیر ایستگاه هواشناسی شمال تهران (تجزیش) استفاده شده است.

۵- جرم هریک لیتر نفت گاز، بنزین و نفت سفید به ترتیب معادل ۰/۸۵، ۰/۷۴ و ۰/۸۵ کیلوگرم در نظر گرفته شده است.

#### قدردانی و تشكیر

این پژوهه تحقیقاتی با حمایت مالی دفتر پژوهش‌های کاربردی شرکت سهامی مدیریت منابع آب تحت قرارداد شماره ۷۹۵۱۳/۱۵۲ مورخ ۸۷/۱۲/۲۶ با کد ENV1-۸۰۹۷ دست‌اندرکاران تشكیر و قدردانی می‌گردد.

#### نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد

با توجه به این که میزان تلفات مواد نفتی در گنبدهای نمکی کمتر از مخازن انسان‌ساخت است، بنابراین پیشنهاد می‌شود که از آنها برای ذخیره‌سازی در مکان‌هایی از کشور که وجود گنبدهای نمکی محرز است استفاده شود. بازرسی مستمر برای کاهش تلفات از طریق تبخیر، و یا نشت توصیه می‌شود و با توجه به خروجی نرم‌افزار و یافته‌های این تحقیق سعی شود که نوع مخازن با سقف ثابت از سقف مخروطی باشد و در مورد مخازن با سقف شناور علاوه بر درزگیر اولیه از درزگیر ثانویه نیز استفاده شود. همچنین سطح داخلی مخازن دارای خوردگی کم باشد و در کلیه مخازن از رنگ سفید برای پوسته و سقف استفاده شود. برای تکمیل تحقیق فعلی، با توجه به این که برآورد میزان انتشار هیدروکربورها از مخازن ذخیره کشور تا به حال انجام نشده است و این تحقیقاتی، پیشنهادهایی ارائه شده است:

۱- اندازه‌گیری عملی هیدروکربورها برای اعتبار بیشتر نرم‌افزار.

۲- مدل‌سازی آلودگی هوا و نحوه انتشار در محیط اطراف.

#### منابع مورد استفاده

احمدی، ف. ۱۳۸۵. بازیافت بخارات بنزین، شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت ایران.

ترازنامه انرژی سال ۱۳۸۴. ۱۳۸۵. وزارت نیرو، معاونت امور انرژی.

کرباسی، ع.ر.، مهین عبدالعزیز، ۱۳۸۵. نقش سازه‌ای مخازن نفت در انتشار آلودگی‌های هیدروکربوری، به منظور بهینه سازی وضعیت موجود. اولین همایش مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران.

کرباسی، ع.ر.، مهین عبدالعزیز، ۱۳۸۶. انواع مخازن ذخیره مواد نفتی و برآورد میزان انتشار از این مخازن، اولین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران.

American Petroleum Institute. 1991. Evaporative Loss from Fixed Roof Tanks, Second Edition, Bulletin No. 2518, Washington, D.C.

American Petroleum Institute. 2005. Evaporative Loss from Storage Tank Floating Roof Landings, Technical Report 2567, Washington, D.C.

Karbassi,A.R.; M.A.,Abduli; E.,Mahin Abdollahzadeh.2007. Sustainability of energy production and use in Iran, Energy Policy, Volume 35, Issue 10, Pages 5171-5180.

Martinez;A., I.Gutierrez; A.,Light .2005. Estimation of evaporative emissions in storage tanks Methodology and development, <http://www.emisiones.8m.com>.

Rota,R., S.,Frattini, S.,Astori, R.,Paludetto .2001. Emissions from fixed-roof storage tanks: Modeling and experiments, Nov 28, Industrial and Engineering Chemistry Research, v 40, n 24, , p 5847-5857.

U.S. Environmental Protection Agency. 2000. TANKS Emission Estimation Software;  
<http://www.epa.gov/ttn/chief/software/tanks/index.html>.

U. S. Environmental Protection Agency. 2006. Organic Liquid Storage Tanks, Emission Factor Documentation for AP-42 Section 7.1, For Office of Air Quality Planning and Standards.

USER'S GUIDE to TANKS Storage.1999. Tank Emissions Calculation Software Version 4.0