

مجله دانشکده بهداشت و انتیتو تحقیقات بهداشتی
پاییز ۱۳۹۸، دوره ۱۷، شماره سوم، صفحه ۲۶۸-۲۵۷

مقاله پژوهشی

شناسایی نوکاردیا آسترودئیدس کمپلکس با استفاده از روش Real Time PCR در ایزوله های بالینی

تکنیک بلورچی: کارشناس ارشد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

الهام ابراهیمی: دکترای تخصصی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

جلیل فلاح: دانشجوی دوره دکتری، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

علی جوادی: دانشجوی دوره دکتری، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

سید سعید اشرافی: استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران - نویسنده رابط: eshraghs@tums.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۷/۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۵/۷

چکیده

زمینه و هدف: طیف بیماری های عفونی ناشی از نوکاردیا آسترودئیدس کمپلکس بسیار گسترده است. افتراق بین گونه ای اعضای جنس نوکاردیا جهت تعیین پیش آگهی، درمان مناسب و بموضع و همچنین مطالعات اپیدمیولوژیک ضروری است. از آن جهت که هر یک از گونه های نوکاردیا الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی خاص خود را دارد، دقت روش تشخیصی در درجه اول اهمیت قرار دارد. نیاز به روش های مولکولی با توجه به مزیت های آشکاری که بر روش های فنوتیپی و بیوشیمیایی دارند برای تشخیص به موقع و دقیق گونه های این کمپلکس کاملاً روشن است. در این مطالعه برای اولین بار از روش Real Time PCR برای افتراق بین گونه ای نوکاردیا آسترودئیدس کمپلکس استفاده شد.

روش کار: از مجموع ۲۵ ایزوله بالینی مشکوک به جنس نوکاردیا، ۱۰ تعداد ایزوله با استفاده از روش های بیوشیمیایی و فنوتیپی به عنوان نوکاردیا آسترودئیدس کمپلکس شناسایی شدند. سپس استخراج DNA از ۱۰ ایزوله مشکوک انجام گرفت. کنترل مثبت هر سه گونه با استفاده از سویه های استاندارد تهیه شد. Real Time PCR برای هر ۱۰ ایزوله انجام شد. در نهایت محصول تکثیر شده گونه هایی که با Real Time PCR به عنوان نوکاردیا آسترودئیدس کمپلکس شناسایی شد، جهت تایید هویت برای توالی یابی فرستاده شد.

نتایج: نتایج توالی یابی نشان داد که از بین ۱۰ ایزوله بالینی مشکوک به نوکاردیا آسترودئیدس کمپلکس ۳ ایزوله مربوط به نوکاردیا آسترودئیدس کمپلکس است. ۱ گونه نوکاردیا آسترودئیدس، ۱ گونه نوکاردیا فارسینیکا و ۱ گونه نوکاردیانوا یافت شد.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که روش Real Time PCR نسبت به روش های فنوتیپی و بیوشیمیایی اختصاصیت و سرعت بیشتری داشته و جهت افتراق بین گونه ای روشی کارآمد محسوب می شود.

کلمات کلیدی: نوکاردیا آسترودئیدس کمپلکس، Real Time PCR، ایزوله های بالینی

مقدمه

آسترودئیدس کمپلکس قرار می گیرند. نوکاردیا آسترودئیدس کمپلکس شایع ترین عامل عفونت های انسانی بین سایر گونه های نوکاردیا تلقی می شود (۱-۴). این موضوع در

طبق آخرین تغییرات کتاب برگی (Bergey's Manual of Systematic Bacteriology)، نوکاردیا آسترودئیدس، نوکاردیا فارسینیکا و نوکاردیا نوا در مجموعه نوکاردیا

روش کار

نمونه گیری: نمونه های مشکوک به عفونت نوکاردیایی که به بیمارستان شریعتی و یا به بخش میکروب شناسی دانشکده بهداشت ارجاع داده شد جمع آوری گردید. بررسی ماکروسکوپی از جهت وجود گرانول انجام شد و نمونه های ریوی آلدگی زدایی شدند. ایزوله های بالینی جمع آوری شده در بانک میکروبی بخش میکروب شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز وارد مطالعه شدند.

در مجموع ۲۵ ایزوله بالینی در این مطالعه بررسی شد. رنگ آمیزی و کشت: به منظور تعیین قطعی نوکاردیا در سطح جنس و افتراق آنها از جنس های نزدیک مثل استرپتوマイس، تست مقاومت به لیزوژیم برای کلینی های مشکوک نوکاردیا انجام شد. در مرحله بعد، به منظور تشخیص بین گونه های ایزوله های بالینی آزمایشات بیوشیمیایی و فنوتیپی برای ایزوله های بالینی انجام می شود.

استخراج DNA: ایزوله های نوکاردیا آستروئیدس، فارسینیکا و نوا که با استفاده از روش های فنوتیپی تایید شده بودند انتخاب شدند. جهت استخراج ژنوم از روش جوشاندن تغییریافته استفاده شد (برای اولین بار از این روش برای استخراج DNA نوکاردیا استفاده شد). تعدادی کلینی تازه از Brain Heart Infusion (BHI Agar) Merck، محیط Germany را در ۵۰۰ میکرولیتر آب تزریقی استریل داخل میکروتیوب ۱/۵ میلی لیتر قرار داده و از باکتری سوسپانسیون تهیه شد. سپس ۲ دقیقه سانتریفیوژ (rpm8000/min) انجام و مایع رویی خالی شد. به رسوب حاصل ۵۰۰ میکرولیتر محلول سود ۴٪ افزوده و ورتكس شدید انجام شد. میکروتیوب ها به مدت ۳۰ دقیقه در ۳۷ درجه قرار داده و مجدد سانتریفیوژ (rpm8000/min) شد. مایع رویی تخلیه و ۳۰ میکرولیتر آب تزریقی اضافه شد. این مرحله دوبار تکرار شد. سپس ۲۰۰ میکرولیتر بافر TE (تربیس/EDTA) به رسوب اضافه و ورتكس ملایم انجام شد. میکروتیوب ها ۱۰ دقیقه در ۱۰۰ درجه سانتیگراد قرار داده و مجدد

بررسی ها و مطالعات متعددی به اثبات رسیده است. در سال ۱۹۹۰ در ژاپن ۲۶ ایزوله بالینی نوکاردیا بررسی و تیپ بندی شد. در این بررسی شیوع نوکاردیا آستروئیدس ۴۲، نوکاردیا فارسینیکا ۳۱ و نوکاردیا نوا ۲۷٪ گزارش شد (۳).

افتراق بین گونه ای اعضای جنس نوکاردیا جهت تعیین پیش آگهی، درمان مناسب و به موقع و همچنین مطالعات اپیدمیولوژیک ضروری است. از آن جهت که هر یک از گونه های نوکاردیا الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی خاص خود را دارد، دقت روش تشخیص در درجه اول اهمیت قرار دارد. علاوه بر این، مداوای موفق بیماران بخصوص افرادی که به هر شکلی نقص و ضعف ایمنی دارند باید در سریع ترین شکل ممکن صورت گیرد (۶، ۵). برای مثال نوکاردیا فارسینیکا مقاومت زیادی به عوامل آنتی بیوتیکی از خود نشان داده است و با توجه به ویرولانس بالایی که دارد باید به سرعت از بدن حذف شود (۷). همانطور که پیش تر اشاره شد، با تشخیص فنوتیپی و بیوشیمیایی تنها بطور تقریبی می توان تعیین گونه کرد. برای مثال آزمایش های هیدرولیز تیروزین، هایپوگزانتین، گزانتین، کازئین و ژلاتین در مورد اعضای نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس منفی می باشد. در نتیجه به تست های تکمیلی دیگری از جمله آریل سولفاتاز و تخمیر قند برای افتراق بین گونه ای نیاز است (۵). بنابراین جهت تشخیص بین گونه ای دقیق به پیش از ۳۰ آزمایش فنوتیپی نیاز است. تعدد آزمایش های فنوتیپی به شدت وقت گیر بوده بطوری که تشخیص گونه نوکاردیا ممکن است از ۶ روز تا ۸ هفته بطول انجام داد و در مورد بیمارانی که به سرعت به درمان احتیاج دارند چنین زمانی وجود ندارد. علاوه بر این تفسیر نتایج حاصل از آزمایش های بیوشیمیایی متغیر و گیج کننده بوده و عملاً غیرممکن می باشد. به همین علت نیاز به روش های مولکولی با توجه به مزیت های آشکاری که بر روش های فنوتیپی و بیوشیمیایی دارند برای تشخیص به موقع و دقیق اعضای این خانواده کاملاً روشن است (۸).

مرحله از باکتری اشرييشيا کلی DH5α استفاده شد. باکتری در محیط نوترینت برات کشت داده شد. انکوبا سیون در ۳۷ درجه تا رسیدن جذب نوری محیط کشت به ۰/۵ در طول موج ۶۰۰ نانومتر ادامه یافت. سپس با انتقال دادن این محیط به میکروتیوب و انجام عمل سانتریفیوژ به مدت ۳ دقیقه در دور ۹۰۰ rpm رسوب کافی از این باکتری تهیه گردید. میکرولیتر از کل سیم کلرید ۰/۲ مولار به رسوب اضافه و به مدت نیم ساعت در یخچال قرار داده شد. سپس عمل سانتریفیوژ را مجدد تکرار و مایع رویی را دور ریخته و مرحله ۲ را مجدد تکرار شد. ۵۰ میکرولیتر از کل سیم کلرید به رسوب اضافه شده. ۱۰۰ میکرولیتر از باکتری مستعد به همراه ۱۰ میکرولیتر از محلول تهیه شده در مرحله کلونینگ را ادغام و به مدت نیم ساعت درون یخچال قرار داده شد. پس از آن ۲ دقیقه در ۴۲ درجه سانتی گراد و ۵ دقیقه در یخ نگهداری شد. به محلول بالا امیلی لیتر از محیط نوترینت برات اضافه نموده و یک ساعت در دمای ۳۷ درجه انکوبه نمودیم. ترانسفورماتیون انجام شد. پس از سانتریفیوژ کردن میکروتیوب و خارج نمودن ۹۰۰ میکرولیتر از محلول رویی، ۱۰۰ میکرولیتر از باقی مانده را بر دوپلیت حاوی آنتی بیوتیک آمپی سیلین کشت داده و ۲۴ ساعت انکوبه شد. در صورت ایجاد تک کلیناین کلینی را در محیط نوترینت برات کشت داده و استخراج پلازمید انجام شد.

در نهایت کترل مثبت برای هر سه گونه نوکاردیا آسترودئیدس، فارسینیکا و نوا تهیه گردید. کترل های مثبت بطور جداگانه با پرایمر های مربوط به هر گونه PCR شدند تا درستی اتصال پرایمر های طراحی شده به قطعه مورد نظر اطمینان حاصل شود.

Real Time PCR: بعد از تهیه کترل مثبت از سویه های استاندارد و اطمینان از درستی اتصال پرایمر به Real Time PCR روی ژنوم گونه های مشکوک به نوکاردیا آسترودئیدس، Farsinika و Nawa انجام گرفت. دستگاه Exicycler TM 96

سانتریفیوژ (rpm8000/min) انجام گرفت که محلول رویی به داخل میکروتیوب استریل منتقل شد و جهت آنالیز کمی توسط نانودرایپ (ThermoFisher,USA) مورد بررسی قرار گرفت.

طراحی پرایمر: در این مرحله، به جهت انتخاب بهترین ژن جهت Real time PCR، مطالعه ژن های کاندید که در مطالعات گذشته گزارش شده بود صورت گرفت و توالی های این ژن ها از بانک ژنی (NCBI) در یافت گردید. در این پژوهه از ژن (Secretory protein SecA1 gene) SecA1 پریزی ۰/۰۰۰ rpm رسوب کافی از این باکتری تهیه گردید. در این توالي ژن های هدف، توسط نرم افزار MEGA جهت هم ریزی آن ها و یافتن مناطق مناسب به منظور طراحی پرایمر مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار Gene runner، زوج پرایمرهای از جهت تعداد و درصد بازهای C+G، نزدیکی دمای اتصال و همچنین امکان ایجاد اتصالات بین پرایمری مثل دایمر و هیرپین مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی اختصاصیت پرایمرهای طراحی شده، پرایمرهای کاندید در پایگاه داده NCBI بلاست شد. پرایمرهای طراحی شده به منظور Real Time PCR سایبر گرین شد.

تهیه کترل مثبت نوکاردیا آسترودئیدس کمپلکس: برای ساخت کترل مثبت، در ابتدا احتیاج به یک محصول PCR است که این محصول با استفاده از واکنش PCR بر سویه های استاندارد نوکاردیا آسترودئیدس کمپلکس انجام می شود تا قطعه ژنی مورد نظر به اندازه کافی تکثیر شود. جهت استخراج از ژل؛ عمل الکتروفورز بر روی این محصول انجام و توسط تیغ آن قسمت از ژن مورد نظر در ژل بریده شد تا ادامه مراحل کار صورت پذیرد. برای انجام عمل استخراج از ژل از کیت NucleoSpinGel and PCR Clean Up استفاده شد. در مرحله کلونینگ از کیت Clone JET PCR Cloning استفاده شد. اولین گام برای انجام ترانسفورماتیون ساخت باکتری مستعد می باشد. در این

بالینی یافت شد. جدول ۱ نتایج حاصل از آزمایشات فنوتیپی را نشان می‌دهد.

نتایج حاصل از PCR کنترل‌های مثبت با پرایمرهای طراحی شده: شکل ۱ نتیجه PCR کنترل مثبت نوکارديا آسترودئيدس، فارسينيکا و نوا را نشان می‌دهد. پرایمرهای طراحی شده به درستی و بدون باند غیر اختصاصی به کنترل‌های مثبت اتصال پیدا کرده و محصول مورد نظر از نظر طول قطعه مطابق انتظار بود.

Real Time PCR :Real Time PCR برای ايزولهای مشکوک به نوکارديا آسترودئيدس کمپلکس ۱۰ میکرو لیتر میکروتیوب است. در مرحله تشخیص فنوتیپی شناسایی شدند، انجام گرفت. که از این بین تنها ۳ ايزوله مربوط به نوکارديا آسترودئيدس Real Time PCR برای توالی یابی فرستاده شدند. نتایج حاصل از توالی یابی با نتایج حاصل از Real Time PCR هم خوانی داشت. در نهایت از بین ۲۵ ايزوله نوکارديا، ۱ گونه نوکارديا آسترودئيدس، ۱ گونه نوکارديا فارسينيکا و ۱ گونه نوکارديا نوا جدا شد. شکل ۲ نمودار تکثیر سه گونه‌ها بطور جداگانه و در هر ران کاری استفاده شد. هیچ واکنش غیر اختصاصی در Real Time PCR مربوط به جنس و گونه‌های غیر نوکارديا آسترودئيدس کمپلکس مشاهده نشد (شکل ۳)

بحث

مطالعات مولکولی متعددی برای شناسایی نوکاریا آسترودئيدس کمپلکس انجام شده است. تا به اکنون روش Real Time PCR در مورد نوکارديا تنها در دو مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. در يك مطالعه که در سال ۲۰۰۶ در ایالات متحده عربی انجام گرفت؛ از زن *16S rRNA* برای شناسایی جنس نوکارديا در ۲۸ ايزوله بالینی استفاده شد. از اين تعداد ۲۰ مورد نوکارديا با استفاده از روش‌های فنوتیپی تشخيص داده شد در حالی که از اين تعداد ۱۸ مورد نوکارديا

جهت انجام BIONEER Real Time PCR استفاده شد. ابتدا صحت کار دستگاه با استفاده از کنترل داخلی تایید گردید. در مرحله اول کنترل مثبت مورد آزمایش قرار گرفت. برای اطمینان از اختصاصیت اتصال پرایمرها، DNA استخراجی چند جنس نزدیک از جمله استرپتومایسز، رودوکوکوس، گوردونه، مایکروبکتریوم توبرکلوزیس به همراه چند سویه استاندارد از گونه‌های غیر آسترودئيدس (شامل نوکارديا برازيلينسيس، نوکارديا کاویه و نوکارديا سیرسيجرجیکا) مورد آزمایش قرار گرفت. در آخر استخراج شده از ۱۰ ايزوله اى که با آزمایشات فنوتیپی به عنوان گونه‌های مشکوک به نوکارديا آسترودئيدس کمپلکس در نظر گرفته شده بودند مورد آزمایش قرار داده شدند. در هر میکروتیوب ۲۵ میکرولیتر محلوت واکنش شامل ۱۲/۵ میکرو لیتر PCR SYPR Green Master mix، ۱ میکرولیتر از پرایمر اختصاصی و ۱ میکرولیتر از الگوی DNA و مابقی آب مقطر می‌باشد. کنترل منفی شامل مستر میکس و آب می‌باشد. چرخه دمایی PCR amplification شامل ۹۵ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه، ۹۵ درجه به مدت ۳۰ ثانیه و به دنبال آن ۶۰ درجه به مدت ۶۰ ثانیه و ۷۲ درجه به مدت ۶۰ ثانیه در ۴ سیکل انجام گرفت. در نهایت برای اطمینان از صحت تشخیصی روش و تایید گونه‌های نوکارديا آسترودئيدس، فارسينيکا و نوا، محصول نهایی واکنش Real Time PCR برای توالی یابی فرستاده شد.

نتایج

نتایج حاصل از بزر سی فنوتیپی: در مجموع ۲۵ ايزوله بالینی جنس نوکارديا از نظر رنگ آمیزی، کشت و آزمایش‌های فنوتیپی بررسی و گونه‌های مشکوک به نوکارديا آسترودئيدس کمپلکس تعیین شد. با استفاده از روش فنوتیپی ۱۰ ايزوله مشکوک به نوکارديا آسترودئيدس کمپلکس بین ايزوله‌های

ژن secA1 کارایی بیشتری نسبت ژن 16S rRNA در افتراق بین گونه ای دارد. هم چنین نتایج نشان داد که ژن secA1 در سوبه های مختلف از یک گونه هومولوژی ۹۸ تا ۱۰۰٪ دارد. (۱۰). مطالعه ای دیگر در مورد پایی مورفیسم ژن secA1 بین گونه های نوکاردیا انجام گرفت. این مطالعه که در سال ۲۰۱۰ در چین انجام شد، نشان داد که تنوع ژنتیکی در ژن secA1 بسیار گسترده تر از ژن 16S rRNA است. به همین علت به نظر می رسد که ژن secA1 جهت افتراق بین گونه های نوکاردیایی مناسب ترین کاندید است (۱۱). یک مطالعه گسترده در رابطه با پایی مورفیسم ژن های 16SrRNA (RNAPolymeraseB)، sodA، hsp65، secA1 و gyrB در مکزیک انجام شد. آنالیز درخت فیلوزنیک مطالعه اخیر، توانایی هر یک از ژن های نام برده را در افتراق بین گونه ای نوکاردیا نشان داد. طبق نتایج بدست آمده ژن sodA و gyrB بیشترین تنوع ژنتیکی را برای افتراق گونه های نوکاردیایی داشت. در این آنالیز ژن secA1 دومین ژن مناسب جهت افتراق گونه های نوکاردیا معرفی شد و ژن های 16SrRNA، rpoB و hsp65 تنوع ژنتیکی نسبتاً کم تری داشتند.

نتیجه گیری

روش های شناسایی مبتنی بر پرایمرها و پروب های اختصاصی برای شناسایی و تشخیص سریع عوامل عفونی بسیار کارآمد هستند (۱۲). در این مطالعه برای اولین بار نوکاردیا آسترودئیدس کمپلکس با استفاده از روش Real Time PCR شناسایی شد. این روش با حساسیت، اختصاصیت و سرعت بالا و به دلیل وجود سیستم آنالیز الکترونیکی در دستگاه های Real time PCR قابلیت پیگیری لحظه به لحظه نتایج روش مناسبی برای تشخیص بین گونه ای نوکاردیا های مهم از نظر بالینی مناسب به نظر می رسد. بعلاوه، این روش با کم ترین مقادیر DNA استخراجی نیز کارایی دارد. در مطالعه ما

با استفاده از روش Real Time PCR شناسایی شد. در این مطالعه از پرایمر های سایبرگرین شده استفاده شد (۶). در مطالعه ما برای اولین بار از روش Real Time PCR برای تشخیص سه گونه نوکاردیا آسترودئیدس کمپلکس استفاده شده است. سه جفت پرایمر بطور جداگانه برای شناسایی گونه های فارسینیکا، آسترودئیدس و نوا طراحی شد. برخلاف مطالعه ای که به آن اشاره شد، در مطالعه ما از ژن secA1 جهت طراحی پرایمر استفاده شد. ژن 16S rRNA برای افتراق بین گونه ای کاندید مناسبی به نظر نمی رسید؛ چرا که همولوژی ژن 16S rRNA بین گونه های نوکاردیا به قدری بود که امکان طراحی اختصاصی پرایمر برای این مجموعه را سلب می کرد. در مطالعه ما، ژن sod و ژن hsp65 مورد بررسی قرار گرفت. ژن (sod) Super oxide dismutase محدود در پایگاه داده NCBI و ژن Heat shock protein65 (hsp65) نیز به دلیل همولوژی زیاد بین اکتینومایست ها انتخاب نشدند. مرتبط با ژن hsp6، مطالعه ای در یونان انجام گرفت. این بررسی در ۲۰۰ بیماری که توپرکلوز بطور اولیه در آن ها تشخیص داده شد بود؛ انجام گرفت. در این مطالعه ۲۷ ایزوله بالینی با استفاده از روش PCR و ژن hsp65 به عنوان نوکاردیا یا مایکوباتریوم شناسایی شدند. در این مطالعه به جهت مقایسه اختصاصیت تشخیصی ژن 16S rRNA با استفاده از ژن RealTimePCR hsp65 برای ۲۷ ایزوله انجام شد. تنها ۴ ایزوله نوکاردیا با استفاده از RealTimePCR و 16S rRNA داد که همولوژی hsp65 در دو جنس مایکوباتریوم و نوکاردیا به گونه ای است که اختصاصیت لازم برای افتراق بین این دو جنس را ندارد (۹). هم ردیفی انجام شده برای ژن secA1 نشان می دهد که مناطقی برای هر یک از گونه های نوکاردیا وجود دارد که با گونه های دیگر متفاوت است. در سال ۲۰۰۶ مطالعه ای جهت مقایسه کارایی دو ژن secA1 و 16S rRNA در افتراق بین گونه های ۴۰ ایزوله بالینی نوکاردیا انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از

تعیین گونه بسیار کم می باشد. شیوع هر سه گونه نام برده بین ۲۵ ایزوله های بررسی شده ۴٪ بود. طراحی پرایمرهای اختصاصی برای سایر گونه های نوکاردیایی، استفاده از پروب های اختصاصی برای افزایش اختصاصیت روش و همچنین انتخاب ژن های اختصاصی تر برای طراحی بهینه پرایمر می تواند موضوع مطالعات آینده باشد.

تشکر و قدردانی

از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه پاتوبیولوژی و آزمایشگاه اکتیونومیست بخش باکتری شناسی دانشکده بهداشت مراتب سپاس و قدردانی را داریم.


از بین ۲۵ ایزوله بالینی مورد بررسی ۱۰ ایزوله مشکوک نوکاردیا آسترودئیدس کمپلکس با استفاده از روش های فنوتیپی و بیوشیمیایی یافت شد. این در حالی بود که در روش Real time PCR تنها ۳ ایزوله به عنوان نوکاردیا آسترودئیدس کمپلکس شناسایی شد (جدول ۲). ایزوله شماره ۸ به عنوان نوکاردیا آسترودئیدس، ایزوله شماره ۱۵ به عنوان نوکاردیا فارسینیکا و ایزوله شماره ۱۷ به عنوان نوکاردیا نوا شناسایی شد. این در حالی بود که ایزوله شماره ۸ و ۱۷ در بررسی اولیه نتایج فنوتیپی حذف شده و حتی در بین ۱۰ ایزوله مشکوک قرار نگرفتند. مقایسه نتایج حاصل از آزمایشات فنوتیپی و بیوشیمیایی و نتایج حاصل از Realtime PCR نشان داد که اختصاصیت روش های فنوتیپی و بیوشیمیایی بخصوص در

جدول ۱- نتایج حاصل از آزمایشات بیوشیمیایی و فنوتیپی در ۲۵ ایزووله بالینی نوکاردیایی. ایزووله های شماره ۱، ۳، ۴، ۹، ۱۱، ۱۵، ۲۰، ۲۱ و ۲۵ به عنوان جنس نوکاردیا از سایر ایزووله های متمایز شدند


ردیف در درجه	هالوبیوتراکتین	گلبرتین	تیروزین	ژلاتین	ماستیکول	آرینز	سوپریل	ترهالوز	گلکوز	گالاكتوز	لینوزیتل	لیزوزیم	کاربین	اوره از	بیترات	سیترات	شماره
۱	R																۱
۲		R															۲
۳		R															۳
۴		R															۴
۵																	۵
۶																	۶
۷																	۷
۸																	۸
۹												R					۹
۱۰												R					۱۰
۱۱												R					۱۱
۱۲												R					۱۲
۱۳												R					۱۳
۱۴												R					۱۴
۱۵												R					۱۵
۱۶												R					۱۶
۱۷												R					۱۷
۱۸												R					۱۸
۱۹												R					۱۹
۲۰												R					۲۰
۲۱												R					۲۱
۲۲												R					۲۲
۲۳												R					۲۳
۲۴												R					۲۴
۲۵												R					۲۵

جدول ۲- مقایسه نتایج حاصل از Real Time PCR و روش فتوتیپی و بیوشیمیایی. ایزوله های شماره ۱، ۳، ۴، ۹، ۱۱، ۲۰، ۲۱، ۲۴ و ۲۵ با استفاده از روش فتوتیپی و بیوشیمیایی به عنوان جنس نوکارديا از سایر ایزوله های متمایز شدند. در روش Real time PCR تنها ۳ ایزوله به عنوان نوکارديا آسترودئیدس کمپلکس شناسایی شد. ایزوله شماره ۸ به عنوان نوکارديا آسترودئیدس، ایزوله شماره ۱۵ به عنوان نوکارديا فارسيبيکا و ایزوله شماره ۱۷ به عنوان نوکارديا نوا شناسایي شد. اين در حالي بود که در بررسی اوليه نتایج فتوتیپی، ایزوله شماره ۸ و ۱۷ حتی در بين ۱۰ ایزوله مشکوك قرار نگرفتند.

شماره	سبزات	نیترات	اوره از	کاربن	لبروزن	لبروزنیل	گالاكتوز	گلوکز	ترمالوز	سوپریول	اربیوز	ماتبونل	رایان	تبروزن	تبروزنین	گیرندين	هابیوگریز	در ۴۵ دقیقه	رد
۱	-	-	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	۴	۱
۳	-	-	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	۴	۳
۴	-	-	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	۴	۴
۶	-	-	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	۶	۶
۸	-	-	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	۸	۸
۹	-	-	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	۹	۹
۱۱	-	-	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	۱۱	۱۱
۱۲	-	-	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	۱۲	۱۲
۱۵	-	-	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	۱۵	۱۵
۱۶	-	-	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	۱۶	۱۶
۱۷	-	-	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	۱۷
۲۰	-	-	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	۲۰	۲۰
۲۱	-	-	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	۲۱	۲۱
۲۴	-	-	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	۲۴	۲۴
۲۵	-	-	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	۲۵	۲۵

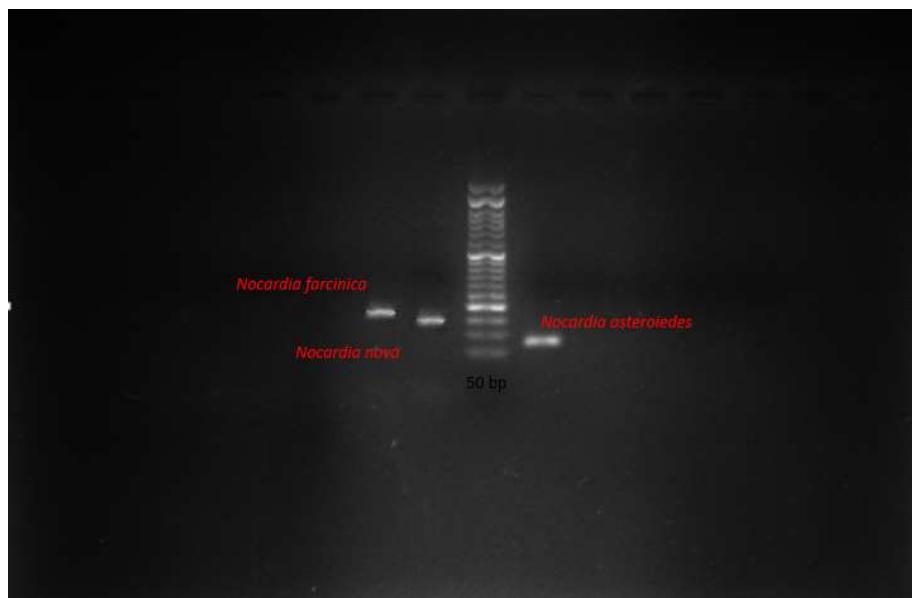

شکل ۱- تایید صحت اتصال پرایمر های طراحی شده با استفاده از کنترل مثبت تهیه شده، اندازه قطعات با اندازه محصول مورد انتظار در بلاست پرایمرها تطابق داشت

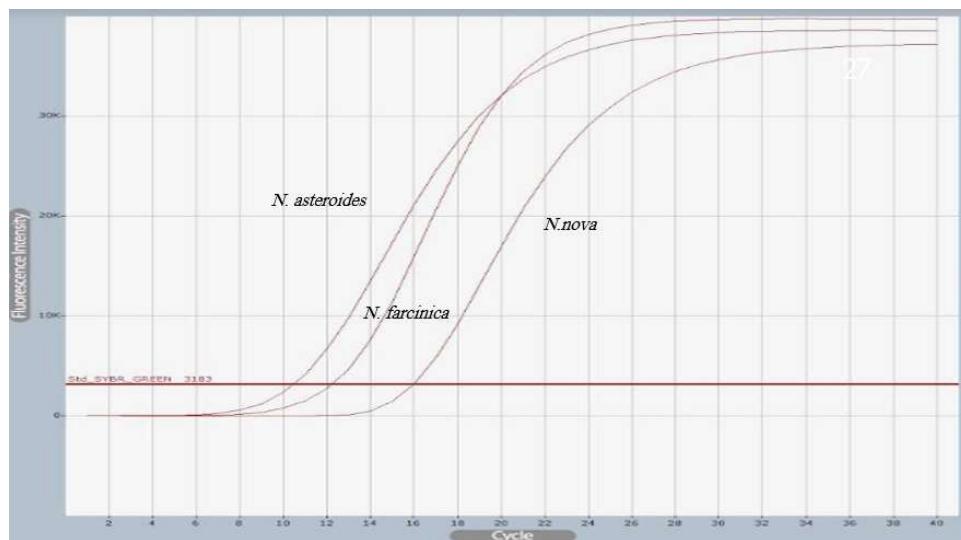

شکل ۲- نتایج حاصل از Real Time PCR برای سه گونه نوکاردیا آستروئیدس، فارسینیکا و نوا. نوکاردیا آستروئیدس با $C_T = 10$ ، نوکاردیا فارسینیکا $C_T = 12$ ، و نوکاردیا نوا با $C_T = 16$ شناسایی شد



شکل ۳- نتیجه Real Time PCR منفی در جنس های استرپتومایسز، رودوکوکوس، گوردونه، مایکوباکتریوم توپرکلوزیس به همراه چند سویه استاندارد از گونه های غیر آسترودئیدس (شامل نوکاردیا برازیلینسیس، نوکاردیا کاویه و نوکاردیا سیرسیجریکا)

References

1. Saubolle MA, Sussland D. Nocardiosis review of clinical and laboratory experience. Journal of clinical microbiology. 2003; 41(10):4497-501.
2. AsalbanooFamili Kachuyi R, Mirnezhad R, Mozafari N, Mohammadabadi HM. Detection of Nocardial agents in BAL of tuberculosis suspected patients by PCR. Journal of Lorestan university of medical scienses. 2014;(16).
3. Kageyama A, Yazawa K, Ishikawa J, Hotta K, Nishimura K, Mikami Y. Nocardial infections in Japan from 1992 to 2001, including the first report of infection by *Nocardia transvalensis*. European journal of epidemiology. 2004;19(4):383-9.
4. Farina C, Boiron P, Ferrari I, Provost F, Goglio A. Report of human nocardiosis in Italy between 1993 and 1997. European journal of epidemiology. 2001; 17(11):1019-22.
5. Fatahi-Bafghi M, Heidarieh P, Rasouli-nasab M, Habibnia S, Hashemi Shahraki A, Eshraghi SS. Comparison of restriction enzyme pattern analysis and full gene sequencing of 16S rRNA gene for *Nocardia* species identification, the first report of *Nocardia transvalensis* isolated of sputum from Iran, and review of the literature. Antonie van Leeuwenhoek. 2016;109(10):1285-98.
6. Alfaresi M, Elkosh A. Rapid identification of clinically relevant *Nocardia* species using real-time PCR with SYBR Green and melting-curve analysis. Journal of medical microbiology. 2006; 55(Pt 12):1711-5.
7. Brown JM, Pham KN, McNeil MM, Lasker BA. Rapid identification of *Nocardia farcinica* clinical isolates by a PCR assay targeting a 314-base-pair species-specific DNA fragment. J Clin Microbiol. 2004; 42(8):3655-60.
8. Steingrube VA, Brown BA, Gibson JL, Wilson RW, Brown J, Blacklock Z, et al. DNA amplification and restriction endonuclease analysis for differentiation of

- 12 species and taxa of *Nocardia*, including recognition of four new taxa within the *Nocardia asteroides* complex. *J Clin Microbiol.* 1995; 33(12):3096-101.
9. Helal ZH, Khan MI, Ashour MS, Eissa SA. Detection and characterization of *Nocardia* from patients diagnosed as tuberculosis in egypt. *International journal of biomedical science : IJBS.* 2008; 4(3):179-84.
10. Conville PS, Zelazny AM, Witebsky FG. Analysis of *secA1* gene sequences for identification of *Nocardia* species. *J Clin Microbiol.* 2006; 44(8):2760-6.
11. Kong F, Wang H, Zhang E, Sintchenko V, Xiao M, Sorrell TC, et al. *secA1* gene sequence polymorphisms for species identification of *Nocardia* species and recognition of intraspecies genetic diversity. *J Clin Microbiol.* 2010; 48(11):3928-34.
12. Deepak S, Kottapalli K, Rakwal R, Oros G, Rangappa K, Iwahashi H, et al. Real-time PCR: revolutionizing detection and expression analysis of genes. *Current genomics.* 2007;8(4):234-51.

Detection of *Nocardia Asteroides* Complex in Clinical Isolates by Real-Time Polymerase Chain Reaction

Bolourchi N: MSc. Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Ebrahimi E: PhD. Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Falah J: PhD. Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Javadi A: PhD. Student, Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Eshraghi SS: PhD. Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran-Corresponding Author:eshraghs@tums.ac.ir

Received: Sep 29, 2018

Accepted: Jul 29, 2019

ABSTRACT

Background and Aims: *Nocardia asteroides* complex is the most common cause of infectious diseases due to nocardiosis. Interspecies differentiation of *Nocardia* genera is essential for prognosis and timely proper treatment, as well as for epidemiological studies. Since each genus has its own antibiotic resistance, precise careful diagnosis is of prime importance. As compared to biochemical and phenotypic methods, the efficacy of molecular methods for fast and accurate identification of *Nocardia* species has been proven. The aim of this study was to detect for the first time *Nocardia asteroides* complex in clinical isolates using real time polymerase chain reaction (Real-Time PCR).

Materials and Methods: Out of the 25 clinical isolates suspected to be *Nocardia asteroides* genus 10 were identified as *Nocardia asteroides* complex by biochemical and phenotypic methods, followed by genomic DNA extraction of the suspicious isolates. *Nocardia asteroides* complex positive controls were prepared using standard strains. Real-time PCR was conducted on all the 10 suspicious isolates. The final real-time PCR samples were sent for sequencing to verify the identified species.

Results: Based on sequencing results 3 of 10 clinical isolates suspected to be identified as *Nocardia asteroides* complex were confirmed as belonging to the *Nocardia asteroides* complex genera — *Nocardia asteroides*, *Nocardia farcinica*, and *Nocardia nova*.

Conclusion: This study shows that, as compared to biochemical and phenotypic methods, real-time polymerase chain reaction is faster and more specific, and is considered as an efficient method, for *Nocardia* interspecies identification and differentiation.

Keywords: *Nocardia Asteroides* Complex, Real Time PCR, Clinical Isolates