

در حالی که استاندارد استرالیا حدود mg/L $0.05-0.07$ برای آرسنیک در آب آشامیدنی میباشد. استاندارد آرسنیک در آب آشامیدنی کشور فرانسه mg/L 0.015 میباشد. اتحادیه اروپا نیز استاندارد mg/L 0.01 را برای آرسنیک در آب آشامیدنی تعیین کرده است. آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده (EPA) نیز استاندارد آرسنیک در آب آشامیدنی را از 0.05 به 0.01 میلیگرم در لیتر کاهش داده است (14 و 12). استاندارد آرسنیک در آب آشامدنی کشور ما نیز mg/L 0.05 است. آرسنیک را میتوان از آبهای سطحی و زیرزمینی توسط انعقاد و فیلتراسیون توسط ترکیبات آهن و آلومینیوم و نیز سختگیری با آهک و همینطور سایر روشها حذف نمود (15 - 17). بسیاری از اکسیدهای آهن نظیر گرانول هیدروکسید آهن (GFH) دارای ظرفیت بالایی در جذب آرسنیک و به خصوص آرسنات میباشد (18). گرانول هیدروکسید آهن به عنوان یک جاذب برای حذف آرسنیک از محیطهای آبی در سالهای اخیر مد نظر قرار گرفته است. این محصول اولین بار در دانشگاه فنی برلین آلمان، دپارتمان کنترل کیفی آب برای حذف آلاتندهای انتخابی تولید شد ($18,19$). هدف از انجام این مطالعه تعیین کارایی این جاذب جدید برای حذف ترکیبات آرسنیک (آرسنات و آرسنیت) از آب آشامیدنی میباشد.

روش بررسی

الف) تهیه و آماده سازی جاذب: گرانولهای هیدروکسید آهن (GFH) با مشخصات ارائه شده

مقدمه

آرسنیک شبه فلز سنگینی است که نام آن از کلمه یونانی آرسنیکون به معنی قوی گرفته شده است. این عنصر در محیط در هالتهاي مختلف اکسیداسيون يافت ميشود که ميتوان به آرسنات، آرسنيت، و حالت صفر ظرفیتي آن اشاره كرد (11). آرسنیک معمولاً به صورت آرسنات يا آرسنیت در منابع آب ديده ميشود. آرسنات (H_3AsO_4 , $H_2AsO_4^-$, $HAsO_4^{2-}$, or AsO_4^{3-}) به طور عمده به شكل آنيونهای يك و دو ظرفیتی در آبهای دارای اکسیژن فراوان و آرسنیت (H_3AsO_3 , $H_2AsO_3^-$, and $HAsO_3^{2-}$) در آبهای دچار کمبود آکسیژن يافت ميشوند (22). آرسنیک به عنوان سرطان‌زاي انساني (داراي توانايي ايجاد ناراحتی‌های کلیوی، کبدی، خونی، پوستی و پروستات) از سوي سازمان تحقیقات سرطان شناخته شده است ($3-6$). گزارشات قبل از سال 2000 ميلادي چندين منطقه بزرگ در آسيا و منجمله بنگلادش، هند و سه منطقه از چين را به عنوان مناطق آلوده به آرسنیک معرفی ميکرد ($7-9$). مطالعات در سال 2004 نشان داد که مناطق مختلف دیگري نیز در آسيا داراي آلودگي طبیعي به آرسنیک در آب میباشد که از اين میان میتوان به مناطق غربی کشورمان و شهرهایی از استان کردستان اشاره نمود ($10,11$). سازمان جهانی بهداشت (WHO) راهنمای حداکثر غلظت ججاز آرسنیک در آب آشامیدنی را در سال 1993 از 0.05 به 0.01 میلیگرم در لیتر کاهش داد و در پی آن آلمان نیز استاندارد خود را به mg/L 0.01 در سال 1996 تغییر داد.

نیا و همکاران (۲۰) در حجم ۹/۶ میلیلیتر با توان سنجش ۳۵، ۷۵، ۴۰۰، ۱۷۵، ۵۰۰، ۱۵۰۰ و ۵۰۰ میکروگرم در لیتر با توجه به تغییر رنگ و مقایسه چشمی با شاخص رنگی موجود در کیت صورت گرفت و به منظور جلوگیری از خطا از افرادی که هیچ اطلاعی از آزمایشات نداشتند در مقایسه چشمی استفاده شد. به منظور بررسی اثر pH از اسید نیتریک و سود سوزآور برای تنظیم pH در حدود ۵، ۶، ۵/۵، ۶/۵، ۷، ۷/۵ و ۸ استفاده شد و برای سنجش آن از دستگاه pH متر مدل E520 استفاده گردید. به منظور بررسی تبعیت فرآیند جذب از معادلات ایزوتوترم فرونالدیخ و لانگموئر جاذب در دوز ثابت ۵ گرم در لیتر در زمان تماش ۳۰ دقیقه و pH=۷/۵ در غلظتهاي ۳۰/۲۵، ۰/۰۵، ۱، ۱/۵، ۲ و ۳ میلیگرم در لیتر آرسنات و آرسنیت در حضور شاهد و با سرعت اختلاط ۱۰ دور در دقیقه توسط همزن در تماش با هم قرار گرفتند و از معادله ۱ برای تعیین میلیگرم جرم جذب شده آرسنات یا آرسنیت در یک گرم جاذب (qe) استفاده شد. برای سنجش اثر یونهای سولفات و کلراید در فرآیند جذب از دو غلظت ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیگرم در لیتر آنها در غلظتهاي ۱/۰/۵، ۱ و ۲ میلیگرم در لیتر آرسنات و آرسنیت با دوز جاذب ۰/۰/۵ گرم در لیتر در زمان تماش ۳۰ دقیقه با pH=۷/۵ و سرعت اختلاط ۱۰ دور در دقیقه استفاده شد. برای سنجش همینطور میزان آهن افزوده شده به آب نیز در حضور و عدم حضور یونهای سولفات و کلراید در این قسمت توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل DR/2000 با طول موج ۵۱۰

در جدول ۱ از شرکت آلمانی Wasserchemie Gmb H and Co. KG خریداری شد. به منظور حذف رطوبت، GFH را به به مدت ۹۰ دقیقه در دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد طبق پیشنهاد Badruzzaman دستگاه آون قرارداده و سپس در دسی کاتور خنک نمودیم.

ب) تهیه نمونه‌ها: برای تهیه آرسنات و آرسنیت از نکهای آرسنات سدیم NaAsO₂.7H₂O و آرسنیت سدیم Na₂HAsO₄.7H₂O استفاده شد و در ضمن به منظور جلوگیری از اکسیداسیون آرسنیت به آرسنات محلول‌های مورد نظر به صورت روزانه در غلظتهاي ۵/۰، ۱ و ۲ میلیگرم در لیتر تهیه می‌شد. محلول‌های سولفات و کلراید در دو غلظت ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیگرم در لیتر از نکهای سولفات پتابسیم K₂SO₄) و کلرورسدیم NaCl(تهیه گردید. کلیه محلول‌های ذکر شده با استفاده از آب دی یونیزه در آزمایشگاه شیمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شد.

ج) انجام آزمایشات: محلول‌های آرسنات و آرسنیت تهیه شده را در غلظتهاي ۰/۵، ۱ و ۲ میلیگرم در لیتر در تماش با جاذب GFH در دوزهای ۰/۲۵، ۱/۵ و ۱/۰ گرم در لیتر در زمانهای تماش ۵، ۱۰، ۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه قراردادیم و برای ایجاد اختلاط از دستگاه همزن مدل Heidolph با سرعت ۳۵۰ دور در دقیقه استفاده شد. برای سنجش غلظت آرسنات و آرسنیت باقی مانده پس از فرآیند جذب از کیت EZ Arsenic Test محصول شرکت هک آمریکا استفاده گردید، کلیه سنجش‌های انجام شده توسط این کیت بر اساس مطالعه مصدقی

قیمت به ازای هر کیلوگرم (ریال) ۴۳۰۰۰

یافته‌ها

شکل‌های ۱ تا ۶ نشان دهنده اثرات تغییرات زمان تماس در گستره ۵ تا ۶۰ دقیقه بر راندمان حذف آرسنات و آرسنیت در غلظتهاي اوليه ۰/۵، ۱ و ۲ ميلىگرم در ليتر توسط GFH ميباشند. شکل‌های ۷ تا ۱۲ نشان دهنده اثرات دوز جاذب (GFH) در دوزهاي ۰/۲۵، ۰/۵، ۱ و ۱/۵ گرم در ليتر بر راندمان حذف آرسنات و آرسنیت در غلظتهاي اوليه ۰/۵، ۱ و ۲ ميلىگرم در ليتر ميباشند. همانطور كه در اين شکلها ديده ميشود حداکثر و حداقل درصد حذف آرسنات و آرسنیت در سه غلظت اوليه ۰/۵، ۱ و ۲ ميلىگرم در ليتر در دز جاذب ۰/۵ گرم در ليتر به ترتيب در مورد آرسنات ۹۳ و ۹۲/۵، ۶۵ و ۶۰، ۹۶/۲۵ و ۹۶ و در مورد آرسنیت ۹۳ و ۹۲/۵، ۵۰ و ۵۰ درصد ميباشد. در شکل‌های ۱۳ و ۱۴ اثرات تغيير pH در گستره ۵ تا ۸ بر كارايي حذف آرسنات و آرسنیت در سه غلظت اوليه ۰/۵، ۱ و ۲ ميلىگرم در ليتر آرسنات و آرسنیت در زمان تماس ۳۰ دقیقه با دز ۰/۵ گرم در ليتر GFH مشاهده ميشود كه حداکثر و حداقل درصد حذف آرسنات به ترتيب ۹۵ و ۸۲، ۸۶/۵ و ۷۶/۵، ۷۵، ۷۰، ۸۳ و در مورد آرسنیت ۹۱ و ۸۳، ۸۳/۵ و ۷۵ و ۸۰ و ۶۷/۵ درصد ميباشد. در شکل‌های ۱۵-۱۸ نتایج مطالعه ايزوتريم‌های جذب فرونديخ و لانگموئر را در مورد جذب آرسنات و آرسنیت توسط GFH مشاهده مي‌نمایيد. در جداول ۱

نانومتر اندازه‌گيري گردید. برای سنجش غلظت سولفات باقی مانده از دستگاه اسپکتوفوتومتر مدل PerkinElmer ۴۲۰ نانومتر و برای سنجش غلظت كلرايد باقی مانده مطابق روش ذكر شده در كتاب استاندارد متD (۲۱) عمل گردید. كليه نمونه‌ها قبل از هرگونه اندازه‌گيري از صافي واترن ۰/۴۵ ميكرون عبور داده شدند و در ضمن تمامي آزمایشات در دمای محيط آزمایشگاه و حدود ۲۵ درجه سانتيگراد انجام شد و به منظور افزایيش دقت كليه آزمایشات به صورت Triplicate انجام گردید و اعداد گزارش شده در اين مقاله به صورت ميانigan سه مرحله در هر مورد ميباشد و در نهايت برای تجزие و تحليل داده از نرم افزار Excel استفاده شد.

معادله ۱:

$$qe = \frac{(C_0 - C_e)V}{m}$$

که در اين معادله :
 qe : ميلىگرم جرم جذب شده آرسنات يا آرسنیت در يك گرم جاذب
 C_0 : غلظت اوليه جذب شونده بر حسب ميلىگرم در ليتر
 C_e : غلظت ثانويه جذب شونده بر حسب ميلىگرم در ليتر
 V : حجم محلول بر حسب ليتر
 m : جرم جاذب بر حسب گرم ميباشد.

جدول ۱: مشخصات GFH (ارائه شده توسط شرکت سازنده)

اكسي هيdroوكسي فريك (%) وزني)	۵۲-۵۷
روطوبت (%)	۴۳-۴۸
خلخل (%)	۷۲-۷۷
pH	۷،۵-۸،۲
مساحت ويرژه سطح (m^2/g)	۲۸۰
دانسيته (kg/m^3)	۱۲۵۰
اندازه مؤثر (mm)	۰،۳۲-۲
ضربي يكتواختي	۳ تقربياً

۱ و ۲ میلیگرم در لیتر آرسنات و آرسنیت و همچنین میزان آهن افزوده شده پس از فرایند جذب توسط GFH به محیط نیز در حضور و عدم حضور این یونها آوردہ شده است.


و ۲ نتایج بررسی اثرات غلظت سولفات و کلراید در غلظتهاي اوليه ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیگرم در لیتر، در زمان تماش ۳۰ دقیقه با GFH در دوز ۵/۰ گرم در لیتر با pH=۷/۵ و غلظتهاي اوليه ۵/۰،

جدول ۲: اثر یونهاي سولفات و کلراید در حذف آرسنات و میزان آهن افزوده شده به آب


غله	غله	غله	غله	غله	غله	غله	غله	غله	غله	غله	غله
اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه
آرسنات	سولفات	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
۰,۸۹	۱,۶۳	۰,۶۹	۶۹,۶۹	۴۰,۸۲	<۳۵	۲۵	۲۵	۲۰۰	۲۰۰	۵۰۰	۵۰۰
					تقریبا ۲۵						
۰,۳۹	۱,۱۶	۰,۴۵	۵۷,۱۸	۴۵,۸۲	۷۵	<۷۵	۷۵	۲۰۰	۲۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
					تقریبا ۵۰						
۰,۳۱	۰,۸۷	۰,۵۱	۷۱,۴۸	۵۱,۰۷	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰
۰,۳۵	۰,۹۷	۰,۴۹	۶۲,۵۴	۲۸۱,۱	۳۵	<۳۵	۳۵	۴۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۵۰۰
					تقریبا ۲۵						
۰,۵۶	۰,۷۹	۰,۶۵	۸۷,۵۶	۳۰۸,۷	۷۵	۷۵	۷۵	۴۰۰	۴۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۰,۸۴	۰,۸۸	۰,۴۸	۸۵,۷۸	۳۴۷,۲	<۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۲۰۰۰
					تقریبا ۱۵۰						

جدول ۳: اثر یونهاي سولفات و کلراید در حذف آرسنیت و میزان آهن افزوده شده به آب


غله	غله	غله	غله	غله	غله	غله	غله	غله	غله	غله	غله
اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه	اولیه
آرسنیت	سولفات	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
۰,۶۸	۰,۶۵	۰,۶۹	۷۵,۰۵	۱۶۷,۹	۳۵	۲۵	۲۵	۲۰۰	۲۰۰	۵۰۰	۵۰۰
۰,۶۱	۰,۶۰	۰,۴۵	۷۱,۴۸	۱۳۷,۷	۷۵	<۷۵	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
					تقریبا ۵۰						
۰,۵۷	۰,۶۸	۰,۵۱	۷۸,۶۳	۱۰۱,۳	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰
۰,۶۰	۰,۶۷	۰,۴۹	۸۰,۴۱	۳۱۴,۲	۳۵	<۳۵	۳۵	۴۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۵۰۰
					تقریبا ۲۵						
۰,۶۵	۰,۶۷	۰,۶۵	۸۳,۹۹	۳۳۳,۵	۷۵	۷۵	۷۵	۴۰۰	۴۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۰,۵۹	۰,۶۵	۰,۴۸	۹۹,۱۲	۲۲۵,۳	<۱۷۵	۱۷۵	<۱۷۵	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۲۰۰۰

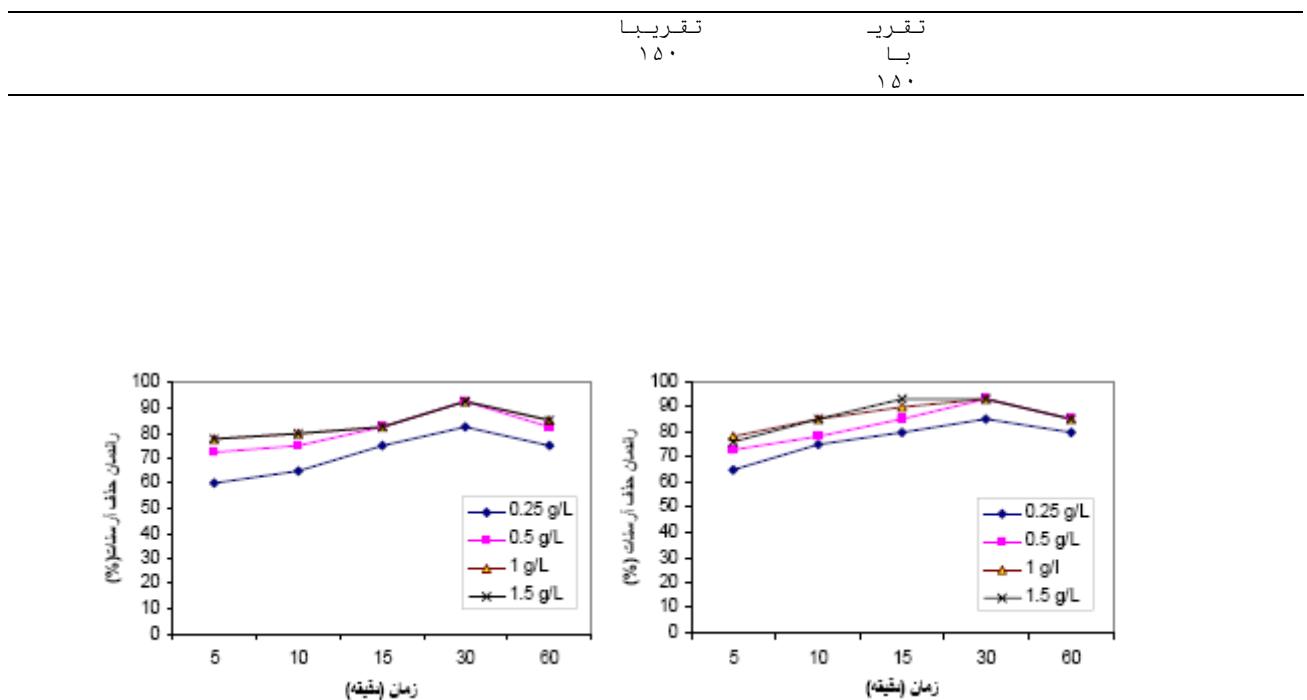


شکل ۲: تأثیر زمان بر راندمان حذف آرسنات در غلظت اولیه 0.5 mg/L و 1 mg/L

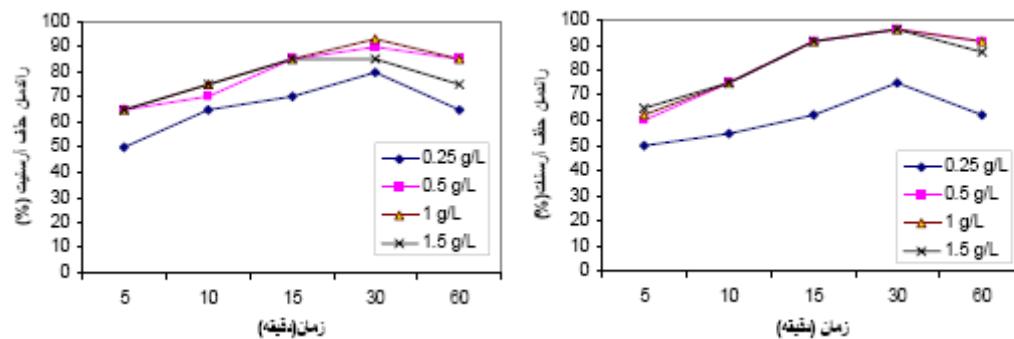


شکل ۴: تأثیر زمان بر راندمان حذف آرسنات در غلظت اولیه 0.5 mg/L و 1 mg/L

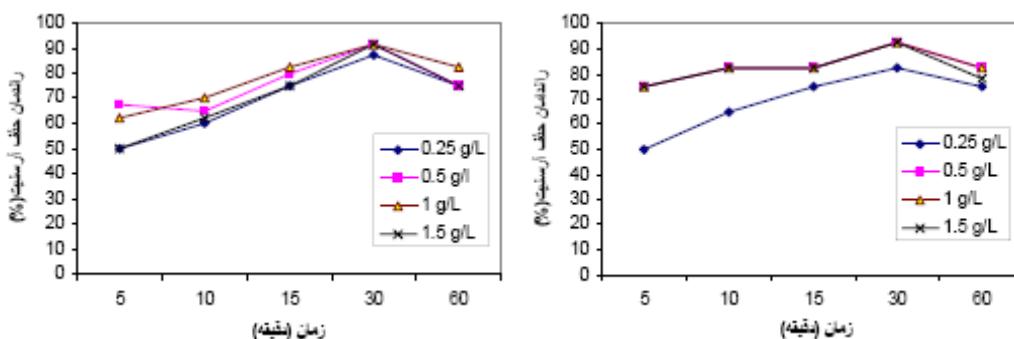


شکل ۶: تأثیر زمان بر راندمان حذف آرسنیت در غلظت اولیه 0.5 mg/L و 1 mg/L

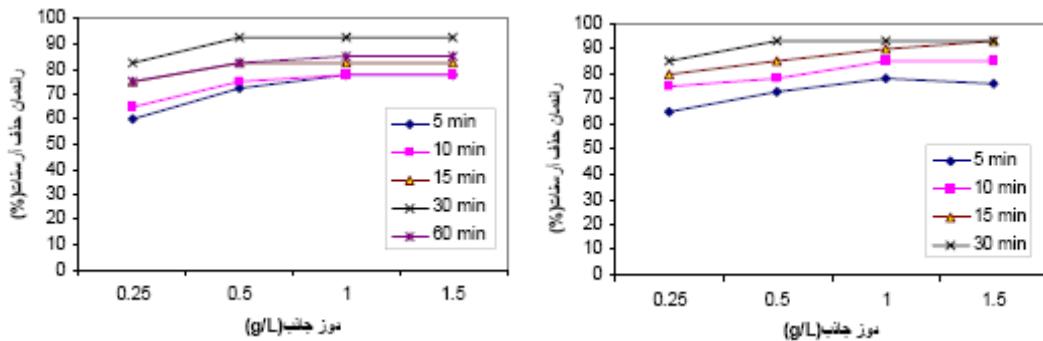


شکل ۸: تأثیر دز جاذب بر راندمان حذف آرسنات در غلظت 0.5 mg/L و 1 mg/L بر راندمان حذف آرسنات در غلظت 1 mg/L

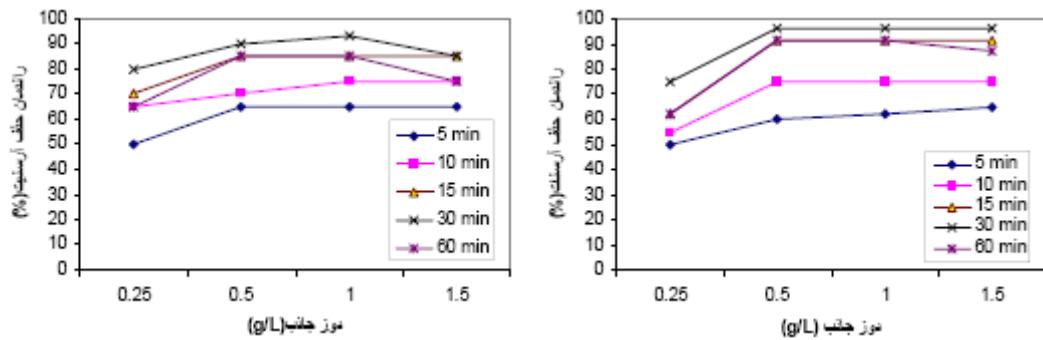

شکل ۹: تأثیر دز جاذب بر راندمان حذف آرسنات در غلظت 2 mg/L و 5 mg/L بر راندمان حذف آرسنیت در غلظت 0.5 mg/L

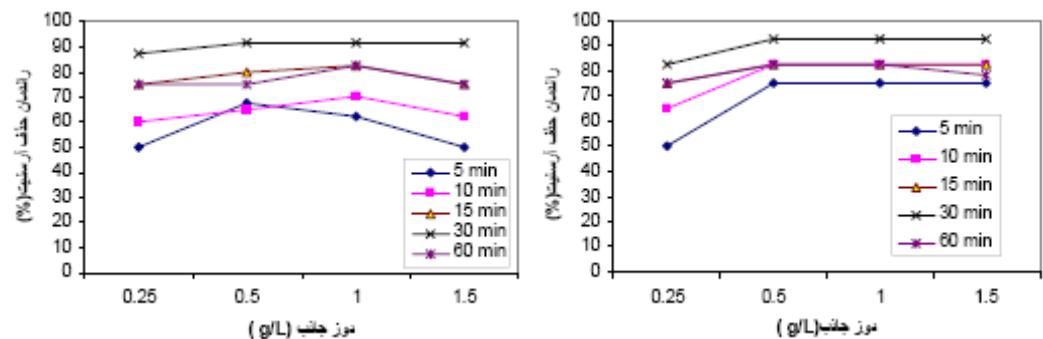


شکل ۱۰: تأثیر دز جاذب بر راندمان حذف آرسنیت در غلظت 1 mg/L و 2 mg/L بر راندمان حذف آرسنیت در غلظت 0.5 mg/L

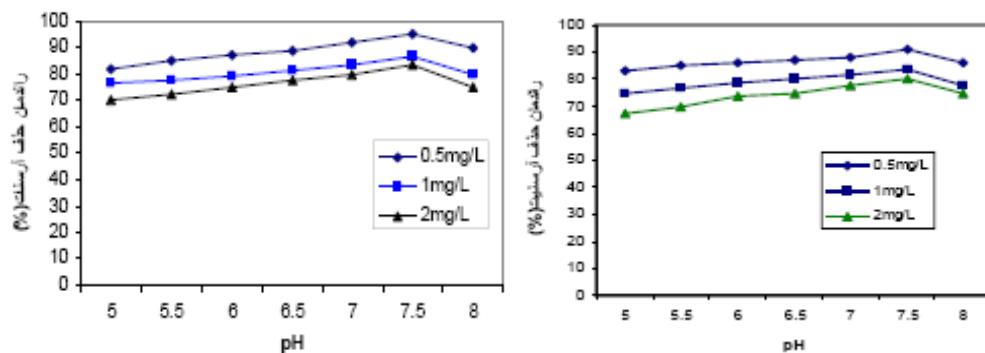


شکل ۱۴: تأثیر pH بر راندمان حذف آرسنات

شکل ۱۴: تأثیر pH بر راندمان حذف آرسنیت

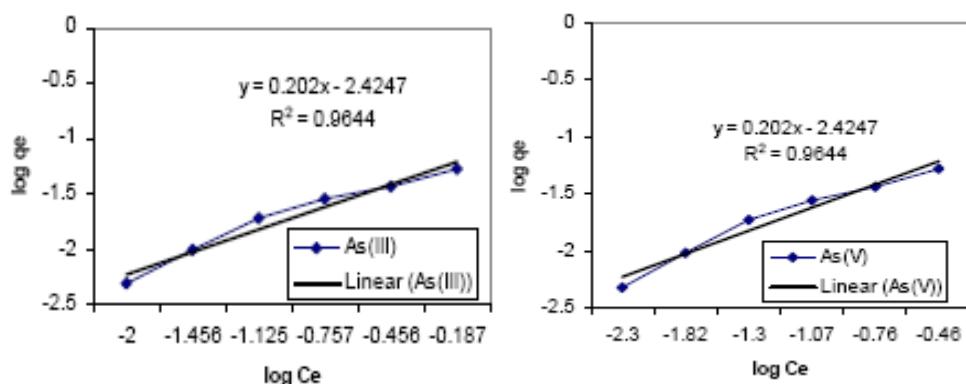

شکل ۱۵: مطالعه ایزوترم جذب فروندهای آرسنات

جذب فروندهای آرسنیت

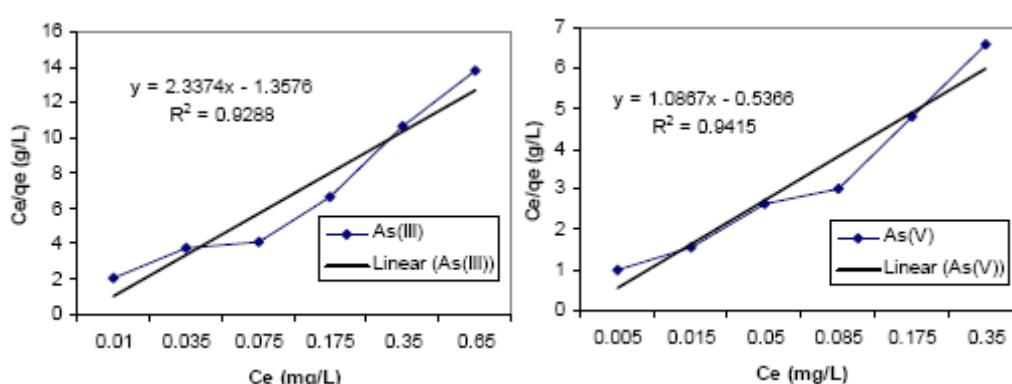

شکل ۱۶: مطالعه ایزوترم جذب لانگموئر آرسنات

جذب لانگموئر آرسنیت

۱۲۸۷

هر سه غلظت اولیه به حد اکثر مقدار خود می‌رسد و پس از آن راندمان حذف دچار کاهش می‌شود و به عباراتی با افزایش زمان تماس به بیش از ۳۰ دقیقه، واجذب آرسنات و آرسنیت به محیط آب صورت می‌گیرد. در شکل‌های ۷ تا ۱۲ می‌بینیم که با افزایش دوز جاذب راندمان حذف آرسنات و آرسنیت افزایش می‌یابد و در دوز جاذب ۵/۰ گرم در لیتر به حد اکثر مقدار حذف میرسیم و بعد از آن با افزایش دوز جاذب به یک راندمان تقریباً ثابت حذف نزدیک می‌شود. نتایج Banerjee بدست آمده مشابه نتایج و همکاران (۳۱) می‌باشد. در شکل‌های ۱۳ و ۱۴ می‌بینیم که ایجاد تغییرات pH در کارایی حذف هر دو نوع آرسنات و آرسنیت اثر گذار است به خوبی که در pH کمتر از ۷/۵ در هر سه غلظت ابتدایی آرسنات و آرسنیت، کارایی حذف تقریباً برابر می‌باشد و در pH=۷/۵ به حد اکثر مقدار خود می‌رسد و در بیشتر از این pH کارایی حذف تقریباً کاهش می‌یابد. در مطالعه Thriunavukkarsu و همکاران (۳۲)، pH بهینه حذف آرسنیک توسط GFH، ۷/۶ ذکر شد و همینطور در مطالعه Sperlich همکاران (۳۳)، pH بهینه حذف آرسنیک توسط جاذب یاد شده ۷-۷/۶ بیان شد و نیز Banerjee و همکاران (۳۱) نشان دادند که در pH بیشتر از ۸/۵ راندمان حذف آرسنیک تغییری نداشت و در pH کمتر از ۷/۵ حذف آرسنیک توسط GFH قابل ملاحظه بوده است و همانطور که مشاهده می‌شود نتایج بدست آمده از این مطالعه مشابه نتایج

بحث

اکسیدهای آهن به صورت گسترده‌ای برای جذب و حذف آلاینده‌های فاضلاب و مایعات زائد خطرنک همانند کرین فعال به کار رفته‌اند. هیدروس فریک اکساید (HFO) به عنوان یک جاذب مهم در تصفیه فاضلاب برای جذب مواد شیمیایی خطرنک به کار رفته است (۲۲). بررسی مطالعات مختلف نشان میدهد که آرسنیک ناشی از آب زیر زمینی قابل حذف توسط فیلترهای دارای آهن صفر ظرفیتی می‌باشد (۲۳). سایر مواد مشابه دارای آهن که برای حذف آرسنیک طی سالهای گذشته به کار رفته‌اند عبارتند از: هیدروکسید آهن (۲۳)، هیدروکسید فریک (۲۴)، هیدرات فریک (۲۵)، سیلیکات آغشته به آهن (۲۶)، ماسه پوشش داده شده با اکسید آهن (۲۷)، کلرید فریک (۲۸)، جاذب نانوکمپوزیت اکسید آهن و سیلیکات (۲۹)، اکسید آهن پوشش داده شده با مواد پلی مریک (۳۰) و گرانول هیدروکسید آهن (GFH) که برای حذف آرسنات مورد مطالعه قرار گرفته است (۱۹). همانطور که در شکل‌های ۱ تا ۶ می‌بینیم راندمان حذف آرسنات و آرسنیت در غلظتهاي اولیه ۱/۰ (شکل‌های ۱ و ۴)، ۱/۵ (شکل‌های ۲ و ۵) و ۲ میلی‌گرم در لیتر (شکل‌های ۳ و ۶) در زمان تماس ۵ دقیقه در حداقل مقدار خود می‌باشد اما با افزایش زمان راندمان حذف آرسنیش چشمگیری را نشان میدهد بطوری که در زمان تماس ۳۰ دقیقه، راندمان حذف آرسنات و آرسنیت توسط GFH در

نشان میدهد که کارایی حذف کلراید در حضور آرسنات اندکی بیشتر از حضور آرسنیت میباشد. میزان باقیمانده سولفات در غلظتهاي اوليه ۲۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم در لیتر در حضور آرسنات حداکثر ۵۱/۰۷ و ۲۴۷/۲۲ و در حضور آرسنیت حداکثر ۱۳۷/۷۸ و ۳۳۳/۵۷ ميلي گرم در لیتر میباشد و اين نتیجه نشان میدهد که کارایی حذف سولفات در حضور آرسنات و آرسنیت توسط GFH بسيار كمتر از کارایی حذف کلراید میباشد و GFH داراي راندمان بيشتری در حذف کلراید نسبت به سولفات میباشد. میزان آهن افزوده شده به محیط در حين حذف آرسنات با حضور کلراید حداقل ۰/۳۱ و حداکثر ۰/۸۱ ميلي گرم در لیتر و با حضور سولفات حداقل ۰/۷۹ و حداکثر ۱/۶۳ ميلي گرم در لیتر میباشد و چنین استنباط میشود که میزان آهن افزوده شده در حضور کلراید كمتر از میزان آن در حضور سولفات در حين حذف آرسنات میباشد. میزان آهن افزوده شده به آب در حين حذف آرسنیت با حضور کلراید حداقل ۰/۵۷ و حداکثر ۰/۶۸ ميلي گرم در لیتر و با حضور سولفات حداقل ۰/۶ و حداکثر ۰/۶۸ ميلي گرم در لیتر میباشد و نتيجه گيري میشود که میزان آهن افزوده شده به آب تفاوت چندانی در حين حذف آرسنیت توسط يونهاي کلراید و سولفات را نشان نموده. میزان آهن افزوده شده به آب در عدم حضور يونهاي سولفات و کلراید در حين حذف آرسنیت و آرسنات توسط GFH حداقل ۰/۴۵ و

مطالعات ذكر شده میباشد. از مقایسه ضرائب هبستگی بدست آمده از مطالعه ایزوترم جذب فرونديخ آرسنات و آرسنیت با توجه به شكلهای ۱۵ و ۱۶ چنین نتيجه میشود که آرسنات و آرسنیت با داشتن ضرائب هبستگی $R^2=0/96$ تقریباً به طور يکسانی از این ایزوترم تبعیت مینمایند در حالی که با توجه به شكلهای ۱۷ و ۱۸ و مقایسه ضرائب هبستگی $R^2=0/94$ در مورد آرسنات و $R^2=0/92$ در مورد آرسنیت مشخص شد که آرسنات از ایزوترم جذب لانگموئر نسبت به آرسنیت تبعیت بيشتری را نشان میدهد. Badruzzaman و همکاران (۲) نشان دادند که R^2 ایزوترم جذب آرسنات توسط GFH در مورد ایزوترم فرونديخ ۰/۹۲ میباشد که نتایج آنان مغایر با این مطالعه میباشد همچنین با Sperlich و همکاران (۳۳) در pH=۷ Amy و همکاران (۳۴) در pH=۷ Westerhoff و همکاران (۳۵) در pH=۷/۵ تبعیت حذف آرسنیک از مدلهاي ایزوترم جذب فرونديخ و لانگموئر را تایید نمودند. با توجه به جداول ۲ و ۳ مشاهده میشود که حضور يونهاي سولفات و کلراید در کارایي حذف آرسنات و آرسنیت تأثير چندانی ندارند، و حتی مشاهده شد که GFH، کلراید و سولفات را در غلظتهاي بکار رفته کا هشداده است. میزان حداکثر باقیمانده کلراید در غلظتهاي اوليه ۲۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم در لیتر در حضور آرسنات ۷۱/۴۸ و ۷۸/۵۶ و در حضور آرسنیت ۷۸/۶۲ و ۸۳/۹۹ ميلي گرم در لیتر میباشد و

حذف خواهد بود اما از آنجایی که در دوزهای بالاتر کارایی حذف تغییرات چندانی را نشان نداد، توصیه می‌شود که از دوزهای پائین این جاذب برای حذف آرسنیک استفاده شود. از مزایای جاذب ذکر شده می‌توان به راهبری ساده، کاربرد آسان و توانایی بالای حذف هر دو گونه آرسنات و آرسنیت و همچنین حذف یون کلراید اشاره نمود و از معایب آن می‌توان به وارداتی بودن، هزینه نسبتاً بالای اولیه و افزودن آهن در مقادیری بیشتر از استاندارد به آب اشاره کرد. به طور کلی می‌توان از GFH در مناطق آلوده کشور به خصوص استان کردستان برای رفع معضل آلودگی آرسنیک استفاده نمود در ضمن توصیه می‌شود در مطالعات بعدی جاذبهای مصرف شده از لحاظ خطرزا بودن توسط آزمایش TCLP آنالیز شوند.

تقدیر و تشکر

این تحقیق در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و با حمایت مالی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به انجام رسید، لذا بدینوسیله از زمینات کلیه مسئولین محترم حوزه پژوهشی تشکر می‌گردد.

References

- Thomas SY, Choong TG, Chuah YR, Koay FL, Azani I. Arsenic toxicity, health hazards and removal techniques from water: an overview. Desalination 2007; 217: 139-166.
- Badruzzaman M, Westerhoff P, Knappe DRU. Intraparticle diffusion and adsorption of arsenate onto granular ferric hydroxide (GFH). Water Research 2004; 38:4002-4012.
- IARC. IARC Monographs on the evaluation of the carcinogenic chemicals to Humans, Vol 20, International Agency for Research on Cancer. 1980.
- NRC. Arsenic in drinking water. NRC subcommittee on arsenic in drinking water, Committee on toxicology. 1999.
- NRC. Arsenic in drinking water. NRC subcommittee to update the 1999 Committee on toxicology, 2002.

حد اکثر ۶۹/۰ میلیگرم در لیتر می‌باشد. در هر صورت میزان آهن افزوده شده به آب در تمامی سنجهای بیشتر از استاندارد mg/L ۳/۰ آب آشامیدنی می‌باشد که به عنوان یک مشکل در اینجا مطرح می‌شود.

نتیجه‌گیری

بر اساس مطالعه انجام شده مشخص گردید که گرانولهای هیدروکسید آهن دارای کارایی بسیار بالایی در حذف آرسنیک حتی در غلظتهاي بالا در آب آشامیدنی می‌باشند. زمان بهینه برای حذف آرسنیک بر اساس آزمایشات انجام شده ۳۰ دقیقه برآورد شد که توصیه می‌شود از این جاذب در حوض اختلاط یا حوض ته نشینی در تصفیه خانه‌های آب استفاده گردد و همچنین مشخص شد که در pH ۷/۵ بیشترین بازده حذف آرسنیک را دارد که این pH در حدود ۷/۵ آبهاي طبيعي مي‌باشد و بنابراین نيازي به اصلاح آن در حین کار با GFH وجود خواهد داشت که این امر به نوبه خود باعث کاهش هزینه‌های راهبری سیستم خواهد شد. افزایش دوز جاذب نیز موجب افزایش کارای

6. Menhage-Bena R, Kazemian H, Ghazi-Khansari M, Hosseini M, Shahtaheri Sj. Evaluation of some natural zeolites and their relevant synthetic types as sorbents for removal arsenic from drinking water. *Iranian J Public Health* 2004; 33: 36-44.
7. Van G, Ahmad KM, Seddique AA, Ahamsudduha M. Community wells to mitigate the current arsenic crisis in Bangladesh. *Bull. WHO* 2003; 81: 632-638.
8. Guha Mazumeder DN. Chronic arsenic toxicity: Clinical features, epidemiology and treatment: Experience in West Bengal. *J Environ Sci Health Part A* 2003; 38: 141-163.
9. Rahman MM, Chowdhury UK, Mukherjee SC, Mandal BK, Paul K, Lodh D. Chronic arsenic toxicity in Bangladesh and West Bengal –India. *J Toxicol, Clin Toxicol* 2001; 39: 683-700.
10. Mosaferi M, Yunesian M, Mesdaghinia AR, Nasseri S, Mahvi AH, Nadim H. Correlation between arsenic concentration in drinking water and human hair. *Iranian J Env Health Sci Eng* 2005; 2: 13-21.
11. Chakraborti D, Sengupta MK, Saha KC, Dutta RN, Zaman QQ. Groundwater arsenic contamination and its health effects in the Gana-Meeghna-Brahmaputra plain. *J Environ Monit* 2004; 6:74-83.
12. World Health Organization (WHO), Guidelines for drinking water quality, 1993. p. 41.
13. Gonzale MPE, Mattusch W, Einicke D, Wennerich R. Sorption on natural solids for arsenic removal. *Chen Eng J* 2001; 81: 187-195.
14. Schmidt HR, Pulido AN, Rodriguez LM, Vargas BA, Rubio AO. Environmental health risks by arsenic consumption in water wells in the Cape region, Mexico. In: CA Brebbia and D. Fajzieva, eds. South Hampton, UK: WIT Press, 2001. p. 131-138.
15. Chen ASC, Fields KA, Sorg TJ, Wang LL. Field evaluation of as removal by conventional plants. *J Am. Water Works Assoc* 2002; 94: 64-77.
16. Hering JG, Chen PY, Wilki JA, Elimeleh M. Arsenic removal from drinking water during coagulation. *J Environ Eng ASCE* 1997; 123: 800-807.
17. McNelli LS, Edwards M. Arsenic removal during precipitative softening. *J Environ Eng ASCE* 1997; 123: 453-460.
18. Jakel M, Seith R. The removal of the arsenic: comparison of conventional and new techniques for the removal of arsenic in a full-scale water treatment plant. *Water Supply* 2000; 18: 628-631.
19. Driehaus W, Jakel M, Hildeberandt U, Granular ferric hydroxide- a new adsorbent for the removal of arsenic from natural water. *J Water SRT- Aqua*1998; 47: 30-35.
20. Mesdaghi Nia AR, Mosaferi M, Younesian M, Nasseri S, Mahvi AH. Measurement of Arsenic Concentration in Drinking water of a polluted area using a field and SDDC methods accompanied by assessment of precision and accuracy of each method. *HAKIM RESEARCH JOURNAL* 2005; 1: 43-51.
21. APHA, AWWA and WPCF: Standard methods for the examination of water and wastewater, 21th Edition, Washington: D.C: American Public Health Association 2005. p.
22. Leupin, O and Hu, SJ. Oxidation and removal of arsenic (III) from aerated groundwater by filtration through sand and zero-valent iron. *Water Res* 2005; 39: 1729-1740.
23. Pierce ML, Moore CB. Adsorption of arsenite and arsenate on amorphous iron hydroxide. *Res* 1982; 16: 1247-1253.
24. Quan C, Khoe G, Bangster D. Adsorption of sodium lauryl sulfate onto arsenic-bearing ferrihydrite. *Water Res* 2001; 35: 478-484.
25. Raven KP, Jain A, Loepert RH. Arsenite and arsenate adsorption on ferrihydrite: Kinetics, equilibrium, and adsorption envelops. *Environ Sci Technol* 1998; 32: 344-349.
26. Reed BE, Vaughan R, Jiang L. As (III), As (V), Hg, and Pb removal by Fe-oxide impregnated activated carbon. *J Environ Eng* 2000; 126: 869-873.
27. Thirunavakkarasu OS, Viraraghavan T, Subramanian KS. Arsenic removal from drinking water using iron oxide-coated sand. *Water Air Soil Poll* 2003; 142: 95-111.
28. Meng X, Bang S, Korfiatis GP. Effects of silicate, sulfate, and carbonate on arsenic removal by ferric chloride. *Water Res* 2000; 34: 1255-1261.

29. Peleanu I, Zaharescu M, Rau I, Crisan M, Jitianu A, Meghea A. Nanocomposite materials for As(V) removal by magnetically intensified adsorption. *Sep Sci Technol* 2002; 37: 3693-3701.
30. Katsoyannis AI, Zouboulis AI. Removal of arsenic from contaminated water sources by sorption onto iron oxide-coated polymeric materials. *Water Research* 2002; 36: 5141-5155.
31. Banerjee K, Nour S, Selbie M Prevost M, Charles D. Optimization of process parameters for arsenic treatment with granular ferric hydroxide. *AWWA* 2003; 1-18.
32. Thirunavukkarasu OS, Viraraghavan T, Subramanian KS. Arsenic removal from drinking water using granular ferric hydroxide. *Water SA* 2003; 29:161-168.
33. Sperlich A, Werner A, Genz A, Amy G, Worch E, Jekel M. Breakthrough behavior of granular ferric hydroxide (GFH) fixed-bed adsorption filters: modeling and experimental approaches. *Water Research* 2005; 39: 1190-1198.
34. Amy g, Chen H, Barndhuber N, Greziano N, Gunten U, Chowdhury Z, Kommineni S, Banerjee K, Jakel M. Impact of water quality parameters on adsorbent treatment technologies for arsenic removal. *AWWA Research Foundation* 2004.
35. Westerhoff P, Highfield D, Badruzzaman M, Yoon Y. Rapid small-scale column testes for arsenate removal in iron oxide paced bed column. *ASCE J Environ Eng* 2005; 131: 262-271.