

حل عددی نیروی‌های وارد بر فونداسیون و تغییر شکل سازه استاتور ژنراتورهای عمودی نیروگاه‌های برق‌آبی با ستون‌های فلزی مورب

بوریا اکبرزاده^{۱*}

فاطمه سوهانی^۲

چکیده

امروزه استفاده از بازوها و ستون‌های مورب در سازه ژنراتورهای برق‌آبی بزرگ، مزایایی نظیر انبساط حرارتی سازه بدون ایجاد تنش‌های مکانیکی بزرگ، کاهش نیروهای وارد بر فونداسیون و ممانعت از خروج از مرکزیت فاصله هوایی را به همراه دارد. در این تحقیق، استفاده از ستون‌های مورب در سازه استاتور یک ژنراتور برق‌آبی در مقایسه با یک استاتور سنتی با ستون‌های غیرمایل و شعاعی به کمک توسعه یک برنامه عددی المان محدود بومی برای اولین بار بررسی شده است. استفاده از این نرمافزار بومی، زمان مدل‌سازی سازه پیچیده ژنراتورهای بزرگ و تحلیل‌های سنگین و زمان بر نرم‌افزارهای تجاری را بهشت داده و کمک شایانی به طراحی مقدماتی و تحلیل سازه این ژنراتورها خواهد کرد. در این تحقیق تأثیر تعداد، ابعاد و زاویه ستون‌های مورب بر نیروی‌های فونداسیون و تغییر شکل سازه استاتور تشریح و مقادیر بهینه آن‌ها محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که فن‌آوری ستون‌های مورب، مزایای قابل توجهی در کاهش نیروهای فونداسیون، کاهش فرکانس‌های طبیعی و تغییر شکل یکنواخت سازه استاتور به همراه دارد. همچنین نتایج محاسبات یک ژنراتور ۱۷۰ مگاواتی نشان می‌دهد که در طراحی استاتور آن استفاده از ۸ پایه ۹۰۰ میلی‌متری با زاویه ۴۵ درجه، انتخابی مناسب است که تحت بارگذاری‌های مختلف، مقادیر قابل قبولی را برای نیروهای فونداسیون، جابه‌جایی حلقه‌های استاتور و فرکانس طبیعی به همراه دارد.

واژه‌های کلیدی

ستون‌های مورب، نیروهای وارد بر فونداسیون، فرکانس طبیعی، استاتور ژنراتور برق‌آبی.

۱. استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شهرورد، akbarzad@ut.ac.ir

۲. دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شهرورد.

مقدمه

ژنراتورهای برق‌آبی سازه‌های فلزی بزرگی هستند که برای رسیدن به راندمان بالا و ثبات در تولید توان الکتریکی با استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای در تلوارانس‌های ابعادی خود مواجه هستند. در این ژنراتورها، وزن زیاد این سازه‌ها و بار حرارتی اعمال شده منجر به تغییر شکل چندین میلی‌متری و اعمال نیروهایی تا حد چندین هزار کیلو نیوتن می‌شود. این در حالی است که بزرگی این نیروها در شرایط خاص مانند اتصال کوتاه^۱، خطأ در سنکرون شدن ژنراتور با شبکه سراسری برق^۲ و اتصال به زمین روتور و غیره نیز تغییر شکل‌ها در محدوده الاستیک باقی خواهد ماند (وایدمن و کلمبرگر^{۱۲}، کلمپنر و کرزبام^۴، زاوو^{۱۳} و همکاران^۸، کلمبرگر^{۱۰} و ۱۹۸۶) به بررسی تحلیلی مزایا و معایب استفاده از المان‌های مورب در کاهش تنش‌های حرارتی و نیروهای تکیه‌گاهی برای یک مدل دوبعدی از استاتور ژنراتور پرداخت. بررسی ایشان حکایت از کاهش فراوان تنش‌های حرارتی و نیروهای تکیه‌گاهی داشت. فیسینگ^{۱۴} و همکاران^{۱۵} اثر استفاده از المان‌های مورب در انبساط حرارتی هم‌مرکز استاتور را در یک مدل دو-بعدی مورد ارزیابی قراردادند. آن‌ها اعلام کردند که در صورت استفاده از المان‌های فلزی مورب، نیروهای وارد فونداسیون تا ۹۰ درصد کاهش می‌دهد. ساواتانی^{۱۵} و همکاران^{۱۶} پایداری استاتور و روتور ژنراتور با اجزای مورب را در مواجهه با میدان مغناطیسی به کمک نرم‌افزارهای تجاری بررسی کردند. در مطالعه‌ای مشابه، اسپیرس^{۱۷} و همکاران^{۱۹۹۶} فرکانس‌های پیچشی طبیعی استاتور با صفحات مایل را به کمک نرم‌افزارهای تجاری محاسبه کردند. زانگ و جیانگ^{۱۷} (۲۰۰۰) به تحلیل تنش‌ها، تغییر شکل‌ها و نیروهای وارد بر برآکت فوقانی برای شرایط کارکردی یک ژنراتور عمودی برق‌آبی به کمک یک نرم‌افزار تجاری پرداختند. جانگزی و همکاران^{۱۰} (۲۰۰۱) کاربرد صفحات مورب در عملکرد مناسب استاتور نیروگاه برق‌آبی ترجی- گورجز^{۱۸} را تشریح کردند. آن‌ها نیز با استفاده از یک نرم‌افزار تجاری رفتار مکانیکی استاتور مذکور را با طرح مشابه سنتی

یکی از راه‌کارهای پیشرفتی در جلوگیری از ایجاد تنش‌های زیاد روی قطعات ژنراتور و ممانعت از تبدیل تغییر شکل‌های الاستیک به پلاستیک، استفاده از المان‌های مورب فلزی^{۱۰} نظری صفحات و تیرهای فلزی به شکل مایل در ساختار سازه ژنراتورهای برق‌آبی بهویژه در برآکت فوقانی^{۱۱} و پایه‌های متصل به فونداسیون استاتور است. از ویژگی‌های مهم این فن‌آوری می‌توان به اجازه انبساط حرارتی سازه استاتور بدون

^{۱۱} Upper Bracket^{۱۲} Wiedemann & Kellenberger^{۱۳} Zhao^{۱۴} Fiesenig^{۱۵} Sawatani^{۱۶} Sprysl^{۱۷} Zhong & Jiang^{۱۸} Three Gorges Hydro Power Plant^۱ Short Circuit^۲ Faulty-synchronization^۳ Rotor Earth Fault^۴ Guide Bearings^۵ Air Gap^۶ Gongzhi^۷ Klempner & Kerszenbaum^۸ Simond^۹ Tong^{۱۰} Steel Oblique Elements

یکنواخت سازه استاتور به همراه دارد. لازم به توضیح است که با کاهش فرکانس طبیعی سازه ژنراتور و دور شدن آن از فرکانس تحریک شبکه سراسری برق (که در ایران ۵۰ هرتز است) احتمال بروز پدیده مخرب رزونانس کاهش می‌یابد. همچنین تغییر شکل یکنواخت سازه استاتور، تغییر شکل یکنواخت و همگن فاصله هوایی روتور و استاتور را به همراه داشته که نقش بسیار مهمی در یکنواختی بارهای الکترومغناطیسی و راندمان ژنراتور ایفا می‌کند.

مواد و روش‌ها

استاتور ژنراتور برق‌آبی

استاتور یک ژنراتور برق‌آبی یک سازه فلزی جوشکاری شده است که برای تحمل شرایط پیچش، کمانش و ارتعاش شدید طراحی و ساخته می‌شود. با توجه به شرایط حمل و نقل و خصوصیات مغناطیسی مورد درخواست مشتری و با در نظر گرفتن ابعاد هندسی، استاتور می‌تواند به صورت چند بخش جوشکاری شده در کارخانه تولید و درنهایت در محل نصب توسط پیچ و مهره مونتاژ گردد. سازه استاتور روی صفحات مدفون و مهارشده در فونداسیون قرار گرفته و توسط پیچ و مهره به آن متصل می‌گردد. سازه استاتور باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

- موقعیت مناسب برای نصب هسته استاتور فراهم باشد؛
 - قابلیت تحمل وزن کل سازه، سیم‌پیچ‌ها، هسته استاتور، برآکت فوقانی و یاتاقان‌های هادی فراهم باشد؛
 - قابلیت انتقال گشتاورها و بارهای شعاعی مغناطیسی به فونداسیون را داشته باشد و
 - اجازه انبساط حرارتی هسته استاتور بدون ایجاد تنش‌های حرارتی وجود داشته باشد.
- مطابق شکل (۱)، معمولاً سازه فلزی استاتور ژنراتورهای برق‌آبی عمودی متشکل از تعدادی صفحه حلقوی افقی^۷، ستون‌های عمودی^۸، تقویت‌کننده‌های عمودی^۹ و صفحات فونداسیون است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود ستون‌های عمودی می‌توانند به صورت مورب و تحت زاویه انحراف^{۱۰}

(استاتور با ستون‌های غیرمایل و شعاعی) مقایسه کردند. یائو و راؤ^۱ (۲۰۰۳) با استفاده از یک نرمافزار تجاری میدان سه‌بعدی حرارتی و انبساط حرارتی یک ژنراتور ۴۰۰ مگاواتی با اجزاء مورب را تحلیل کردند. لازم به توضیح است که در سال‌های اخیر استفاده از نرمافزارهای تجاری به طور گسترده در تحلیل رفتار مکانیکی ژنراتورهای برق‌آبی توسعه محققان مختلفی نظیر زانگ^۲ (۲۰۱۱)، لی^۳ و همکاران (۲۰۱۳)، کاپاشه^۴ و همکاران (۲۰۱۴)، آزوج و میلان^۵ (۲۰۰۶) و وانگ^۶ و همکاران (۲۰۱۴) دیده می‌شود. مطالعات این افراد نیز حکایت از اثر مؤثر و فراوان استفاده از المان‌های فلزی مورب در عملکرد مطمئن و ایمن سازه استاتور ژنراتورهای برق‌آبی دارد.

همان‌طور که در بررسی کارهای تحقیقاتی گذشته مشاهده می‌شود، اغلب مطالعات و روش‌های تحقیقاتی مرتبط با رفتار مکانیکی ژنراتور، بر پایه نرمافزارهای تجاری استوار است؛ بنابراین لازم است که برای هر طرح یا پروژه جدید، یک مدل سازی سه‌بعدی مجزا با صرف هزینه زیاد و زمان حل طولانی در نظر گرفت که این روش نیز قادر به بررسی همه حالت‌ها و تحلیل جامع روی کمیت‌های مختلف هندسی ژنراتور نخواهد بود. ازین‌رو در این تحقیق برای اولین بار یک روش عددی-تحلیلی (بدون بهره‌گیری از نرمافزارهای تجاری) برای ارزیابی عملکرد مکانیکی استاتور ژنراتورهای برق‌آبی عمودی که از المان‌های مورب در طراحی و ساخت آن‌ها استفاده می‌شود، معرفی می‌شود. روش عددی-تحلیلی استفاده شده بر پایه ماتریس‌های سختی (المان محدود) بوده و برای سازه‌های سه‌بعدی قابل استفاده است. در این تحقیق تأثیر فن‌آوری صفحات مورب بر نیروهای فونداسیون، تغییر شکل سازه و فرکانس‌های طبیعی پیچشی با جزئیات کافی تشریح می‌گردد. تأثیر تعداد ستون‌های مورب، زاویه ستون‌ها و ابعاد هندسی آن بر کمیت‌های فوق‌الذکر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از فن‌آوری ستون مورب مزایای قابل توجهی در کاهش نیروهای وارد بر فونداسیون، کاهش فرکانس‌های طبیعی و تغییر شکل

⁷ Horizontal Rings

⁸ Vertical Columns

⁹ Vertical Stiffeners

¹⁰ Oblique Angle

¹ Yao & Rao

² Zhang

³ Li

⁴ Kapashi

⁵ Azuaje & Millan

⁶ Wang

$$\begin{pmatrix} \tilde{F}_1 \\ \tilde{F}_2 \\ \tilde{F}_3 \\ \tilde{M}_1 \\ \tilde{M}_2 \\ \tilde{M}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_2 & 0 & 0 & 0 & -k_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k_4 & 0 \\ 0 & -k_2 & 0 & 0 & 0 & k_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\delta}_1 \\ \tilde{\delta}_2 \\ \tilde{\delta}_3 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{pmatrix} \quad (1)$$

که در معادله (۱) ای k_4 ضرایب سختی هستند که به شکل زیر محاسبه می‌شوند (بعنوان مثال جزئیات مربوط به محاسبه k_4 در انتهای این بخش آورده شده است):

$$k_1 = 2\sin^2\left(\frac{\pi}{n}\right) \left\{ \left(\frac{1+\zeta}{\bar{A}} + \frac{1}{\bar{I}_x} \right) \frac{\pi}{2n} + \frac{1}{4} \left(\frac{1-\zeta}{\bar{A}} + \frac{1}{\bar{I}_x} \right) \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) - \frac{n}{\pi\bar{I}_x} \sin^2\left(\frac{\pi}{n}\right) \right\}^{-1} \quad (2)$$


$$k_2 = \sin^2\left(\frac{\pi}{n}\right) \left\{ \left(\frac{1+\zeta}{\bar{A}} + \frac{1}{\bar{I}_z} \right) \frac{\pi}{2n} - \frac{1}{4} \left(\frac{1-\zeta}{\bar{A}} + \frac{1}{\bar{I}_z} \right) \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) \right\}^{-1} \quad (3)$$

$$k_3 = \sin^2\left(\frac{\pi}{n}\right) \left\{ \frac{\pi}{n} \left(\frac{1+\nu}{\bar{J}} + \frac{1}{2\bar{I}_x} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1+\nu}{\bar{J}} - \frac{1}{2\bar{I}_x} \right) \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) - \frac{2(1+\nu)}{\bar{J}} \bar{\beta} \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) \right\}^{-1} \quad (4)$$

$$k_4 = 2\sin^2\left(\frac{\pi}{n}\right) \left\{ \frac{\pi}{n} \left(\frac{1+\nu}{\bar{J}} + \frac{1}{2\bar{I}_x} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1+\nu}{\bar{J}} - \frac{1}{2\bar{I}_x} \right) \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) \right\}^{-1} \quad (5)$$

که در روابط (۲) ای (۵)، $\bar{M} = M/(ER^3)$ ، $\bar{F} = F/(ER^2)$ ، $\bar{A} = A/R^2$ ، $\bar{I}_x = I_x/R^4$ ، $\bar{I}_z = I_z/R^4$ ، $\bar{J} = J/R^4$ ، $\bar{\beta} = n\bar{A} \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) \pi(\bar{A} + \bar{J}\alpha_s)$ ، $\zeta = 2(1+\nu)\alpha_s$ ، $\nu = \text{مان سطح قطبی}$ ، $n = \text{مداد الاستیسیته فولاد}$ ، $E = \text{نیرو}$ ، $M = \text{مان خمی}$ ، $F = \text{مودل الاستیسیته فولاد}$ و $\alpha_s = \text{ضریب پواسن فولاد}$ می‌باشد.

ساخته شوند. همچنین برآکت فوقانی که از یک حلقه دایره‌ای و تعدادی بازوی ساعی (تعداد بازوها با تعداد ستون‌های استاتور برابر است) تشکیل شده است روی نشیمنگاه‌های فوقانی ستون استاتور^۱ با پیچ و مهره متصل می‌شود. جدول (۱) مشخصات هندسی استاتور موردبررسی را نمایش می‌دهد.

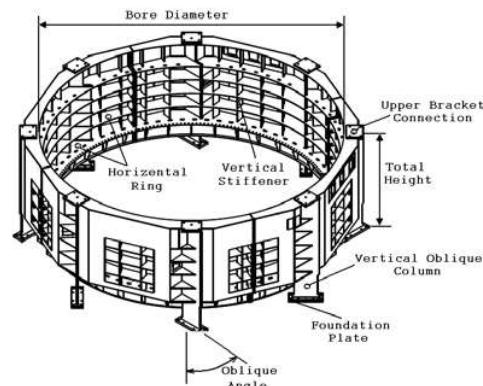

شکل (۱): تصویر شماتیک سازه استاتور ژنراتور برق آبی

جدول (۱): مشخصات هندسی استاتور موردبررسی

توان ژنراتور (مگاوات)	۱۷۰
سرعت روتور (دور بر دقیقه)	۱۸۷/۵
فرکانس شبکه (هرتز)	۵۰
تعداد حلقه‌های استاتور	۶
تعداد ستون‌های استاتور	۸
قطر داخلی استاتور ^۲ (میلی‌متر)	۸۱۰۰
ارتفاع کل استاتور (میلی‌متر)	۳۷۳۰
مداد الاستیسیته فولادی (گیکا پاسکال)	۲۱۰
ضریب پواسن فولاد	۰/۳

معادلات حاکم و روش حل


روش مورداستفاده برای توسعه روابط حاکم بر مسئله و پیش‌بینی رفتار مکانیکی استاتور و برآکت فوقانی، مدل‌سازی کل سازه معرفی شده مطابق شکل (۲-الف) به صورت یک سری تیر افقی، عمودی و دایره‌ای است. مطابق شکل (۲-ب) ماتریس سختی یک حلقه دایره‌ای به ساعت R با n بخش مساوی (n گره با اتصالهای یکسان از هم‌دیگر) که هر گره تحت اعمال شش نیرو و گشتاور یکسان قرار دارد در شکل بی‌بعد به صورت زیر رایه می‌شود (گاوین^۳، ۱۹۹۶)، اسپیریدون^۴ (۱۹۹۴)، باربر^۵ (۱۹۷۸)):

^۴ Spiridon
^۵ Barber


^۱ Upper Bracket Connection
^۲ Bore Diameter
^۳ Gavin

جدول (۲): معرفی درایه‌های ماتریس K_C

مقدار	درایه ماتریس K_C
\bar{A}/\bar{L}	a
$12\bar{I}_z/[\bar{L}^3(1 + \phi_z)]$	b
$\bar{L}b/2$	c
$12\bar{I}_y/[\bar{L}^3(1 + \phi_y)]$	d
$\bar{L}d/2$	e
$\bar{J}/[2(1 + \nu)\bar{L}]$	f
$(4 + \phi_y)\bar{L}^2d/12$	g
$(2 - \phi_z)\bar{L}^2d/12$	p

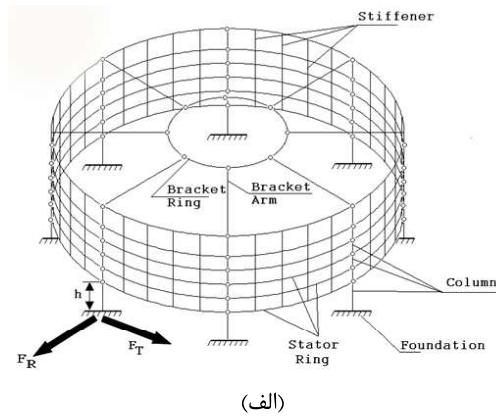

(الف)

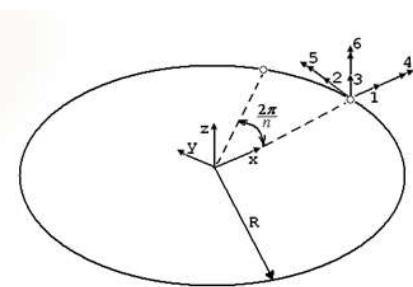

(ب)

شکل (۲): (الف) مدل سازی سازه استاتور و (ب) یک حلقه فلزی با n بخش مساوی

همچنین ماتریس سختی یک تیر عمودی (که همان صفحات عمودی استاتور هستند) بین دو گره از دو حلقه مجاور یک ماتریس 12×12 است که به شکل زیر بیان می‌شود:

$$K_C = \begin{pmatrix} 0 & b & 0 & 0 & 0 & c & 0 & -b & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 & -e & 0 & 0 & 0 & -d \\ 0 & 0 & 0 & f & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -e & 0 & g & 0 & 0 & 0 & e \\ 0 & c & 0 & 0 & 0 & l & 0 & -c & 0 \\ -a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & -b & 0 & 0 & 0 & -c & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & -d & 0 & e & 0 & 0 & 0 & d \\ 0 & 0 & 0 & -f & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -e & 0 & q & 0 & 0 & 0 & e \\ 0 & c & 0 & 0 & 0 & p & 0 & -c & 0 \end{pmatrix} \quad (6)$$

که درایه‌های ماتریس K_C در جدول (۲) معرفی شده‌اند:

همچنین در جدول (۲) داریم: $\phi_y = 24\bar{I}_y(1 + \nu)/\bar{L}$ و $\bar{L} = L/R$ که $L/R = \bar{L}$ طول ستون عمودی بین دو گره از دو حلقه مجاور. با در نظر گرفتن تعداد حلقه‌های استاتور (m) و تعداد ستون‌های عمودی استاتور (n) و ماتریس سختی هر یک از آن‌ها مطابق روابط (۱) و (۶) و درنهایت استفاده از روش‌های روش المان محدود، ماتریس سختی کل سازه (۷) به دست می‌آید. درنتیجه معادله نهایی به شکل $\vec{F} = [K_T] \vec{\delta}$ به کمک شرایط مرزی و شرایط اجباری در هر گره محاسباتی نظیر صفر بودن جابه‌جایی و چرخش در جهات x (شعاعی)، y (مماسی) و z (عمودی) برای گره موجود در فونداسیون و صفر بودن چرخش در جهت شعاعی و مماسی برای گره‌هایی که جوشکاری شده‌اند (اتصال ستون و حلقه) و غیره (حل کرد و مجھولانی) یک نیرو روی فونداسیون یا جابه‌جایی شعاعی و مماسی گره‌ها روی حلقه استاتور را محاسبه نمود.


همان‌طور که قبلاً اشاره شد، معمولاً سازه استاتورها متشكل از یکسری از صفحات فولادی متصل شده توسط جوش یا پیچ و مهره هستند؛ بنابراین، روش انت که در تحلیل و طراحی جزئی آن مناسب است که از یک نرمافزار تجاری المان محدود و با در نظر گرفتن المان‌های نوع پوسته^۱ در شبکه‌بندی هندسه سه‌بعدی آن استفاده کرد. با این حال، با استفاده از روش ماتریس سختی برگرفته از المان‌های تیر^۲ (مشابه مطالعه حاضر) می‌توان به نتایج تقریبی اما با سرعت بیشتری رسید، بهویژه هنگامی که قرار است برآورد اولیه در مرحله طراحی پایه^۳ ارائه گردد. لازم به ذکر است که این نتایج تقریبی از دقت نسبتاً خوبی برخوردارند. چراکه در ژنراتورهای برق آبی بزرگ، اعضای سازه استاتور (حلقه‌ها و ستون‌ها) نسبت لاغری^۴ مناسب دارند و استفاده از المان تیر برای آن مناسب

^۱ Basic Design

^۲ Slenderness Ratio

^۱ Shell Elements

^۲ Beam Elements

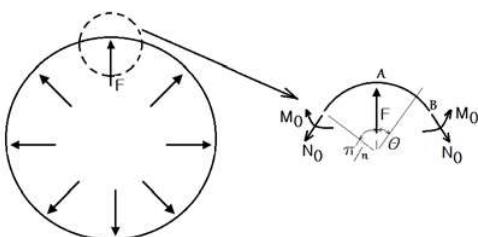شکل (۳): یک حلقه فلزی با n گره محاسباتی

شرایط بارگذاری

در این تحقیق دو شکل بارگذاری مهم و اصلی روی ژنراتورهای برق‌آبی در نظر گرفته می‌شود. بارگذاری اول که با نماد LC1 نمایش داده می‌شود عبارت است از نیروی عمودی روی استاتور و گشتاور اتصال کوتاه در فاصله هوایی و بارگذاری دوم که با نماد LC2 نمایش داده می‌شود عبارت است از افزایش درجه حرارت روی ریم‌شیت‌های^۲ استاتور. در این دو بارگذاری، مقادیر نیروی شعاعی (F_R) و نیروی مماسی (F_T) روی فونداسیون و جابه‌جایی شعاعی و مماسی حلقه فوقانی و پایینی استاتور مطابق شکل (۲-الف) محاسبه می‌شود. در اینجا برای ژنراتور با مشخصات مندرج در جدول (۱)، نیروی عمودی که شامل وزن کل اجزاء دوار (محور و روتور ژنراتور) و نیروی هیدرولیکی رو به پایین توربین است و روی براکت فوقانی اعمال می‌گردد حدود ۵۸۰۰ کیلو نیوتن، گشتاور واردشده روی کل سازه استاتور در اثر اتصال کوتاه حدود ۷۴۰۰ کیلونیوتن-متر و همچنین افزایش درجه حرارت ایجادشده در ریم‌شیت‌ها حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که اعداد مربوط به بارگذاری به مقادیر واقعی یک چنین ژنراتوری که با توجه به محاسبات الکترومغناطیسی و هیدرولیکی به دست می‌آید، بسیار نزدیک است.

نتایج

در این بخش، برای ژنراتور برق‌آبی ۱۷۰ مگاواتی مذکور، تأثیر زاویه انحراف ستون‌های عمودی استاتور، تعداد ستون‌های استاتور و طول ستون بخش پایه (طول h مطابق شکل (۲-الف)) بر نیروهای وارده روی فونداسیون، جابه‌جایی شعاعی و مماسی بالاترین و پایین حلقه استاتور و فرکانس طبیعی پیچشی کل سازه استاتور برای هر دو مورد بارگذاری بررسی

است (به عنوان مثال حلقه استاتور در این مورد مطالعاتی دارای قطر میانگین ۸۳۰۰ میلی‌متر بوده در حالی که سطح مقطع حلقه مستطیلی به ابعاد ۱۵ در ۴۰۰ میلی‌متر است).

جزئیات محاسبه ضریب k_1

مطابق شکل (۳) یک حلقه با n گره محاسباتی را در نظر بگیرید که هر گره تحت یک جابه‌جایی یکسان شعاعی قرار دارد. اگر F نیروی شعاعی، N_0 نیروی کششی داخلی و M_0 گشتاور خمی در مقطعی بین دو گره مجاور و θ زاویه‌ای دلخواه باشد، با توجه به تعادل نیروها خواهیم داشت:

$$N_0 = \frac{F}{2 \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)} \quad (7)$$

نیروی کششی (N)، گشتاور خمی (M) و نیروی برشی (V) در محل زاویه θ به ترتیب برابر خواهد شد با $N = N_0 \cos(\theta)$ ، $M = M_0 - N_0 R [1 - \cos(\theta)]$ و $V = M_0 \sin(\theta)$. ارزی تغییر شکل (U) از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$U = \frac{1}{2} \left(\int_0^{\pi/n} \frac{M^2}{EI_x} Rd\theta + \int_0^{\pi/n} \frac{N^2}{EA} Rd\theta + \alpha_s \int_0^{\pi/n} \frac{V^2}{GA} Rd\theta \right) \quad (8)$$

روشن است که به دلیل تقارن در شکل مسئله، نقطه B جابه‌جایی چرخشی ندارد؛ بنابراین با توجه به قضیه کاستیگلیانو^۱ خواهیم داشت $dU/dM_0 = 0$ که حل این معادله نتیجه خواهد داد:

$$M_0 = N_0 R \left[1 - \frac{n}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) \right] \quad (9)$$


تمام گره‌های محاسباتی (نظیر نقطه A) در اثر نیروی F ، جابه‌جایی شعاعی δ را تجربه می‌کنند که با توجه به قضیه کاستیگلیانو خواهیم داشت $dU/dF = n\delta$ یعنی:

$$2n \int_0^{\pi/n} \left(\frac{M}{EI_x} \frac{dM}{dF} + \frac{N}{EA} \frac{dN}{dF} + \alpha_s \frac{V}{GA} \frac{dV}{dF} \right) Rd\theta = n\delta \quad (10)$$

با حل معادله (۱۰) مقدار δ به دست می‌آید. با توجه به تعریف کمیت‌های بی بعد و رابطه $k_1 = \bar{F}/\bar{\delta}$ می‌توان رابطه (۲) را نتیجه گرفت.

¹ Castigliano's Theorem² Rim-Sheets

این در حالی است که برای زاویه انحراف 45° درجه، مقادیر معقول و قابل قبولی هم برای نیروهای فونداسیون شعاعی و مماسی و هم برای جابه جایی شعاعی و مماسی بالاترین و پایین حلقه استاتور به دست می آید. همچنین شکل (۵-الف) نشان می دهد که در زاویه انحراف 45° درجه، فرکانس طبیعی پیچشی برای استاتور با طول ستون بخش پایه (h) برابر 900 میلی متر، حدود 40 درصد فرکانس طبیعی شبکه سراسری برق بوده که به لحاظ رزونانس در منطقه ایمنی قرار دارد. به علاوه مطابق شکل (۵-ب) که مربوط به بارگذاری حالت LC2 است، نیروهای فونداسیون برای زوایای انحراف بیشتر از 45° درجه تغییر چندانی نکرده و نرخ کاهشی اندکی دارند؛ بنابراین با توجه به موارد مطرح شده، زاویه انحراف 45° درجه می تواند زاویه مناسب و بهینه ای برای طراحی ستون های سازه استاتور محسوب شود.

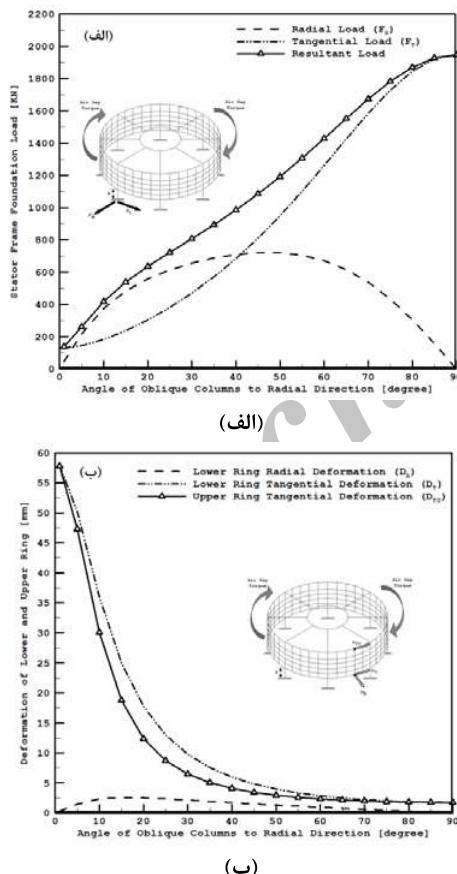

شکل (۴): تأثیر زاویه انحراف ستون ها برای حالت بارگذاری LC1
الف) نیروهای فونداسیون شعاعی و مماسی و ب) جابه جایی
شعاعی و مماسی حلقه های تختانی و فوقانی

می گردد. علاوه بر این، یک زیربخش نیز برای نشان دادن اعتبار نتایج این مطالعه در نظر گرفته شده است.

اعتبارسنجی محاسبات

به منظور اعتبارسنجی روش محاسباتی در این تحقیق، نتایج به دست آمده با استفاده از روش عددی ذکر شده با نتایج حاصل از یک نرم افزار تجاری المان محدود (یعنی ANSYS) مقایسه شده است. شرایط هندسی مطابق جدول (۱)، طول ستون بخش پایه (h) برابر 900 میلی متر و بارگذاری مطابق حالت LC1 در نظر گرفته شده است. برای مدل سازی در نرم افزار تجاری مذکور از المان تیر با در نظر گرفتن اثر تغییر شکل بشی ^۱ استفاده شده است. نتایج مقایسه ای مربوط به نیروی شعاعی فونداسیون (F_R) در جداول (۳) نمایش داده شده است. همان طور که ملاحظه می شود، انطباق بسیار خوبی بین نتایج روش این مطالعه و نتایج نرم افزاری وجود دارد.


جدول (۳): مقایسه نیروی شعاعی فونداسیون بین نتایج عددی
(مطالعه حاضر) و شبیه سازی نرم افزاری

F_R (KN) نتایج نرم افزاری	F_R (KN) مطالعه حاضر	زاویه انحراف ستون (درجه)
۳۷۵/۰۳	۳۷۵/۰۱	۱۰
۵۵۸/۴۳	۵۵۸/۳۲	۲۰
۶۵۶/۱۲	۶۵۶/۰۱	۳۰
۶۷۵/۷۲	۶۷۵/۵۳	۴۵
۷۲۱/۰۵	۷۲۰/۷۴	۵۰
۶۷۰/۹۱	۶۷۱/۰۲	۶۰
۵۳۷/۷۲	۵۳۷/۷۳	۷۰
۳۰۵/۱۸	۳۰۵/۱۲	۸۰

تأثیر زاویه انحراف ستون ها

شکل های (۴-الف) و (۴-ب) به ترتیب چگونگی تغییر نیروهای روی فونداسیون و جابه جایی شعاعی و مماسی بالاترین و پایین ترین حلقه استاتور را با افزایش زاویه انحراف ستون های استاتور برای حالت بارگذاری LC1 نمایش می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که برای زاویه انحراف صفر درجه (آرایش شعاعی ستون های استاتور به عنوان سنتی و مرسوم)، نیروی مماسی فونداسیون به بیشترین مقدار خود یعنی حدود 2000 کیلو نیوتون رسیده و برای زاویه انحراف 90° درجه (آرایش مماسی ستون ها)، تغییر شکل مماسی غیرقابل قبول حدود 60 میلی متری ایجاد خواهد شد.

همچنین شکل (۷-الف) نشان می‌دهد استاتوری با تعداد ۸ ستون با طول ستون بخش پایه (h) برابر ۹۰۰ میلی‌متر و زاویه انحراف ۴۵ درجه، فرکانس طبیعی پیچشی حدود ۴۰ درصد فرکانس طبیعی شبکه سراسری برق بوده که به لحاظ رزونانس در منطقه ایمنی قرار دارد. به علاوه مطابق شکل (۷-ب) که مربوط به بارگذاری حالت LC2 است، نیروهای فونداسیون استاتوری با تعداد ۸ ستون در حدود ۴۵ کیلو نیوتون بوده که از نظر مسائل بارگذاری ساختمانی عددی مناسب است؛ بنابراین با توجه به موارد مطرح شده، انتخاب هشت عدد ستون برای استاتور موربررسی می‌تواند عددی مناسب و بهینه برای طراحی سازه استاتور محسوب شود.

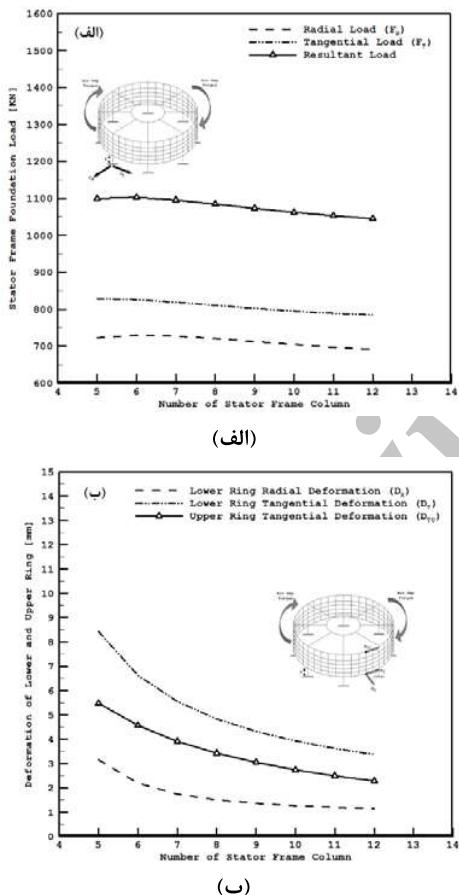


شکل (۶): تأثیر تعداد ستون‌ها برای استاتور با زاویه انحراف ۴۵ درجه در حالت بارگذاری LC1 (الف) نیروهای فونداسیون شعاعی و مماسی و (ب) جابه‌جایی شعاعی و مماسی حلقه‌های تحتانی و فوقانی

شکل (۸) تأثیر طول ستون بخش پایه استاتور بر نیروهای روی فونداسیون و جابه‌جایی شعاعی و مماسی حلقه‌های تحتانی و


تأثیر تعداد ستون‌ها

شکل (۶) تأثیر تعداد ستون‌های استاتور بر نیروهای روی فونداسیون و جابه‌جایی شعاعی و مماسی بالاترین و پایین‌ترین حلقه استاتور را برای حالت بارگذاری LC1 و زاویه انحراف ۴۵ درجه نمایش می‌دهد. روشن است که با افزایش تعداد ستون‌ها و درنتیجه افزایش تعداد فونداسیون‌ها، نیروها روی تعداد بیشتری از فونداسیون‌ها تقسیم می‌شوند و هر فونداسیون سهم کمتری از کل نیرو را دریافت می‌کند. با این وجود همان‌طور که در شکل (۶-الف) مشاهده می‌شود، روند کاهش نیروهای روی فونداسیون با افزایش تعداد ستون‌ها برای بارگذاری حالت LC1 چشمگیر نیست. از طرفی با افزایش تعداد ستون‌ها، سختی^۱ استاتور نیز افزایش می‌یابد و درنتیجه مطابق شکل (۶-ب) جابه‌جایی‌های شعاعی و مماسی بالاترین و پایین‌ترین حلقه استاتور نیز کاهش می‌یابد. با توجه به کاهش نه‌چندان زیاد نیروها و جابه‌جایی‌های ناشی از افزایش تعداد ستون‌ها و از طرفی افزایش هزینه‌های مرتبط با افزایش تعداد ستون‌ها و فونداسیون‌های آن، انتخاب همان ۸ ستون (مطابق جدول ۱) منطقی و مناسب است.

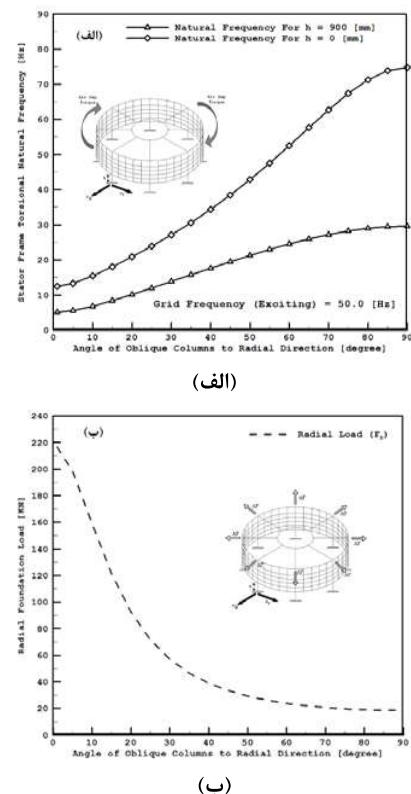

شکل (۵): تأثیر تعداد ستون‌ها برای استاتور با زاویه انحراف ۴۵ درجه در حالت بارگذاری LC2 (الف) فرکانس طبیعی پیچشی سازه استاتور و (ب) نیروی فونداسیون شعاعی



شکل (۷): تأثیر زاویه انحراف ستون‌ها برای حالت بارگذاری
الف) فرکانس طبیعی پیچشی سازه استاتور و ب) نیروی
 Fonodasiyon Shuayi

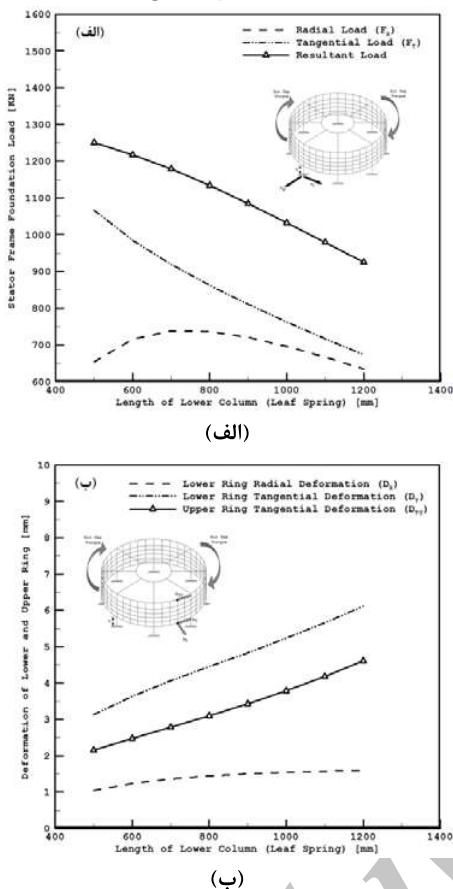

شکل (۸): تأثیر طول ستون بخش پایه برای استاتوری با ۸ ستون
و زاویه انحراف ۴۵ درجه در حالت بارگذاری LC1 الف) نیروهای
 Fonodasiyon Shuayi و مماسی و ب) جابه‌جایی شعاعی و مماسی
 حلقه‌های تحتانی و فوقانی

این انتخاب در شکل (۹-الف) نیز نشان می‌دهد که فرکانس طبیعی پیچشی حدود ۴۰ درصد فرکانس طبیعی شبکه سراسری برق بوده که به لحاظ رزونانس در منطقه اینمی قرار دارد. به علاوه مطابق شکل (۹-ب) که مربوط به بارگذاری حالت LC2 است، نیروهای فونداسیون برای استاتوری با تعداد هشت ستون با زاویه انحراف ۴۵ درجه طول و ستون بخش پایه (h) برابر ۹۰۰ میلی‌متر، حدود ۴۰ کیلو نیوتون بوده که از نظر مسائل بارگذاری ساختمانی عددی مناسب است.


فوکانی استاتور را برای استاتوری با ۸ ستون و زاویه انحراف ۴۵ درجه در حالت بارگذاری LC1 نمایش می‌دهد. روشن است که میزان انبساط شعاعی و مماسی سازه استاتور به میزان خاصیت الاستیک کل سازه بستگی دارد و با توجه به اینکه سازه در نقطه پایه به فونداسیون‌ها اتصال صلب دارد، این انبساط کاملاً متقاضن محوری است. با این وجود چنانچه نیروی ناشی از انبساط حرارتی بین دو حلقه مجاور از یک حد مشخصی بیشتر باشد، امکان رخداد کمانش بین حلقه‌های استاتور دور از ذهن نیست. هر چه استاتور صلب‌تر و خاصیت الاستیک آن کمتر باشد احتمال رخداد کمانش نیز بیشتر است چراکه یک سازه استاتور صلب که اجزاء انبساط حرارتی (شعاعی یا مماسی) کمی دارد، تحت تنش‌های حرارتی بیشتری نیز قرار دارد. در این خصوص واضح است که هرچه طول ستون بخش پایه استاتور کوتاه‌تر باشد، سختی سازه استاتور نیز بیشتر شده و تنش‌های حرارتی و متعاقب آن احتمال کمانش نیز بیشتر خواهد بود. لذا انتخاب طول مناسب برای h اهمیت ویژه‌ای دارد. همان‌طور که در شکل (۸) مشاهده می‌شود $h = 900$ میلی‌متر، انتخابی است که هم نیروهای روی فونداسیون و هم میزان جابه‌جایی شعاعی و مماسی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

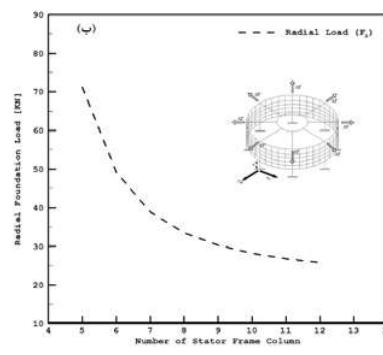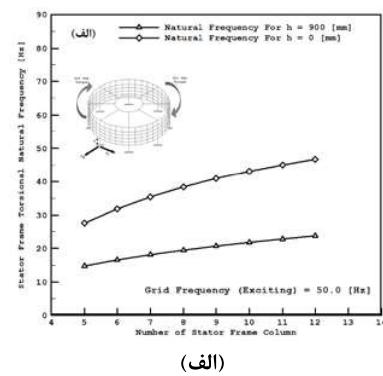

شعاعی و مماسی و هم برای جابه جایی شعاعی و مماسی بالاترین و پایین حلقه استاتور به دست می آید.

مراجع

- 1- Azuaje, C. and Millan, A. (2006). "Stator Deformation of Large Hydrogenerators and its Effects on the Machines." *IEEE Transmission & Distribution Conference and Exposition, Latin America* 15-18 Aug, 1-5.
- 2- Barber, J. R. (1978). "Force and Displacement Influence Functions for the Circular Ring." *Journal of Strain Analysis*. 13(2), 77-81.
- 3- Fiesenig, K., Starcevic, M. and Fust, A. (1983). "New Design Features for Large Hydro-Electric Generators." *Brown Boveri Review*. 70(7/8), 258-267.
- 4- Gavin, H. P. (1996). "Bicycle Wheel Spoke Patterns and Spoke Fatigue." *ASCE Journal of Engineering Mechanics*. 122(8), pp.736-742.
- 5- Gongzhi, L., Zhihe, L., Fuerst, D. and Schafer, D. (2001). "Application of Oblique Elements to Three Gorges Project," *Proceedings of The Fifth International Conference on Electrical Machines and Systems*, Shenyang, china, 18-20 August, 1, 116-122.
- 6- Kapashi, G., Mulimani, P., Veeranna, D. K. and Dodamani, S. P. (2014). "Finite-Element Optimization of Stator by Casted and Welded Structures." *International Journal of Research in Engineering and Technology*. 3(3), 432-442.
- 7- Kellenberger, W. (1980). "The Optimum Angle for the Support of Vertical Hydro-Electric Generators with Skew Arms or Skew Leaf Springs." *Brown Boveri Review*. 67(2), 3-11.
- 8- Kellenberger, W. (1986). "Developments in Hydro-Electric Generator Components," *IEEE Proceedings C- Generation, Transmission and Distribution*, 133(3), 137-141.
- 9- Klempner, G. and Kerszenbaum, I. (2008). *Handbook of Large Turbo-Generator Operation and Maintenance*, 2nd Edition, Joun Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, U.S.A.
- 10- Klempner, G. and Kerszenbaum, I. (2004). *Operation and Maintenance of Large Turbo-Generators*, Joun Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, U.S.A.

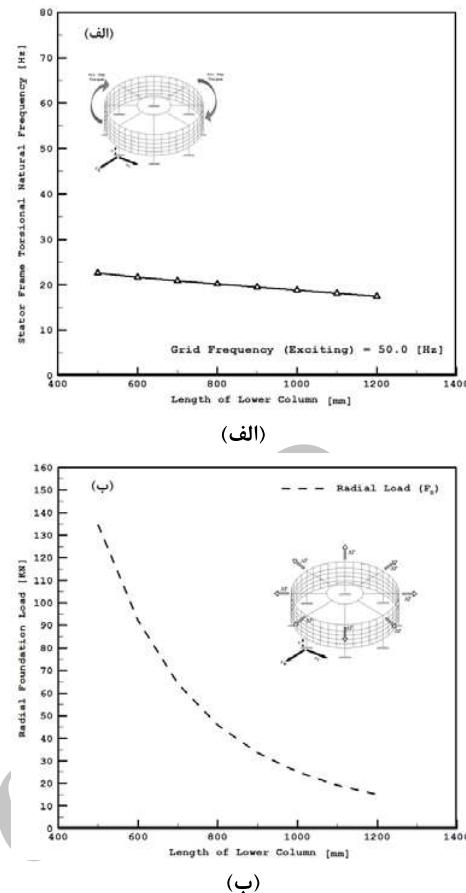

شکل (۹): تأثیر طول ستون بخش پایه برای استاتوری با ۸ ستون و زاویه انحراف ۴۵ درجه در حالت بارگذاری LC2 (الف) فرکانس طبیعی پیچشی سازه استاتور و (ب) نیروی فونداسیون شعاعی

نتیجه‌گیری

در این تحقیق برای اولین بار یک روش عددی-تحلیلی (بدون بهره‌گیری از نرم‌افزارهای تجاری) برای ارزیابی عملکرد مکانیکی استاتور ژنراتورهای برق آبی عمودی که از المان‌های مورب در طراحی و ساخت آن‌ها استفاده می‌شود، معرفی می‌گردد. روش عددی-تحلیلی استفاده شده بر پایه ماتریس‌های سختی (المان محدود) بوده و برای سازه‌های سه‌بعدی قابل استفاده است. در این تحقیق تأثیر فناوری صفحات مورب بر نیروهای فونداسیون، تغییر شکل سازه و فرکانس‌های طبیعی پیچشی با جزئیات کافی تشریح می‌گردد. تأثیر تعداد ستون‌های مورب، زاویه ستون‌ها و ابعاد هندسی آن بر کمیت‌های فوق الذکر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج محاسبات که برای یک ژنراتور ۱۷۰ مگاواتی ارائه شده است نشان می‌دهد که زاویه انحراف ۴۵ درجه نقطه‌ای بهینه برای انتخاب صفحات مورب در طراحی ستون استاتور است که مقدار معقول و قابل قبولی هم برای نیروهای فونداسیون

- 17- Wang, F. L., Tang, G. J. and Ke, M. Q. (2014). "Calculation on Stator Core Dynamic Characteristics of 600MW Turbo-Generator Based on FEM." *Applied Mechanics and Materials.* 635-637, 131-138.
- 18- Wiedemann, E. and Kellenberger, W. (1967). *Konstruktion Elektrischer Maschinen*, Springer-Verlag Berlin/Heidelberg, New York, U.S.A.
- 19- Yao, R. and Rao, F. (2003). "Analysis of 3D Thermal Field and Deformation in the Stator of Large Hydro-Generators." *IEEE 2003 The Sixth International Conference on Electrical Machines and Systems.* 2,714-716.
- 20- Zhang, J. G. (2011). "Study on Evaluation Method of Stator and Rotor Deformation of Hydro-Generator," *Mechanical & Electrical Technique of Hydropower Station.* 64(2), 10-13.
- 21- Zhao, J., Jia, J., He, X. and Wang, H. (2008). "Post-Buckling and Snap-Through Behavior of Inclined Slender Beams," *Journal of Applied Mechanics.* 75(4),1-7.
- 22- Zhong, S. and Jiang, P. (2000). "Setting Angle Calculation of Skew Leaf Springs for Stator Frame of Hydrogenerator." *Large Electric Machine and Hydraulic Turbine.* 6,20-22.
- 11- Li, Z., Yang, F., Si, G., Wang, D., Deng, Y. and Ma, B. (2013). "Analysis on Out-of-Roundness of Low-Head Hydrogenerator under Operation Condition." *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering.* 29(24), 79-85.
- 12- Sawatani, K., Sano, K. and Ootake, S. (1986). "Stator Frame Deformation Problem in Large Diameter Hydro-Generators." *Power Engineering Review, IEEE.* 6(3), 30-31.
- 13- Simond, J. J., Xuan, M. T. and Wetter, R. (2008). "An Innovative Inductive Air-Gap Monitoring System for Large Low Speed Hydro-Generators, Tests in Operation." *IAHR 24th Symposium on Hydraulic Machinery and Systems*, October 27-31.
- 14- Spiridon, M. W. (1994). "Desenvolvimento de Um Elemento Axi-Simétrico Para Estruturas Com Esforços Simétricos e Anti-Simétricos." (in Portuguese), M. S. Thesis, Campo Montenegro Sao Jose Dos Campos, SP, Brasil.
- 15- Sprysl, H., Vgele, H. and Ebi, G. (1996). "The Influence of Magnetic Forces on the Stability Behavior of Large Electrical Machines." *VDI Berichte*, Nr. 1285.
- 16- Tong, W. (2014). *Mechanical Design of Electric Motors*, CRC Press Taylor & Francis, Boca Raton, U.S.A.

Numerical Solution of Foundation Loads and Structural Deformation in Stator Frame of Vertical Hydrogenerators with Oblique Steel Columns

Pooria Akbarzadeh ^{1*}
Fatemeh Sohani ²

Abstract

Nowadays, using oblique arms and columns in the structure of large hydrogenerator has many advantages such as thermal expansion without large mechanical stresses, foundation-load reduction, and oval air-gap prevention. In this research the use of oblique-columns in the stator-frame of a large hydrogenerator in comparison to a traditional stator-frame with radial columns is investigated for the first time by developing a Finite-Element inhouseprogram. The use of this software reduces the time of modeling of complex structures of large hydrogenerators and heavy analysis of commercial softwares significantly, and helps to develop a preliminary design and structural analysis of these generators. In this research, the effect of numbers, dimensions, and angle of oblique columns on foundation loads and structural deformation in stator-frames are described and the optimum values are obtained. The results of the study have shown that, the technology of oblique-column has significant advantages in reducing foundation forces, natural-frequencies and uniform structural deflections. Moreover, the computational results of a 170MW generator, have shown that in design of its stator, using 8oblique-columns of 900mm with angle of 45° is a suitable selection where, under various loading-conditions, a reasonable value for foundation loads, deflection of stator rings, and natural-frequency is obtained.

Keywords

Oblique Columns, Foundation Loads, Natural Frequency, Hydrogenerators Stator Frame.

1* Assistant professor, Shahrood University of Technology, akbarzad@ut.ac.ir.

2 Ph.D Student, Shahrood University of Technology.

Received: 2016/04/14

Accepted: 2016/05/24